Für den Fachhandwerker

Montageanleitung

zum Austausch des Distanzrahmens bei atmoTEC/turboTEC .../4 auf Fremdinstallationen

Art.-Nr. 0020054621

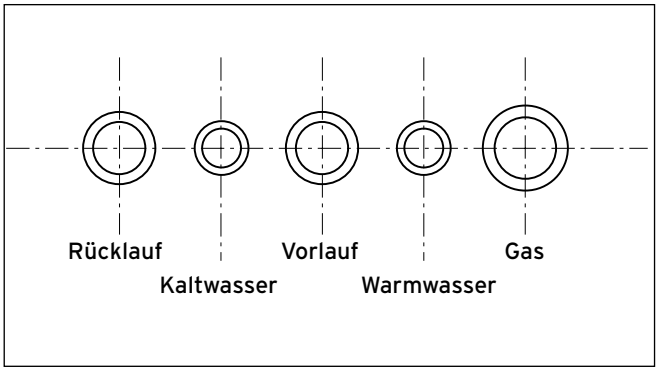


Abb. 1: Anschlussbild Fremdinstallation (Beispiel)

Der Distanzrahmen ermöglicht die Montage eines Umlaufwasserheizers atmoTEC/turboTEC .../4 im Leistungsbereich 10-25 kW auf eine vorhandene Fremdinstallation (siehe **Abb. 1**). Die Verrohrung zwischen der Fremdinstallation und dem Vaillant-Gerät muss vom Installateur, z. B. mittels Presstechnik (geeignete Fittings verwenden!) hergestellt werden.

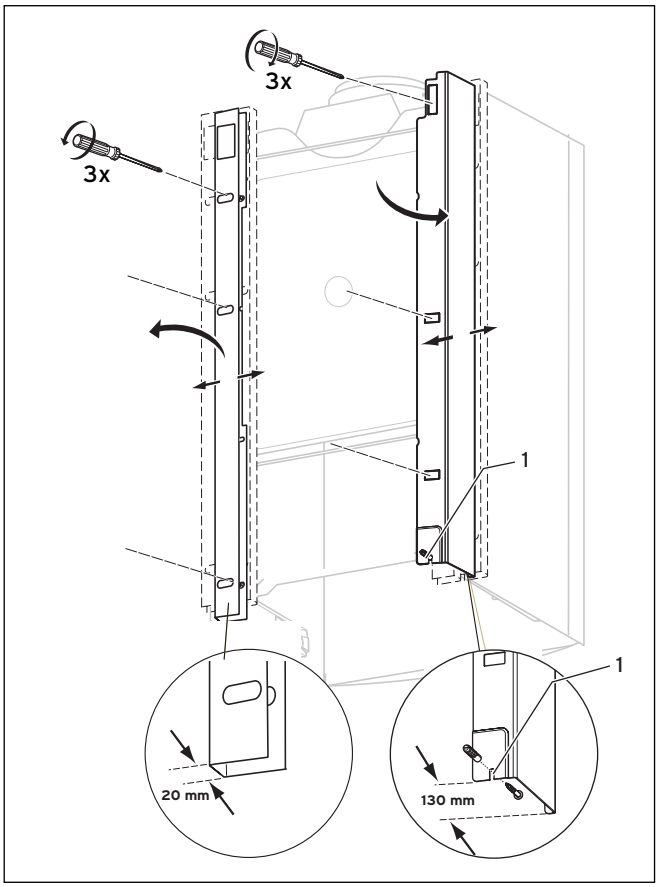


Abb. 2: Montage Distanzrahmen

Montage Distanzrahmen (Abb. 2)

- Lösen Sie je Seite die 3 Schrauben des Variorahmens am Gerät und nehmen Sie die Rahmen ab. Die Rahmen werden nicht mehr benötigt.
- Montieren Sie die neuen Distanzrahmen (je Seite 3 Schrauben).
- Fixieren Sie jeden der beiden Distanzrahmen mit einer Schraube (Schrauben und Dübel im Lieferumfang) an der in **Abb. 2** gezeigten Position (**1**).

Hinweis!
Verwenden Sie die Schrauben für die Befestigung der Variorahmen (am Gerät) auch für die Befestigung der neuen Distanzrahmen.

Vaillant Deutschland GmbH & Co.KG
Berghauser Str. 40 ▮ 42859 Remscheid ▮ Telefon 0 21 91/18-0
Telefax 0 21 91/18-28 10 ▮ www.vaillant.de ▮ info@vaillant.de

0020054641_00 DE 012009, Änderungen vorbehalten