




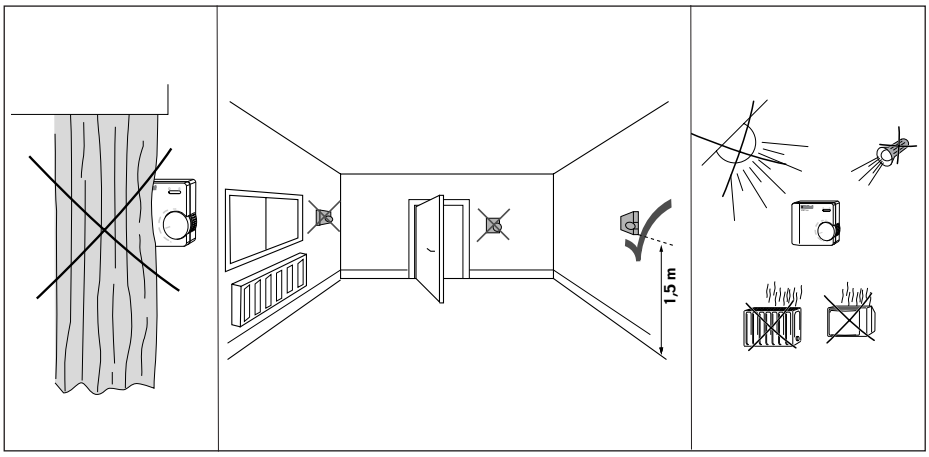


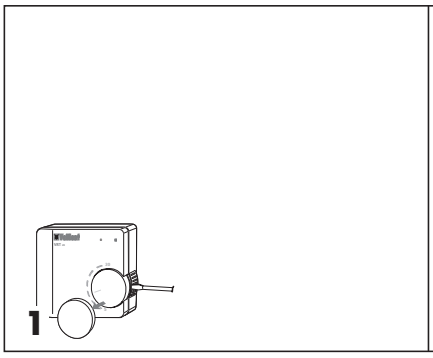


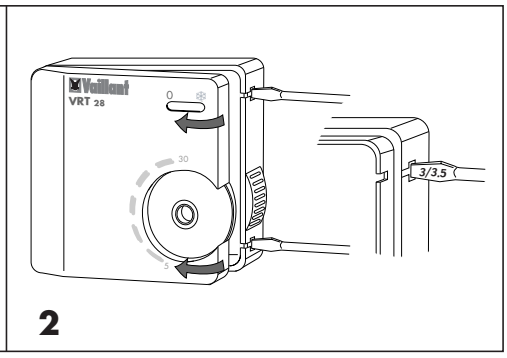

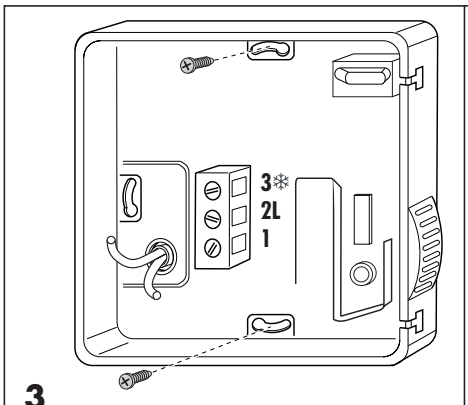

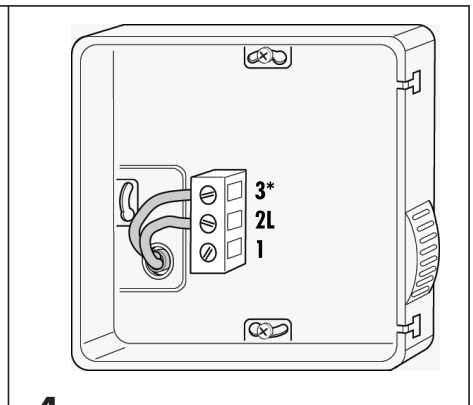

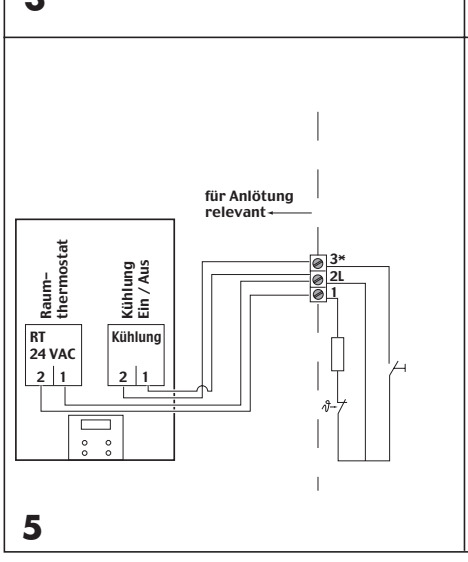

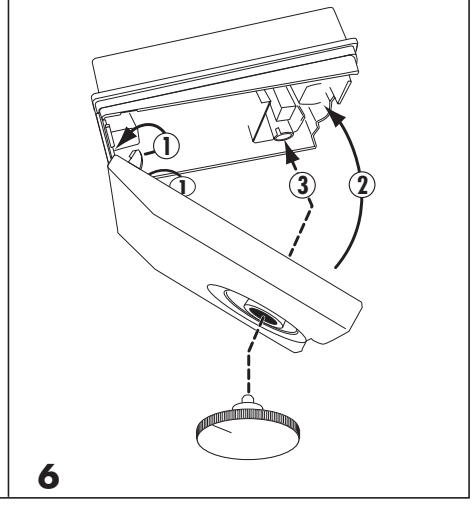

NL

MONTAGEVOORSCHRIFTEN

Kamerthermostaat VRT 28

(De behuizing van de kamerthermostaat is bij aflevering reeds geopend.)

Let op!

Dit apparat mag alleen door een geautoriseerd vakman worden geopend en volgens afbeelding 1, 2 en 3 geïnstalleerd worden. Hierbij dienen alle bestaande veiligheidsvoorschriften in acht te worden genomen.

De kamerthermostaat VRT 25 is geschikt voor de meeste typen Vaillant verwarmingstoestellen. (zie hiervoor de installatievoorschriften van het verwarmingstoestel.)

De kamerthermostaat VRT 25 is alleen geschikt voor montage op een niet warmtegeleidende vlakke ondergrond met voldoende stevigheid.

Technische gegevens	
Temperatuurelement:	bimetaal
Spanning:	24 V~
Stroomverbruik:	120 mA
Beschermingsgraad volgens EN 60529:	IP 30
Beschermingsklasse:	III
Temperatuurinstelbereik:	5-30 °C
Schakelverschil	≤ 1K
Max. toelaatbare luchtvochtigheid: Niet condenserend	95%

DE

MONTAGEANLEITUNG

Raumtemperaturregler VRT 28

(Das Gerät ist im Auslieferungszustand bereits geöffnet.)

Achtung!

Dieses Gerät darf nur von einem anerkannten Fachmann geöffnet und gemäß den Abbildungen 1, 2 und 3 installiert werden. Dabei sind die bestehenden Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Der Regler ist nur für den Betrieb mit der Vaillant Wärmepumpe geoTHERM 7/10C geeignet.

Dieses Gerät ist nur zur Montage auf nicht leitfähigem und ebenen, festen Untergrund geeignet.

Technische Daten	
Fühlerelement:	Bimetall
Spannung:	24 V~
Stromaufnahme:	120 mA
Schutzart:	IP 30
Schutzklasse (nach entsprechender Montage):	III
Temperaturbereich:	5-30 °C
Schaltdifferenz:	≤ 1K
zul. Luftfeuchtigkeit: nicht kondensierend	95%

Vaillant B. V. · afd. Consumentenservice
Paasheuvelweg 42 · Postbus 23250
11 00 DT Amsterdam
tel. 020 565 92 00 · fax. 020 696 93 66

806080 02 · 06/2003 V · Änderungen vorbehalten · Printed in Germany · Imprimé en Allemagne · Gedruckt auf 100% Altpapier
VRT 28