Montageanleitung

Anschlußzubehör (Art.-Nr. 9429)

für

VIHH 150

in Kombination mit
GP 120/1 unit, GP 120,
VKS.../1 TU, VKS.../1 E/EU, VK.../1 E/EU

Vaillant
Ihr Partner für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

80 66 84 D05

Inhalt des Kartons prüfen.
Aufstellung der zum Lieferumfang gehörenden Teile siehe Tabelle.

Wärmedämmung der Schlauch- und Rohrleitungen, gemäß den geltenden Vorschriften bauseits vornehmen.

Pos.	Stck		Bemerkung
1	1		Pumpe (mit 2 Stck Flachdichtungen)
2	1		Pumpenabsperrschieber (mit Schwerkraftbremse)
3	1		Pumpenabsperrschieber
4	2		Schlauch 750 mm lang
5	1		Rohr R1 300 mm lang
6	2		Rohr R1¼ 100 mm lang
7	2		T-Stück Rp 1 x 1¼ x 1
8	2		T-Stück Rp 1¼
9	1		Winkel Rp 1
10	1		Winkelverschraubung Rp 1
11	3		Doppelnippel R 1
12	1		Stopfen R 1

Montage des Zubehörs bei VIHH 150 mit GP 120/1 unit.

Aus dem Zubehör werden folgende Teile benötigt:

Pos. **1**, **2**, **3**, 2x**4**, **5**, 2x**6**, 2x**8**, **9** und **10** sowie die dazu gehörenden Dichtungen.

Alle Gewindeverbindungen mit Hanf oder Dichtungsband eindichten und verbinden.

Flachdichtungen an den Verschraubungen verwenden. Siehe Abb. 1.

Pumpe gemäß Verdrahtungsplan der Montageanleitung für Zubehör Schaltleiste Art. Nr. 9442 oder Installationsanleitung für Heizungsregelung VRC-Set BW anklemmen.

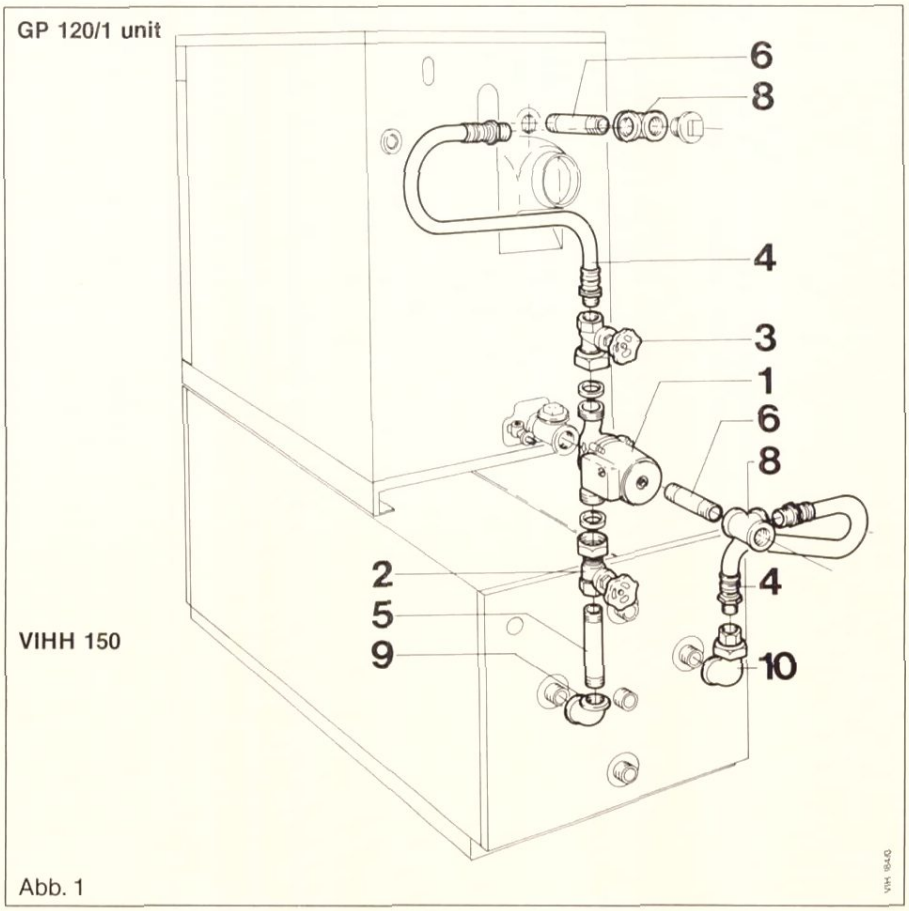


Abb. 1

Montage des Zubehörs bei VIHH 150 mit GP 120

Aus dem Zubehör werden folgende Teile benötigt:

Pos. **1, 2, 3,** 2x**4, 5,** 2x**6,** 2x**8, 9** und **10** sowie die dazu gehörenden Dichtungen.

Flachdichtungen an den Verschraubungen verwenden. Siehe Abb. 2.

Pumpe gemäß Verdrahtungsplan der Montageanleitung für Zubehör Schaltleiste Art. Nr. 9442 oder Installationsanleitung für Heizungsregelung VRC-Set BW anklemmen.

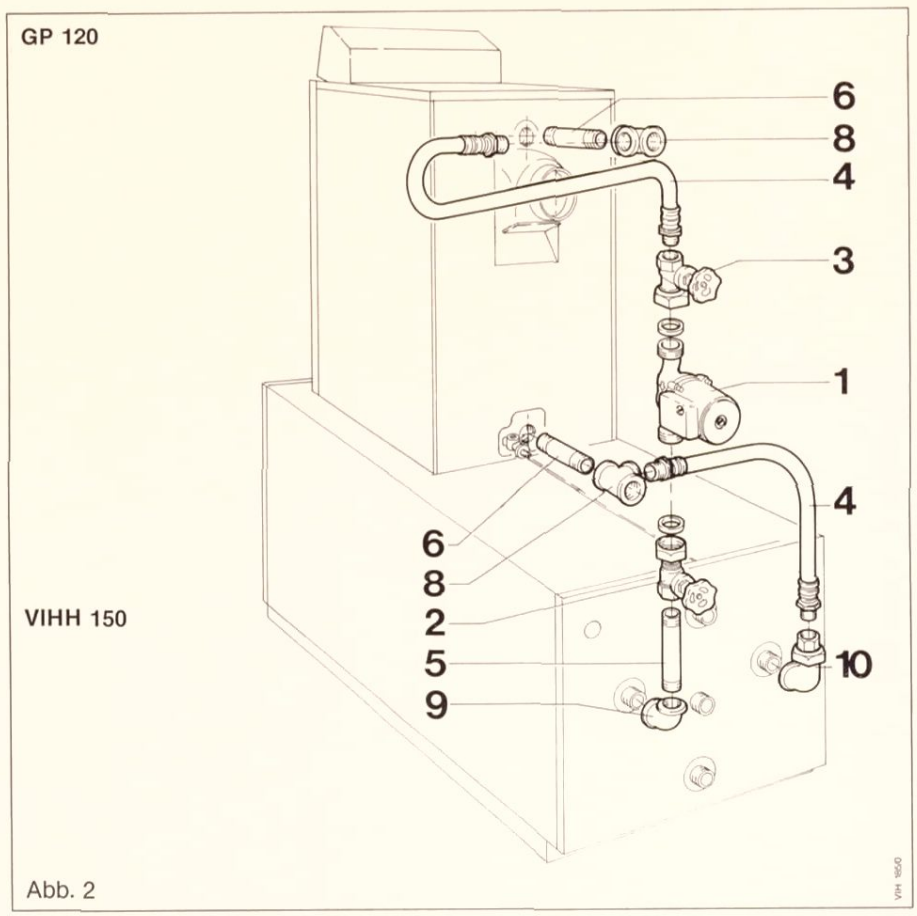


Abb. 2

Montage des Zubehörs bei VIHH 150 mit VKS.../1 TU, VKS.../1 E/EU und VK.../1 E/EU

Aus dem Zubehör werden folgende Teile benötigt:

Pos. **1, 2, 3,** 2x**4,** 2x**7, 9, 10,** 3x**11** sowie die dazu gehörenden Dichtungen.

Alle Gewindeverbindungen mit Hanf oder Dichtungsband eindichten und verbinden.

Flachdichtungen an den Verschraubungen verwenden. Siehe Abb. 3.

Pumpe gemäß Verdrahtungsplan der Montageanleitung für Zubehör Schaltleiste Art. Nr. 9442 oder Installationsanleitung für Heizungsregelung VRC-Set BW anklemmen.

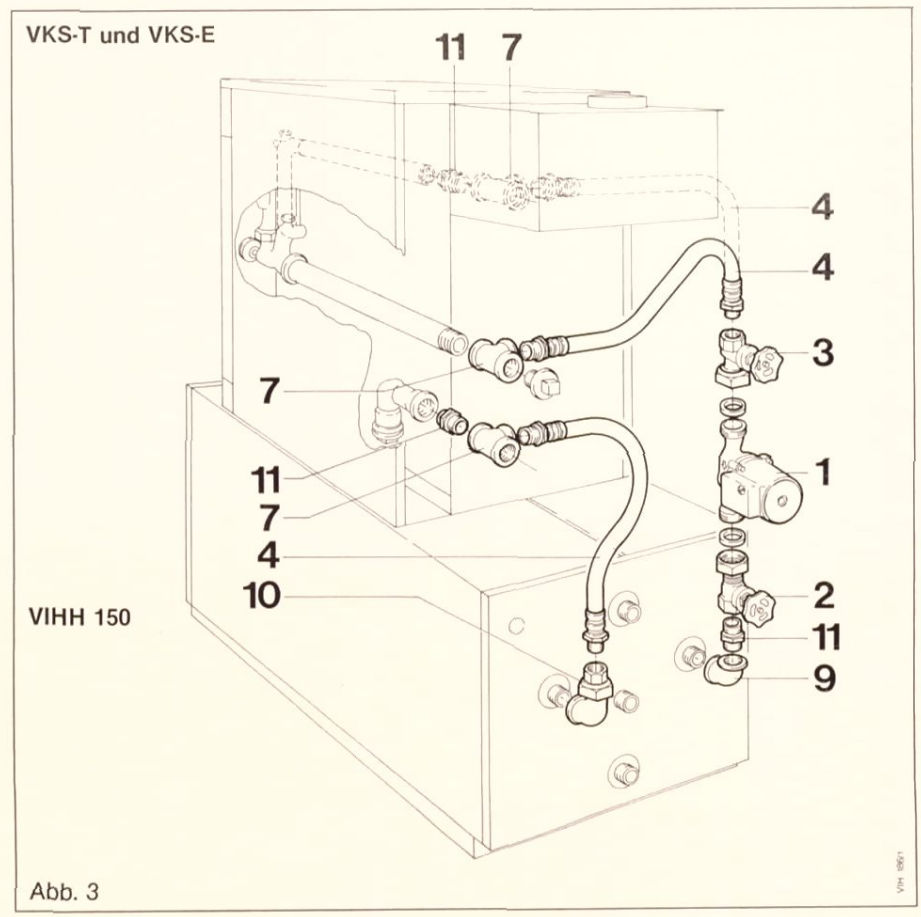


Abb. 3

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1
(0 21 91) 18-0 8 513-879 vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten

0492 V
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne