Montageanleitung

Anschlußzubehör (Art.-Nr. 9428)

für

VIH 115/3

in Kombination mit
VKS-T, VKU-E und VKS-E

Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, warmes Wasser.

80 93 62 D01

Inhalt des Kartons prüfen.
Aufstellung der zum Lieferumfang gehörenden Teile siehe Tabelle.

Das Anschlußzubehör besteht aus allen erforderlichen Teilen zum hydraulischen Anschluß des Speicher-Wassererwärmers VIH 115/3 an die Heizkessel VKS-T, VKU-E und VKS-E.

Die Beschreibung der Montage des Anschlußzubehörs ist in dieser Montageanleitung in zwei Abschnitte gegliedert.


A Montage der erforderlichen Anschlußzubehörteile am Heizkessel.

B Montage der erforderlichen Anschlußzubehörteile am Speicher-Wassererwärmer.

Die weitere Aufteilung der Abschnitte A und B erfolgt entsprechend für den jeweiligen Gerätetyp.

Es ist zu empfehlen, zuerst alle einzudichtenden Gewindeverbindungen und dann die Verschraubungen mit Flachdichtung festzuziehen.

Wärmedämmung der Schlauch- und Rohrleitungen bauseits vorsehen und ausführen.

Pos.	Stck.		Bemerkung
1	2		Schlauch ca. 1500 mm lang
2	2		Doppelnippel 1" (mit Flachdichtung und Dichtfläche am zylindrischen Gewindeteil)
3	2		Winkel 1"
4	1		Muffe 1"

VIH 160/1

A.1 Montage der Zubehörteile am VKS-T u. VKS-E.

Winkel (Pos. 3) jeweils am Kesselvorlauf- und Kesselrücklaufanschluß eindichten und verschrauben.

Schlauch (Pos. 1) am jeweiligen Winkel (Pos. 3) eindichten und verschrauben.

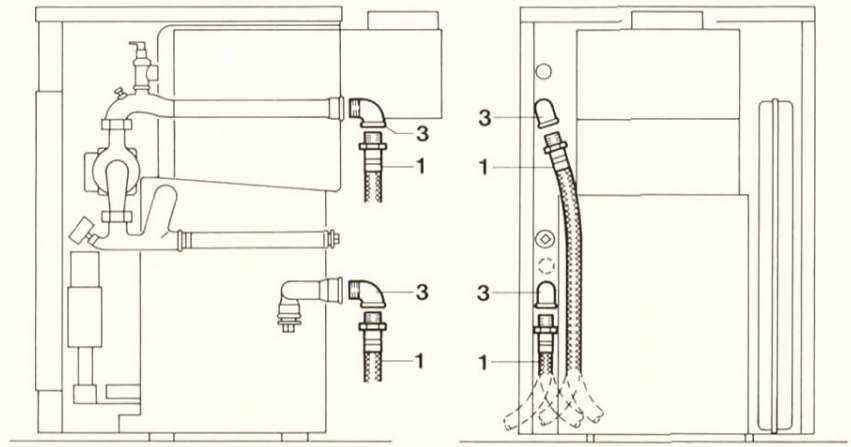


Abb. 1

A.2 Montage der Zubehörteile am VKU-E

Muffe (Pos. 4) am Kesselvorlaufanschluß eindichten und verschrauben.

Schlauch (Pos. 1) an der Muffe (Pos. 4) eindichten und verschrauben.

Den Kesselrücklaufanschluß um ca. 90°C nach unten drehen.

Den Stopfen aus dem Anschluß für die Kessel-Schnellentleerung herausschrauben und in den nun unten befindlichen Kesselrücklaufanschluß eindichten und verschrauben.

Der Kesselrücklaufanschluß wird damit zur Kessel-Schnellentleerung und die Kessel-Schnellentleerung wird zum Kesselrücklauf.

Winkel (Pos. 3) am Kesselrücklaufanschluß eindichten und verschrauben.

Schlauch (Pos. 1) am Winkel (Pos. 3) eindichten und verschrauben.

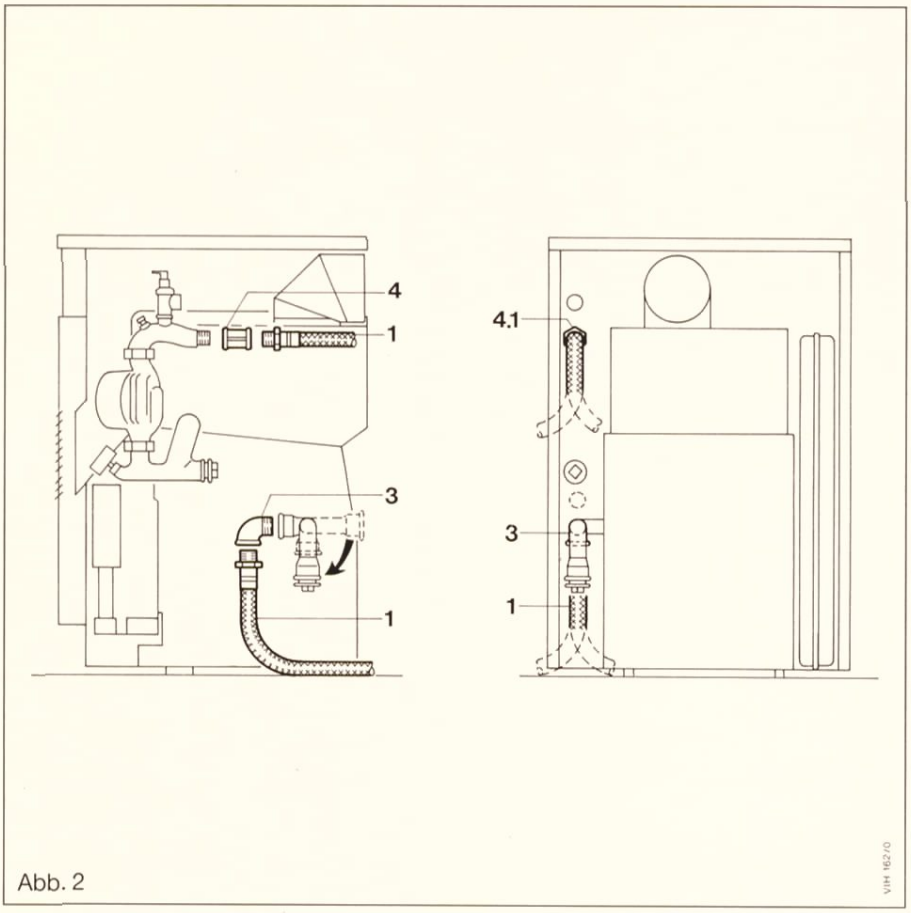


Abb. 2

B Montage der Zubehörteile am Speicher-Wassererwärmer

Doppelnippel (Pos. 2) am Vorlaufanschluß (VL) des Speicher-Wassererwärmers eindichten und verschrauben.

Schlauch (Pos. 1) vom Kesselvorlaufanschluß zum Speicher-Wassererwärmer führen und am Doppelnippel (Pos. 2) mit Dichtung verschrauben.

Doppelnippel (Pos. 2) am Rücklaufanschluß (RL) des Speicher-Wassererwärmers eindichten und verschrauben.

Schlauch (Pos. 1) vom Kesselrücklaufanschluß zum Speicher-Wassererwärmer führen und am Doppelnippel (Pos. 2) mit Dichtung verschrauben.

Wärmedämmung der Schlauch- und Rohrleitungen bauseits vornehmen.

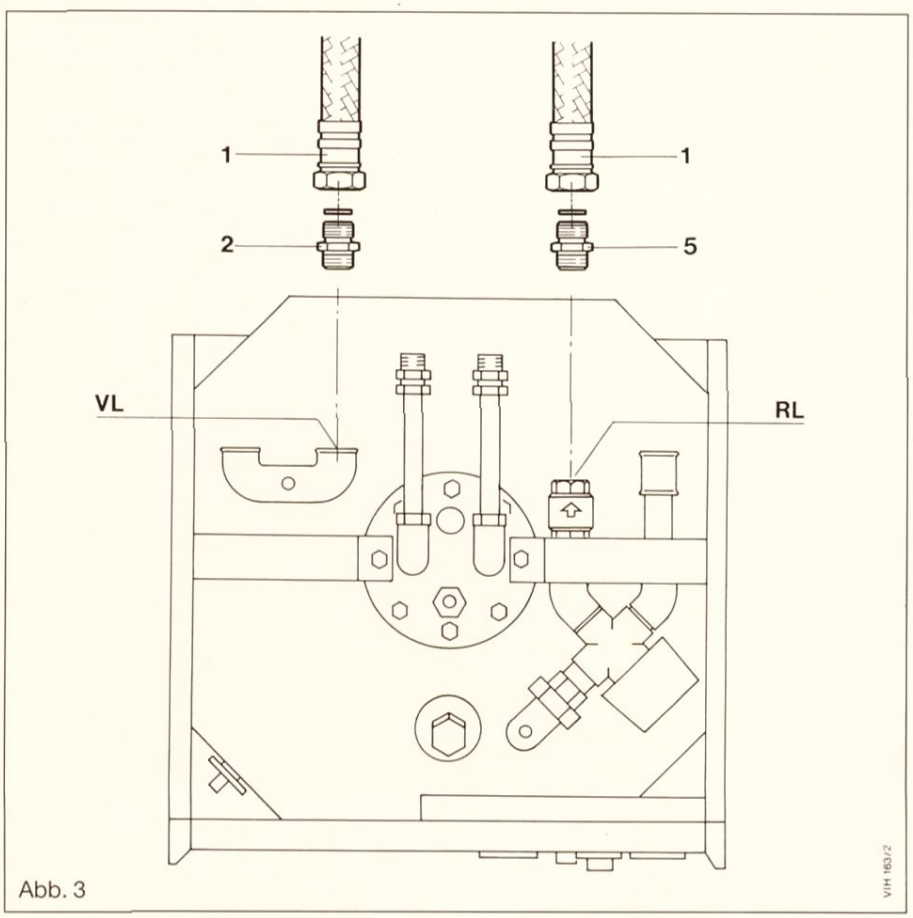


Abb. 3

Vaillant

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1
(0 21 91) 18-0 Tx 8 513-879 vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
0892 MÜ
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne