MONTAGEANLEITUNG

für

Art.-Nr. 300 777, 300 778 Wandmontage-Sets
zur Wandmontage der Rohrgruppen, Art.-Nr. 300 782,
Art.-Nr. 300 783 und 300 784
sowie Verteilerbalken, Art.-Nr. 300 786

passend für
VK 6/6-1 XEU - VK 47/6-1 XEU
VK 6/6-2 XEU - VK 47/6-2 XEU
VKO 22 - 42
VKO unit 17 - 42

Vaillant

Inhalt

	Seite
Montage	3 - 5

- Montieren Sie die beiden Halteklipse (1) für das Verteilerrohr des Verteilerbalkens in der gewünschten Höhe an der Wand.

☞ Dieser Montageschritt ist nur erforderlich bei Montage von 2 Rohrgruppen mit Verteilerbalken Art. Nr. 300 786.

- Schneiden Sie mit einem Messer die vorgezeichneten Öffnungen an der rückseitigen Isolierschale des Verteilerbalkens aus.
- Schieben Sie die rückseitige Isolierschale über die beiden Halteklipse (1).

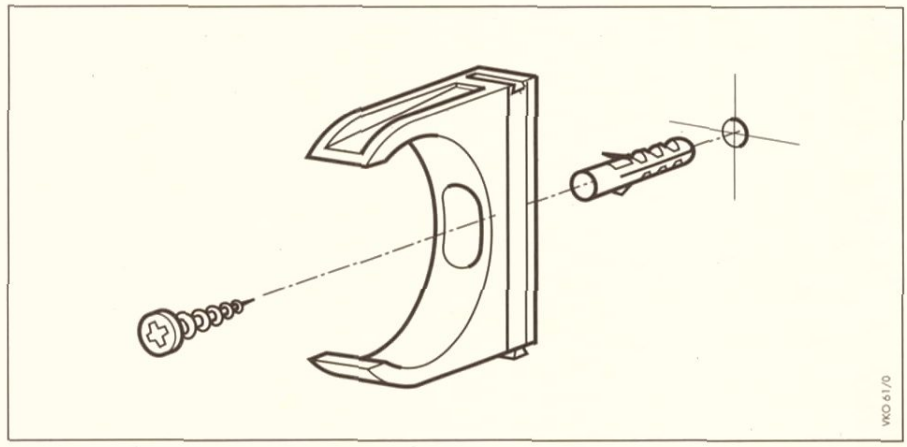


Abb. 1 Halteklips für Verteilerbalken

☞ Dieser Montageschritt ist erforderlich bei der Montage von Rohrgruppen Art.-Nr. 300 782, 300 783, 300 784.

☞ Werden zwei Rohrgruppen mit Verteilerbalken montiert, wird die Anbringungshöhe durch den montierten Verteilerbalken bestimmt.

- Setzen Sie die beiden Halteklipse (2) in die rückseitigen Isolierschale ein und setzen diese auf die Isolierschale des Verteilerbalkens auf.
- Markieren Sie die Befestigungsbohrungen der Halteklipse (2) an der Wand.

☞ Gegebenenfalls die Rohrgruppe in die Halteklipse (2) einsetzen um die Position zu prüfen.

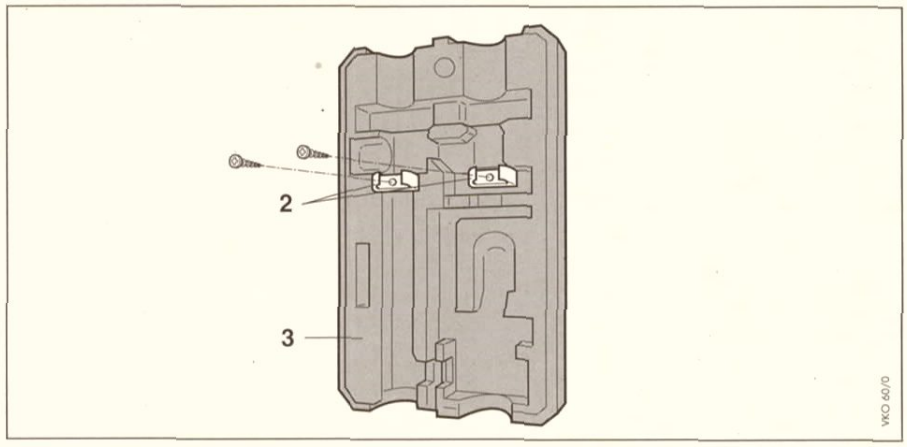


Abb. 2 Halteklips für Rohrgruppe

☞ Die Montage der zweiten Rohrgruppe erfolgt wie vor, jedoch wichtig ist die Position Rohrgruppen und Verteilerbalken zueinander genau prüfen.

☞ Als Montageerleichterung können diese auch handfest miteinander verschraubt werden.

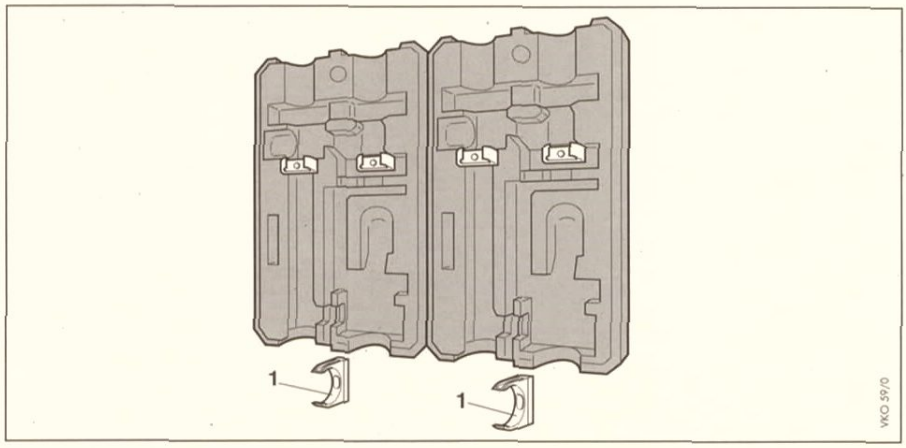


Abb. 3 Halteklips für Verteilerbalken und Rohrgruppen

- Wellrohr (9 und 10) zum Kessel verlegen und verschrauben. (Dichtungen nicht vergessen.)

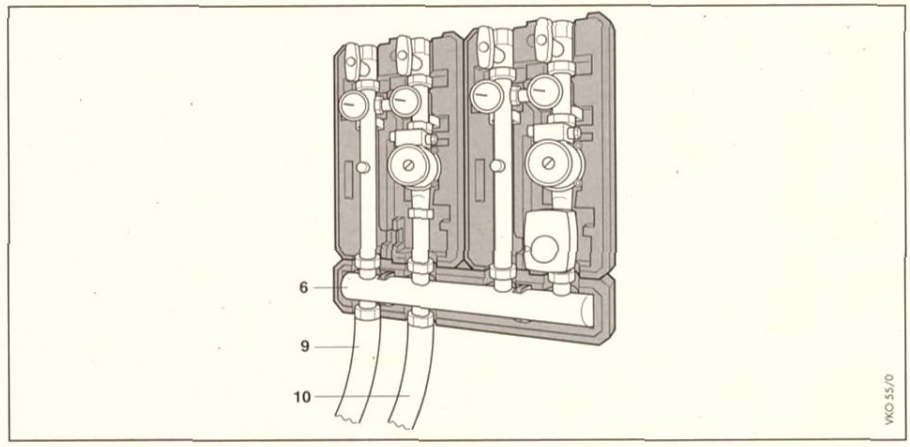


Abb. 7 Rohrgruppen komplettiert

Legende zu Abb. 8

11 Vordere Isolierschale Rohrgruppe 1
12 Vordere Isolierschale Rohrgruppe 2
13 Vordere Isolierschale Verteilerbalken

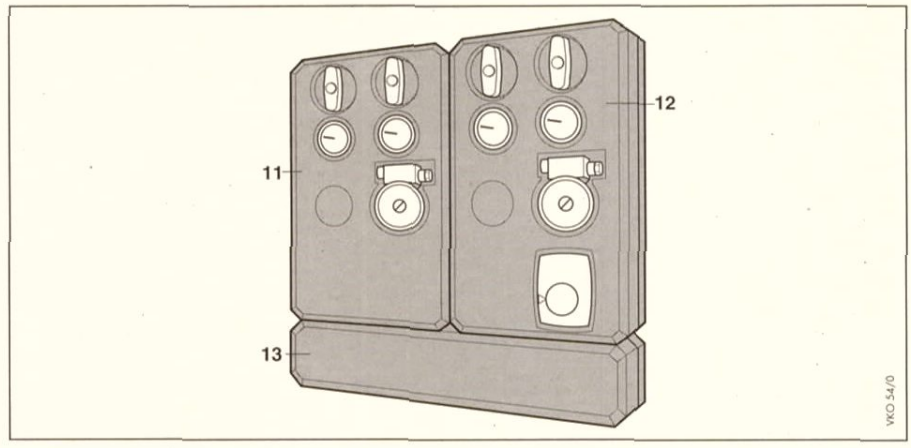


Abb. 8 Isolierschalen geschlossen

Legende zu Abb. 4

2 Halteklipse Rohrgruppen
3 Rückseitige Isolierschale Rohrgruppe 1
4 Rückseitige Isolierschale Rohrgruppe 2
5 Rückseitige Isolierschale Verteilerbalken

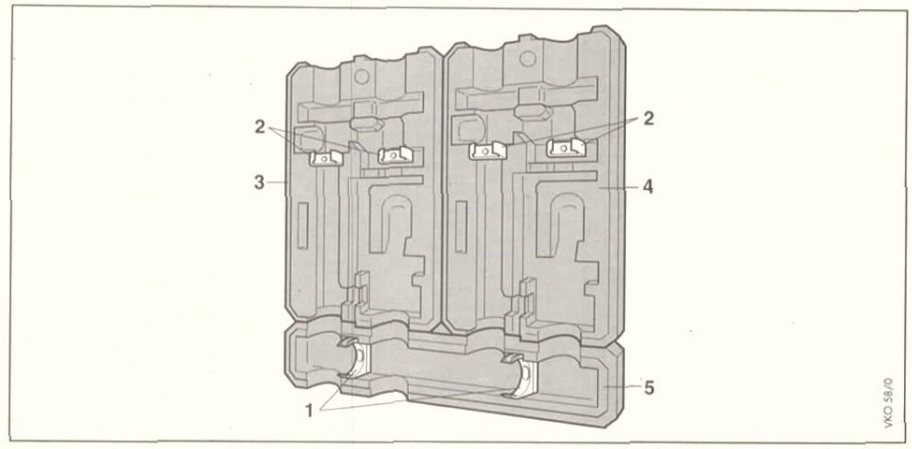


Abb. 4 Isolierschalen für Rohrgruppen und Verteilerbalken montiert

- Verteilerrohr (6) in Halteklipse (1) einsetzen.

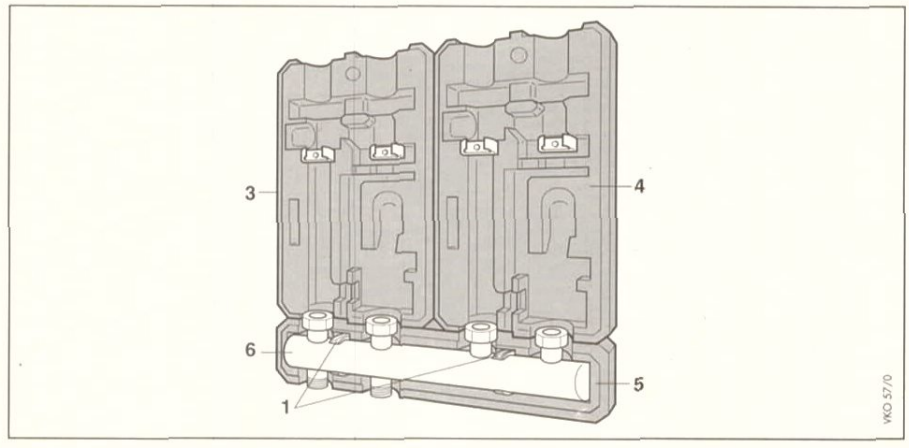


Abb. 5 Verteilerrohr in Halteklips gesichert

- Rohrgruppen (7 und 8) in die Halteklipse (2) einsetzen.
- Rohrgruppen (7 und 8) mit Verteilerrohr (6) verschrauben. (Dichtungen nicht vergessen.)

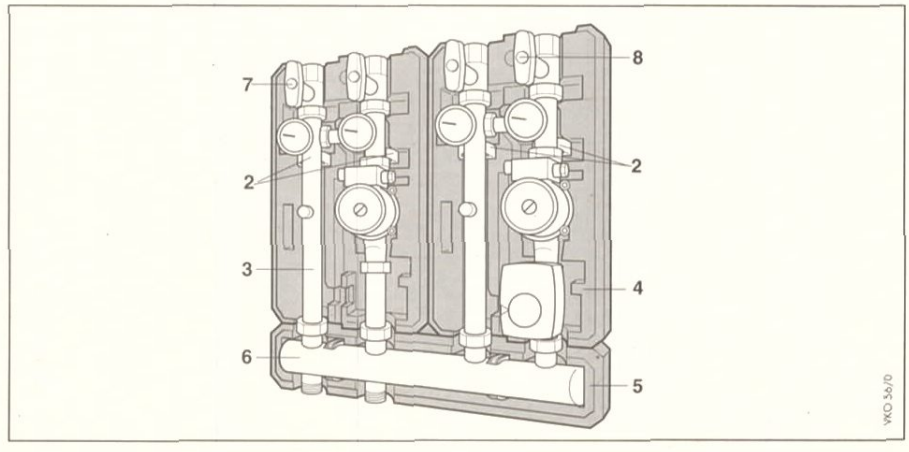


Abb. 6 Rohrgruppen montiert

83 29 22 DE



Joh. Vaillant GmbH u. Co. · D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18-0 · Telex 8 513-879 · Telefax (0 21 91) 18-28 10

1296 V
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany · Imprimé en Allemagne
Gedruckt auf 100% Altpapier