MONTAGEANLEITUNG


Art.Nr. 302177 **Standkonsole für VSU.../2 und EL**
Art.Nr. 302246 **Standkonsole für VSF (Z) EL**
Art.Nr. 302247 **Bausatz für Wand-Standkonsole**



Bewahren Sie diese Anleitung sorgfältig auf und geben Sie sie gegebenenfalls an den Nachbesitzer weiter !

Vaillant
witte

MONTAGE STANDKONSOLE VSU.../2 UND EL

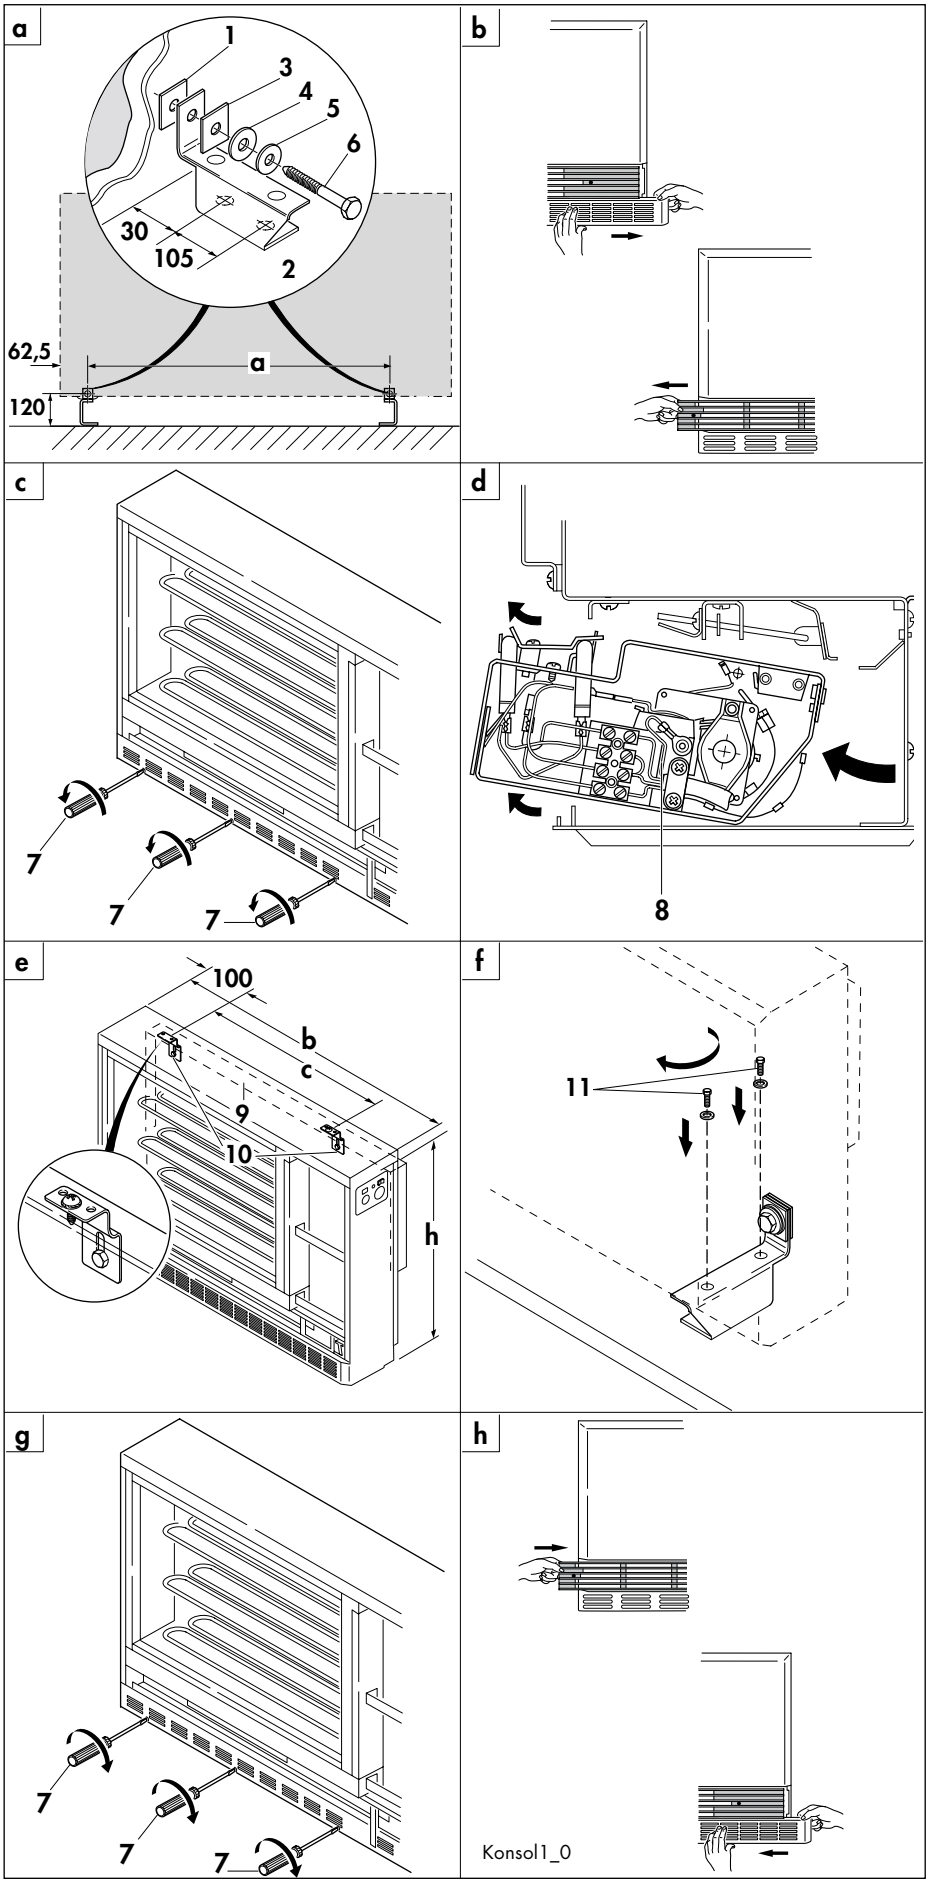

Allgemeine Hinweise

Die Standkonsolen Art.Nr. 302177 ermöglichen die Aufstellung der Elektro-Speicherheizgeräte VSU 200 bis 600/2 und EL mit einer Bodenfreiheit von ca. 100 mm.

Beachten Sie bei der Montage, daß das Elektro-Speicherheizgerät durch die dem Gerät beiliegende Wandbefestigung zusätzlich gegen Kippen gesichert werden muß. Das Elektro-Speicherheizgerät muß beim Ziehen an der Geräteoberkante einer Kraft von mindestens 200 N (ca. 20 kg) standhalten.

Montage Standkonsole

Bei der Montage der Standkonsole gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Montieren Sie die beiden Standkonsolen (**2**) unter Verwendung von Gummiplatte (**1**), Blechplatte (**3**), Gummischeibe (**4**), Unterlegscheibe (**5**) und Schraube (**6**) an die Aufstellwand.

  ☞ Gleichen Sie Unebenheiten des Fußbodens durch Unterlegen aus.

  ☞ Wählen Sie die den Wandverhältnissen entsprechenden Dübel zur Befestigung.

  ☞ Verschrauben Sie die Standkonsolen gegebenenfalls zusätzlich am Fußboden.

- Demontieren Sie Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter durch Lösen der Schrauben, Verschieben und Herausklappen.

- Lösen Sie die Schrauben (**7**) der Ventilatorenschublade und entfernen Sie die Ventilatorenschublade (**8**).

MONTAGE STANDKONSOLE VSU.../2 UND EL



- Bringen Sie die Halter der Wandbefestigung (**10**) an der Aufstellwand an und setzen Sie das Gerät so auf die Standkonsolen, daß die Bohrungen Standkonsole und Geräteboden übereinstimmen.

  ☞ Beachten Sie, daß die Halter der Wandbefestigung mit dem Wandabstandgitter (**9**) verbunden werden. **Kippsicherung!**


- Verschrauben Sie den Geräteboden mittels der Schrauben (**11**) mit beiden Standkonsolen.

- Setzen Sie die Ventilatorenschublade (**8**) ein und schrauben Sie sie wieder an.

- Montieren Sie Luftaustritts- und Lufteintrittsgitter.
  Drehen Sie die Schrauben wieder ein!

Gerät	Bohrungsabstand Standkonsole a (mm)	Gerätebreite b (mm)	Bohrungsabstand Kippsicherung c (mm)	Bohrungshöhe Kippsicherung h (mm)
VSU 200	338	595	395	666
VSU 300	523	780	580	666
VSU 400	703	960	760	666
VSU 500	888	1145	945	666
VSU 600	1068	1325	1125	666

MONTAGE STANDKONSOLE VSF (Z) EL

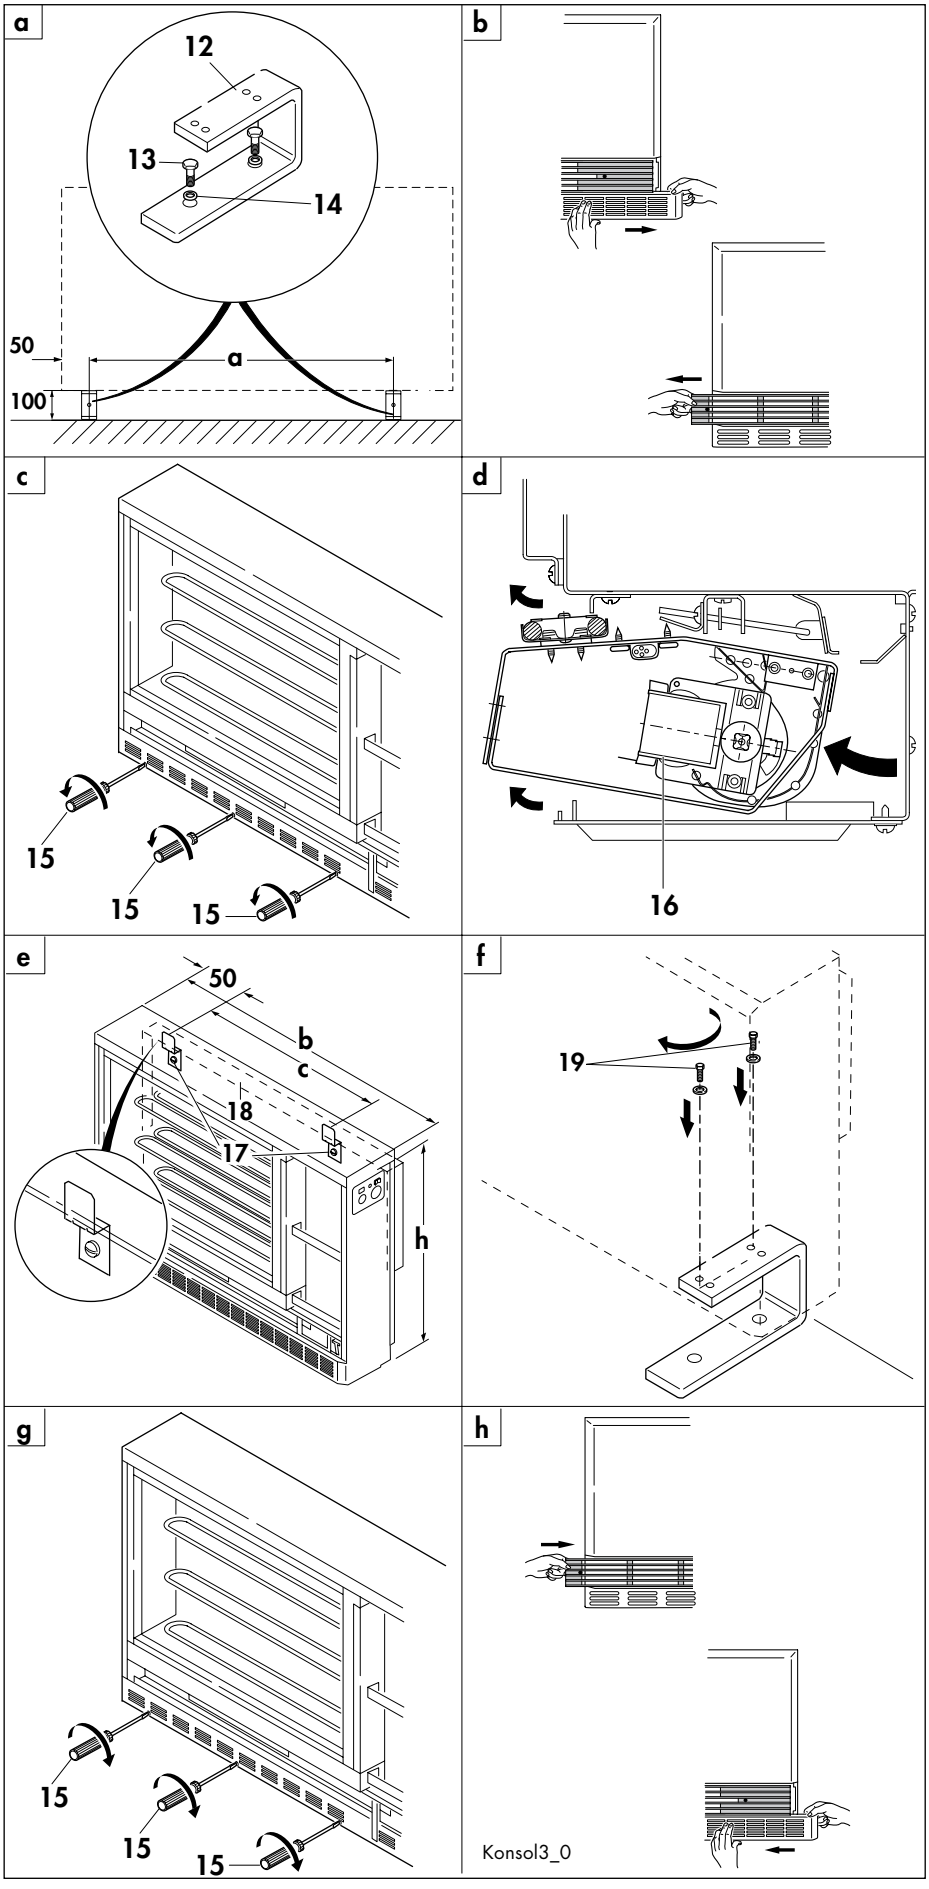

Allgemeine Hinweise

Die Standkonsolen Art.Nr. 302246 ermöglichen die Aufstellung der Geräte VSF und VSF Z EL mit einer Bodenfreiheit von ca. 100 mm.

Beachten Sie bei der Montage, daß das Elektro-Speicherheizgerät durch die dem Gerät beiliegende Wandbefestigung zusätzlich gegen Kippen gesichert werden muß. Das Elektro-Speicherheizgerät muß beim Ziehen an der Geräteoberkante einer Kraft von mindestens 200 N (ca. 20 kg) standhalten.

Montage Standkonsole

Bei der Montage der Standkonsole gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

- Montieren Sie die beiden Standkonsolen (**12**) unter Verwendung von zwei Schrauben (**13**) mit je einer Sicherungsscheibe (**14**) im Abstand **a** auf dem Boden.
- Demontieren Sie Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter durch Lösen der Schrauben, Verschieben und Herausklappen.
- Lösen Sie die Schrauben (**15**) der Ventilatorenschublade und entfernen Sie die Ventilatorenschublade (**16**).
- Bringen Sie die Halter der Wandbefestigung (**17**) an der Aufstellwand an und setzen Sie das Gerät so auf die Standkonsolen, daß die Bohrungen Standkonsole und Geräteboden übereinstimmen.
  ☞ Beachten Sie, daß die Halter der Wandbefestigung mit dem Wandabstandgitter (**18**) verbunden werden. **Kippsicherung!**

MONTAGE STANDKONSOLE VSF (Z) EL



- Verschrauben Sie den Gerätebodenmittels der Schrauben (**19**) mit beiden Standkonsolen.


Wichtig !!!
Zur Befestigung des Gerätebodens sind immer die beiden innen liegenden Bohrungen der Standkonsole zu verwenden.

- Setzen Sie die Ventilatorenschublade (**16**) ein und schrauben Sie sie wieder an.

- Montieren Sie Luftaustritts- und Lufteintrittsgitter.
  Drehen Sie die Schrauben wieder ein!

Gerät	Bohrungsabstand Standkonsole a (mm)	Gerätebreite b (mm)	Bohrungsabstand Kippsicherung c (mm)	Bohrungshöhe Kippsicherung h (mm)
VSF 120 EL	446	680	446	419
VSF 180 EL	669	903	669	419
VSF 240 EL	892	1126	892	419
VSF 300 EL	1115	1349	1115	419
VSF 360 EL	1338	1572	1338	419
VSF Z 160 EL	446	680	446	419
VSF Z 240 EL	669	903	669	419
VSF Z 320 EL	892	1126	892	419
VSF Z 400 EL	1115	1349	1115	419

BAUSATZ FÜR WAND-STANDKONSOLE (VSF UND VST)

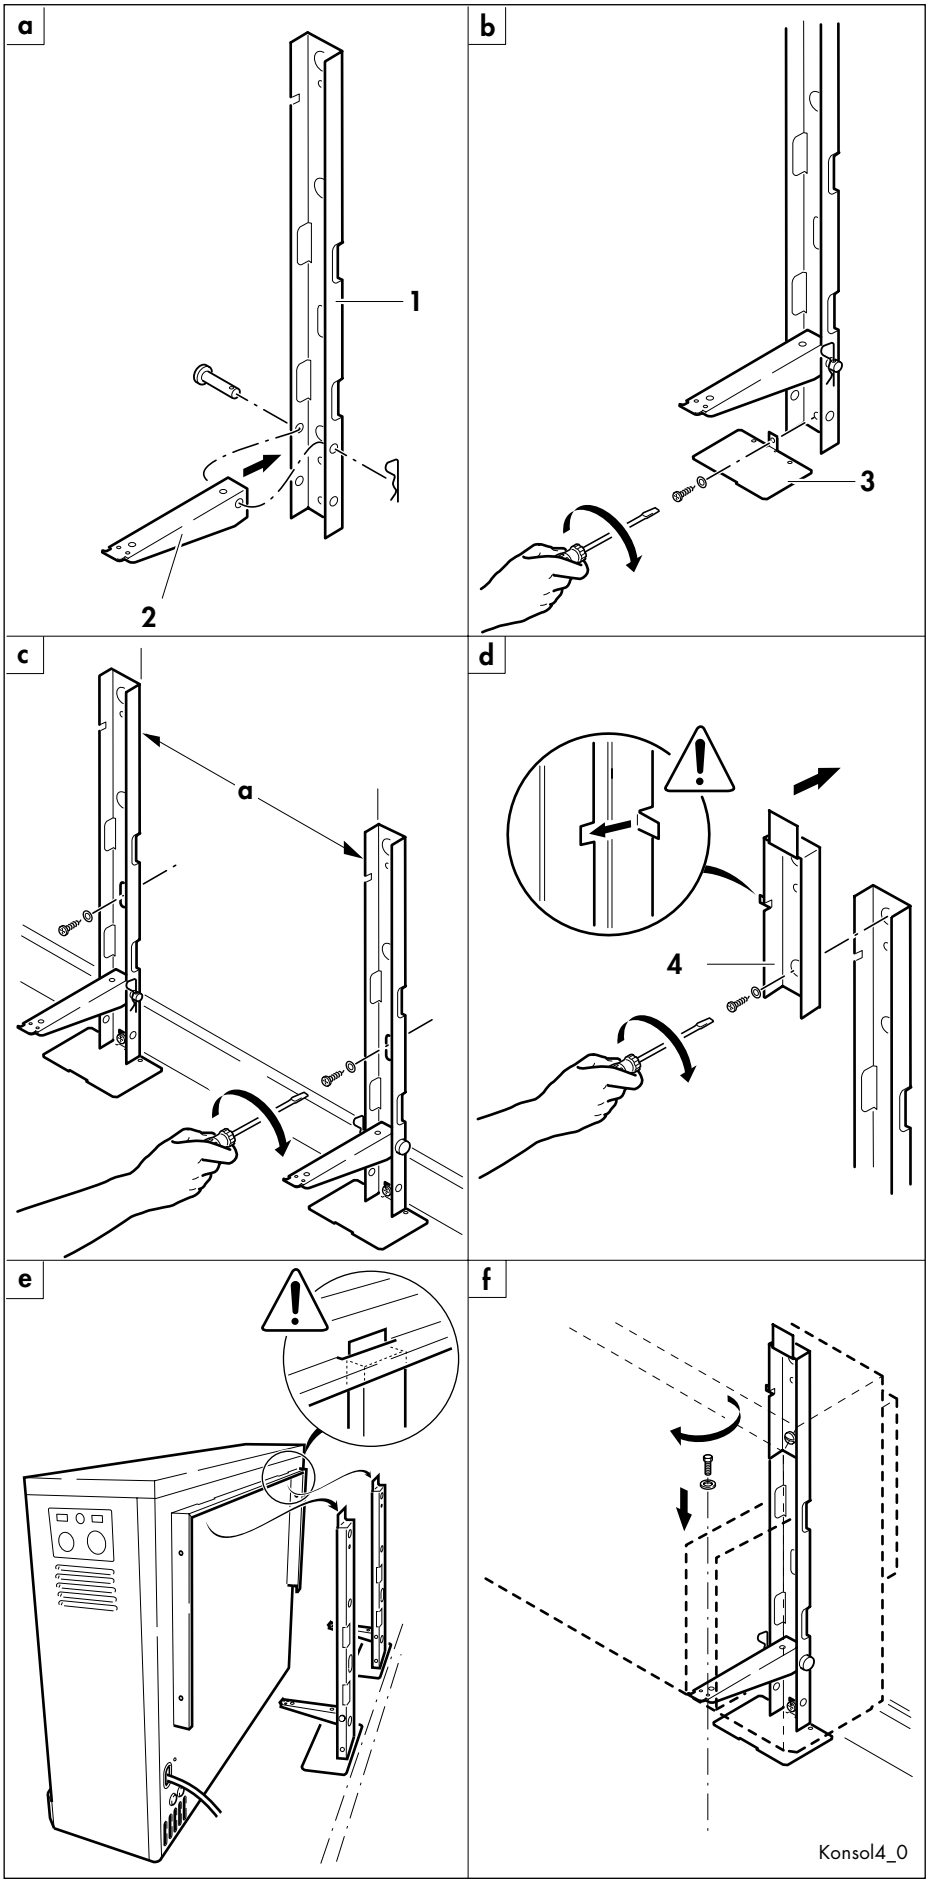

Aufstellung mit Wand-Standkonsole

Hierbei handelt es sich um eine Montagevariante der Wandkonsole für nicht ausreichend tragfähige Wände. Die Wandkonsole liegen den Geräten der Baureihen VSF (Z) und VST serienmäßig bei und werden bei dieser Montage durch den Bausatz 302247 ergänzt.

☞ Im Lieferumfang des Zubehörs 302247 befinden sich zwei Bodenplatten (**3**) mit Schrauben und Unterlegscheiben sowie zwei Kippsicherungen (**4**).

Bei der Montage gehen Sie folgendermaßen vor:

- Tragarm (**2**) mit Bolzen und Federstecker in die Wandleiste (**1**) einsetzen.
  ☞ Beachten Sie, daß der Federstecker auf der Innenseite der Konsole liegen muß.
- Bodenplatte (**3**) mit beiliegender Schraube M4 montieren.
- Eine Konsole auf den Fußboden stellen, ausrichten, alle Löcher bohren, dübeln, aber zunächst nur über das vertikale Langloch an der Wand befestigen.
- Zweite Konsole im Abstand „a" (siehe Tabelle) auf gleiche Weise montieren.
- Konsolen horizontal zueinander ausrichten und die Bodenplatte evtl. unterlegen, falls keine Bodenberührung mehr vorhanden ist. Ansonsten wird das Gewicht nicht über beide Konsolen in den Fußboden übertragen.
- Kippsicherung (**4**) in die Wandleiste einsetzen und mit der obersten Schraube befestigen.
- Gerät auf die Konsole stellen. Dabei müssen die Blechzungen der Kippsicherung in das Wandabstandsgitter des Gerätes greifen.
- Lufteintritts- und Luftaustrittsgitter sowie Ventilatorenschublade demontieren und den Geräteboden über die Quadratlöcher mit den Tragarmen verschrauben.

BAUSATZ FÜR WAND-STANDKONSOLE (VSF UND VST)



Gerät	a [mm]	Gerät	a [mm]
VSF 120	446	**VST 150**	669
VSF 180	669		
VSF 240	892		
VSF 300	1115		
VSF 360	1338		
VSF Z 90	446		
VSF Z 140	669		
VSF Z 180	892		
VSF Z 230	1115		

832956 01 STE 160 981



Joh. Vaillant GmbH u. Co., D-42850 Remscheid
Telefon (0 21 91) 18-0 - Telefax (0 21 91) 18-28 10 - Telex 8 513-879

Änderungen vorbehalten
11/97 Mü
Printed in Germany
Imprimé en Allemagne
Gedruckt auf 100 % Altpapier