
Montageanleitung für Speichertemperaturfühler
Upute za montaÏu za osjetnik temperature spremnika
Navodila za montaÏo temperaturnega tipala vsebnika

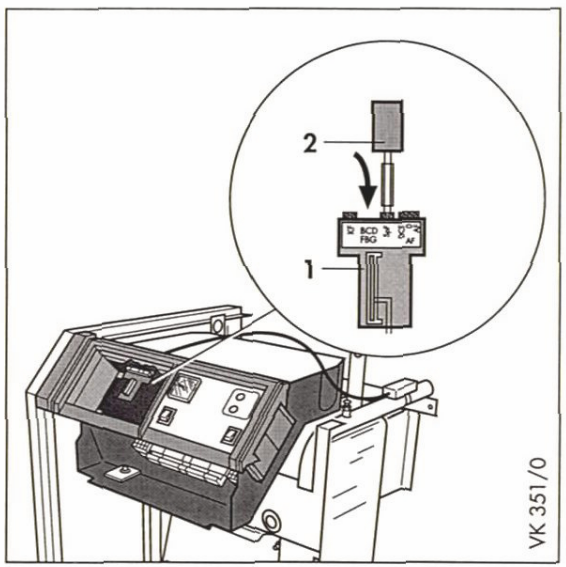

1. Fühleranschlußplatine
2. Speichertemperaturfühler

1. Prikljuãna platina osjetnika
2. Osjetnik temperature spremnika

1. Vezje za prikljuãitev tipala
2.Temperaturno tipalo vsebnika

d
1. Blauen System Pro E Stecker an blauen Steckplatz (SpF) der Fühleranschlußplatine (1) in der Kesselschaltleiste stecken.
2. Den Sensor des Tauchfühlers in die Tauchhülse des Speicher-Wassererwärmers (z.B. VIH) einstecken. Dazu ggf. Tauchfühler des Speicherthermometers herausnehmen. Der Tauchfühler kann anschließend wieder in die Tauchhülse, so tief wie möglich, eingeführt werden.
Bei Speicher-Wassererwärmern anderer Hersteller ist darauf zu achten, daß die Tauchhülse des Speichers zur Aufnahme des Fühlers Ø 6,5 mm und 50 mm Länge geeignet ist.
Die Tauchhülse mit Wärmeleitöl bzw. Wärmeleitfett auffüllen.

H
1. Plavi System Pro E utikaã prikljuãiti u plavu utiãnicu (SpF) prikljuãne platine osjetnika (1) koja se nalazi na kontrolnoj ploãi kotla.
2. Senzor osjetnika ugurnuti u plovak vodospremnika (npr. VIH). Ako treba prvo izvaditi osjetnik termometra spremnika. Osjetnik kasnije ponovno ugurnuti u plovak i to

SLO
%to dublje.
Kod vodospremnika drugih proizvoðaãa treba obratiti pozornost na mjere plovka spremnika, a to su Ø 6,5 mm i 50 mm duÏine, kako bi se osjetnik mogao ispravno ugurnuti.
Plovak treba namazati uljem odnosno masnoçom za provoðenje topline.

S
1. Modri vtiã sistema Pro E prikljuãite na modro oznaãeno vtiãno mesto (SpF) na vezju za prikljuãitev

Joh. Vaillant GmbH u. Co. · Berghauser Straße 40 · D-42859 Remscheid
Telefon: (0 21 91) 18-0 · Telefax: (0 21 91) 18-28 10 · http://www.vaillant.de · E-Mail: info@vaillant.de

83 29 83 INT