


Kurz-Bedienungsanleitung



geoTHERM plus

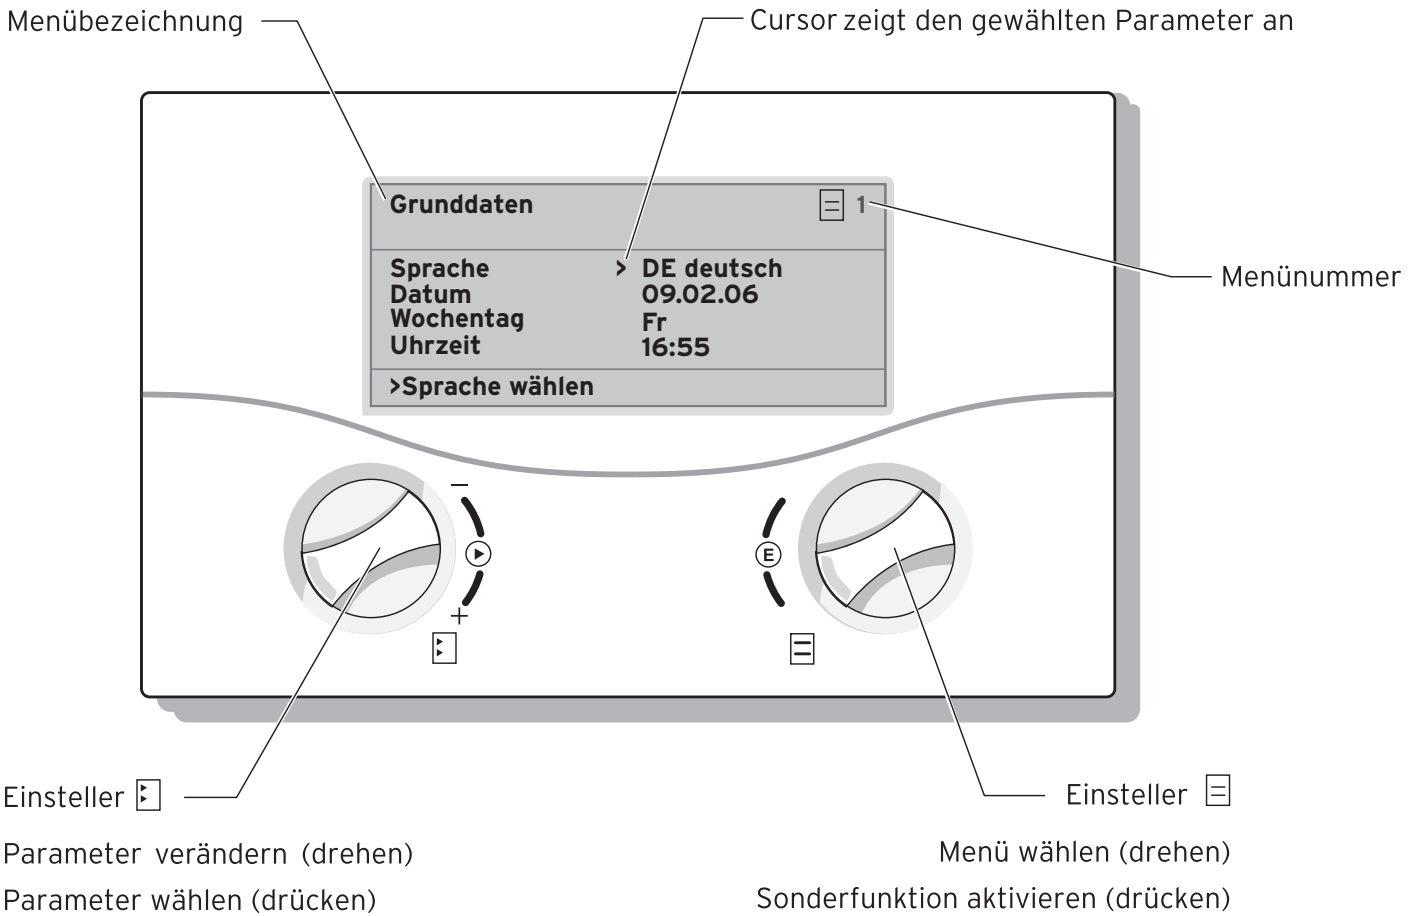

Für einen energiesparenden Umgang mit dieser Wärmepumpe, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

- Einsteller drehen: zur Menüauswahl
z. B. von Menü 3 zu 4.

Zirkulationspumpe		Zeitprogramme		3
> Mo				
1	06:00	22:00		
2	:	:		
3	:	:		
> Wochentag/Block wählen				



Ferien programmieren		für Gesamtsystem		4
Zeiträume				
1	> 06.01.05	08.01.05		
2	14.01.05	30.01.05		
Solltemperatur		12 °C		
> Starttag einstellen				

- Einsteller drücken: zur Veränderung des angewählten Parameters
z. B. von Zeile 1 Sprache zu Zeile 2 Datum.

Grunddaten				1
Sprache	> DE deutsch			
Datum	16.02.05			
Wochentag	Mi			
Uhrzeit	09:35			
> Sprache wählen				



Grunddaten				1
Sprache	DE deutsch			
Datum	> 16.02.05			
Wochentag	Mi			
Uhrzeit	09:35			
> Sprache wählen				


- Einsteller drehen: zur Auswahl des zu verändernden Parameters;
z. B. Heizkurve von 0,3 auf 0,5.

HK 2		Parameter		5
Absenkttemperatur	15 °C			
Heizkurve	> 0,3			
> Raumsolltemperatur wählen				



HK 2		Parameter		5
Absenkttemperatur	15 °C			
Heizkurve	> 0,5			
> Raumsolltemperatur wählen				

Grafikanzeige

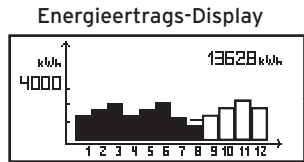

Mi	16.02.05	9:35	2 °C T außen
Status	Heizbetrieb		
Vorlauftemp. IST	28 °C		
Heizanlage Druck	1,2 bar		
Druck Wärmequelle	1,4 bar		

Mi	16.02.05	9:35	2 °C 21 °C
Raumtemperatur			
HK2	> Heizen		
Speicher	Auto		

> Betriebsart wählen

Grunddaten

Sprache	> DE deutsch
Datum	16.02.05
Wochentag	Mi
Uhrzeit	09:35

> Sprache wählen

HK2 Zeitprogramme

Mo	1	00:00	24:00
	2	:	:
	3	:	:

> Wochentag/Block wählen

Warmwasser Zeitprogramme

Mo	1	06:00	22:00
	2	:	:
	3	:	:

> Wochentag/Block wählen

Sonderfunktionen

Mi	16.02.05	9:35	2 °C T außen
Sparen aktiviert			

Mi	16.02.05	9:35	2 °C T außen
Party aktiviert			

Mi	16.02.05	9:35	2 °C T außen
einmalige Speicherladung aktiviert			

Rücksetzen auf Werkseinstellungen

Mi	16.02.05	9:35	2 °C T außen
Werkseinstellung			
Abbrechen	NEIN/JA		
Zeitprogramme	NEIN/JA		
Alles auswählen	NEIN/JA		
	Werte einstellbar		

Zirkulationspumpe Zeitprogramme

Mo	1	06:00	22:00
	2	:	:
	3	:	:

> Wochentag/Block wählen

Ferien programmieren für Gesamtsystem

Zeiträume	1	> 06.01.05	08.01.05
	2	14.01.05	30.01.05
Solltemperatur	12 °C		

> Starttag einstellen

HK 2 Parameter

Absenkttemperatur	> 15 °C
Heizkurve	0.8

> Raumsolltemperatur wählen

Warmwasser Parameter

Max. Warmwassertemp	> 60 °C
Min. Warmwassertemp	44 °C
Speichertemp. IST	51 °C

> Solltemperatur wählen

Namen ändern

HK 2:	> HK2
-------	-------

> wählen

Codeebene

Code-Nummer:	> 0 0 0 0
Standard-Code:	1 0 0 0

> Ziffer einstellen

Codeebene (nur für Fachhandwerker)



Dieses Symbol weist auf Energiespartipps hin, beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung.