



Kurz-Bedienungsanleitung

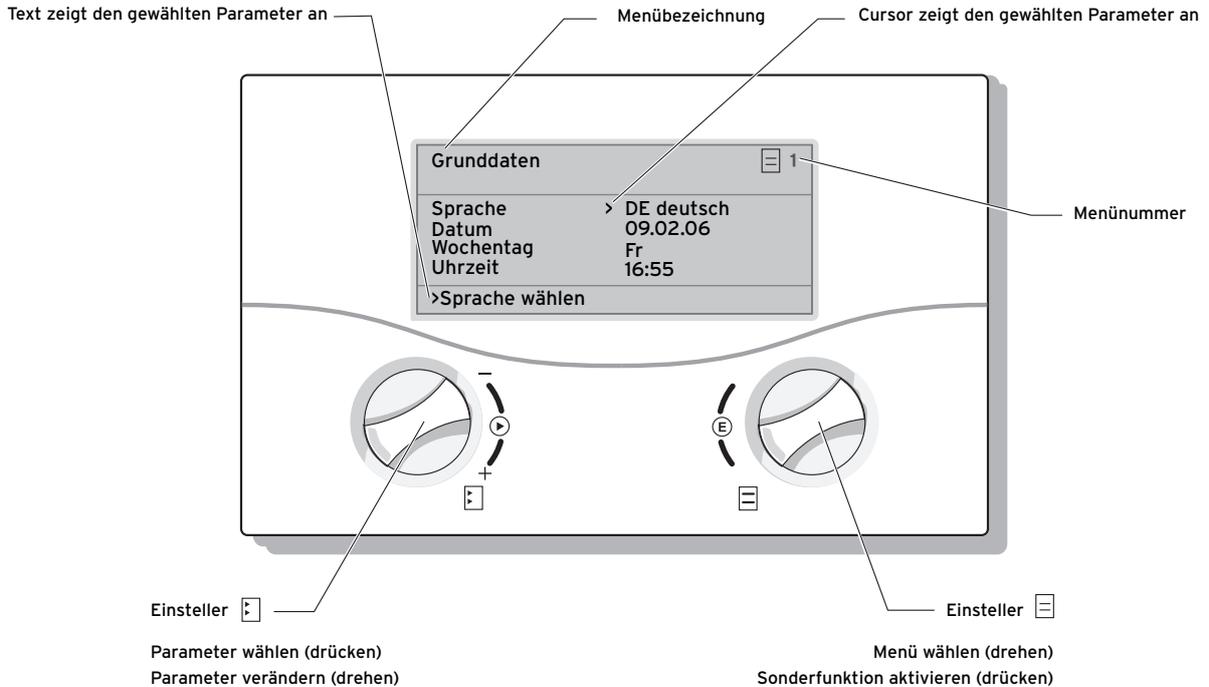

geoTHERM, geoTHERM plus, geoTHERM exclusiv

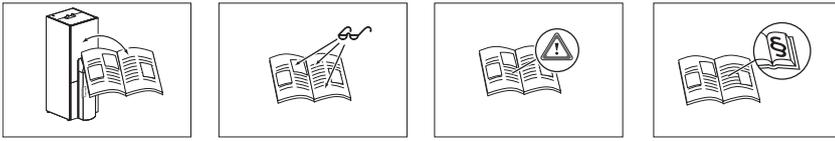

Für einen energiesparenden Umgang mit dieser Wärmepumpe lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung.

- Einsteller drehen: zur Menüauswahl, z. B. von Menü 3 zu 4.

| | | |
|--------------------------|-------|-------|
| Zirkulationspumpe | | 3 |
| Zeitprogramme | | |
| > Mo | | |
| 1 | 06:00 | 22:00 |
| 2 | : | : |
| 3 | : | : |
| > Wochentag/Block wählen | | |



| | | |
|---------------------------------------|------------|----------|
| Ferien programmieren für Gesamtsystem | | 4 |
| Zeiträume | | |
| 1 | > 06.01.05 | 08.01.05 |
| 2 | 14.01.05 | 30.01.05 |
| Solltemperatur | | 12 °C |
| > Starttag einstellen | | |

- Einsteller drücken: zur Auswahl des zu verändernden Parameters, z. B. von Zeile 1 **Sprache** zu Zeile 2 **Datum**.

| | | |
|------------------|--------------|---|
| Grunddaten | | 1 |
| Sprache | > DE deutsch | |
| Datum | 16.02.05 | |
| Wochentag | Mi | |
| Uhrzeit | 09:35 | |
| > Sprache wählen | | |




| | | |
|------------------|------------|---|
| Grunddaten | | 1 |
| Sprache | DE deutsch | |
| Datum | > 16.02.05 | |
| Wochentag | Mi | |
| Uhrzeit | 09:35 | |
| > Sprache wählen | | |

- Einsteller drehen: zur Veränderung des angewählten Parameters, z. B. Heizkurve von 0,3 auf 0,5.


| | | |
|-----------------------------|-------|---|
| HK 2 Parameter | | 5 |
| Absenkttemperatur | 15 °C | |
| Heizkurve | > 0.3 | |
| > Raumsolltemperatur wählen | | |



| | | |
|-----------------------------|-------|---|
| HK 2 Parameter | | 5 |
| Absenkttemperatur | 15 °C | |
| Heizkurve | > 0.5 | |
| > Raumsolltemperatur wählen | | |

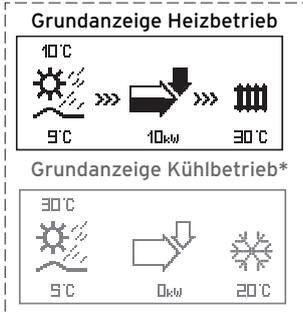

Energieertrags-Display



| | | | |
|-------------------|-------------|------|------|
| Mi | 16.02.05 | 9:35 | 2 °C |
| Status | Heizbetrieb | | |
| Vorlauftemp. IST | 28 °C | | |
| Heizanlagendruck | 1,2 bar | | |
| Druck Wärmequelle | 1,4 bar | | |



Raumsolltemperatur einstellen



| | | | |
|----------------------|----------|------|-------|
| Mi | 16.02.05 | 9:35 | 2 °C |
| Raumtemperatur | 21 °C** | | |
| HK2 Speicher | Heizen | Auto | 22 °C |
| > Betriebsart wählen | | | |



Stellen Sie die gewünschte Raumsolltemperatur ein (Einstellbereich Raumsolltemperatur: 5 - 30 °C)



Absenkttemperatur einstellen



Drehen Sie den Einsteller so oft bis Sie in das Menü „Absenkttemperatur einstellen“ gelangen



| | | | |
|-----------------------------|--------|--|--|
| HK2 Parameter | 5 | | |
| Absenkttemperatur | >15 °C | | |
| Heizkurve | 0,8 | | |
| > Raumsolltemperatur wählen | | | |



Stellen Sie die gewünschte Absenkttemperatur ein (Einstellbereich Absenkttemperatur: 5 - 30 °C)



Warmwassertemperatur einstellen



Drehen Sie den Einsteller so oft bis Sie in das Menü „Warmwassertemperatur einstellen“ gelangen



| | | | |
|-------------------------|----------|--|--|
| Warmwasser Parameter | 5 | | |
| Max. Warmwassertemp | 60 °C*** | | |
| Min. Warmwassertemp | >44 °C | | |
| Speichertemp. IST | 51 °C | | |
| > Solltemperatur wählen | | | |



Stellen Sie die gewünschte Warmwassertemperatur ein (Einstellbereich Min. Warmwassertemp.: 30 - 45 °C)



Dieses Symbol weist auf Energiespartipps hin, beachten Sie hierzu die Bedienungsanleitung.

* nur geoTHERM exclusiv (nachrüstbar bei geoTHERM)

** Anzeige nur bei Nutzung des Fernbediengerätes VR 90 und aktivierter Raumaufschaltung

*** Anzeige nur wenn die elektrische Zusatzheizung für Warmwasser freigeschaltet ist