

Bedienungsanleitung

Vaillant Speicher-Wassererwärmer VIH 115/2



Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Alles Wissenswerte über Ihren Vaillant Speicher-Wassererwärmer VIH 115/2 finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.


- Seite 3
Bedienung des VIH 115/2
- Seite 4
Schaltfunktionen des VIH 115/2

Pflege und Wartung
und
Vermeidung von Frostschäden

Vorbemerkung

Bitte beachten Sie, daß die Aufstellung und die Einstellung sowie die Erstinbetriebnahme Ihres Vaillant Speicher-Wassererwärmer nur durch einen anerkannten Fachmann vorgenommen werden darf, der ebenfalls für Instandsetzungen oder Änderungen an Ihrer Anlage zuständig und verantwortlich ist.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.

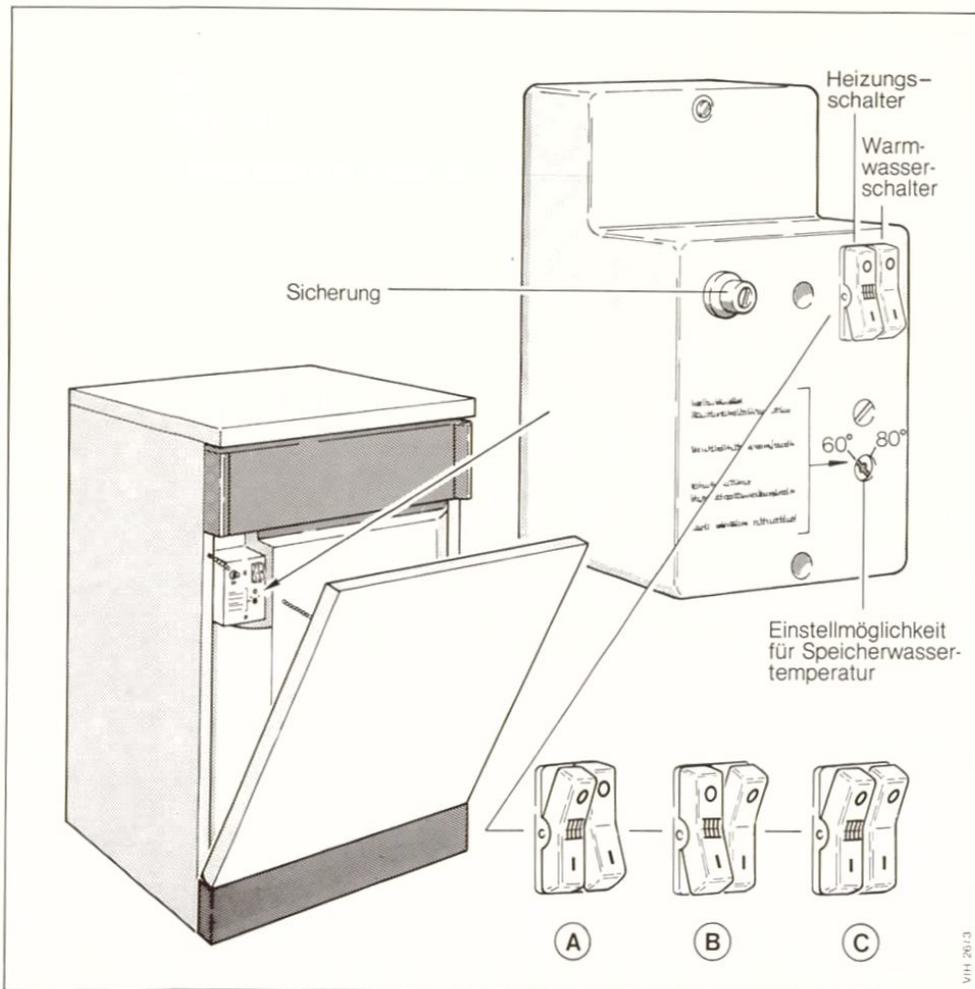

Bedienung des VIH 115/2

- Betriebsbereitschaft des Heizgerätes prüfen.
(Evtl. das Heizgerät einschalten)
- Speicher-Wassererwärmer VIH 115/2 durch Einschalten des Warmwasser-schalters betriebsbereit machen. Der Schaltkasten ist nach Abklappen oder Abnehmen der Frontplatte zugänglich. Bei der Erstaufheizung oder nach längeren Abschaltpausen steht die volle Speicherleistung erst nach ca. 35 min. zur Verfügung.
- Speicherwassertemperatur einstellen.
Die Speicherwassertemperatur ist werkseitig auf ca. 60°C eingestellt. Wir empfehlen, diese Einstellung zu belassen (gemäß EnEG, Energie-Einsparungsgesetz). Die Speicherwassertemperatur kann mit einem Schraubendreher an der Schlitzschraube des Speicherwasserthermostaten von 30°C—80°C stufenlos eingestellt werden.

VIH 2613

Schaltfunktionen des VIH 115/2

- A Schalterstellung für Heizbetrieb ohne Warmwasserbereitung.
- B Schalterstellung für Warmwasserbereitung ohne Heizbetrieb. (Sommersparschaltung)
- C Schalterstellung für Heizbetrieb und Warmwasserbereitung.

Voraussetzung für alle Funktionen ist die Betriebsbereitschaft des Heizgerätes.

Bei Betrieb mit Schalterstellung **B** wird das Heizgerät vom VIH 115/2 nur bei Warmwasseranforderung in Betrieb genommen.

Pflege und Wartung

- Reinigen der Verkleidung mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge vornehmen. Scheuernde, ätzende und lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel dürfen nicht verwendet werden.
- Die Kontrolle der Schutzanode und die Durchführung evtl. notwendiger Entkalkungsarbeiten möglichst von Ihrem Installateur erstmals nach 1 Jahr, dann spätestens nach jeweils 2 Jahren, durchführen lassen.
- Abflußöffnung des Sicherheitsventils in der Kaltwasserzuleitung auf freien Durchgang prüfen. Achtung: Die Abflußöffnung darf niemals durch Stopfen oder ähnl. verschlossen sein.

Vermeidung von Frostschäden

Bei der Aufstellung des VIH 115/2 in Frost gefährdeten Räumen ist der Speicher in Betrieb zu halten oder vollständig zu entleeren!

Zum Entleeren Kaltwasser- und Warmwasseranschluß abschrauben und den Speicher mittels Kniesauger vollständig entleeren.

Die Heizungsseite ist in der gleichen Weise zu entleeren in dem Heizungs-vorlauf und -rücklauf abgeschraubt werden und mittels Kniesauger vollständig entleert wird.

Vaillant Vertriebsbüros, Vertriebsstellen, Werkskundendienst

Sämtliche mit ☉ gekennzeichneten Fernsprechanschlüsse sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet, welche außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und Nachrichten (z.B. Aufträge) entgegennehmen.

Ort	Telefon
Aachen	(0241) 501075 ☉
Attendorf	(02722) 51492 ☉
Augsburg	(0821) 91196 ☉
Aurich	(04941) 5802 ☉
Bamberg	(09547) 6999 ☉
Bayreuth	(09208) 9689 ☉
Bergisch Gladbach	(02202) 52365 ☉
Berlin	(030) 4555055 ☉
Bielefeld	(0521) 323031 ☉
Bocholt	(02871) 16164 ☉
Bonn/Eitorf	(02243) 4153 ☉
Braunschweig	(0531) 74124 ☉
Bremen	(0421) 444021 ☉
Bremerhaven	(0471) 28224 ☉
Bückerburg	(05722) 4604 ☉
Bünde	(05223) 42768 ☉
Celle	(05145) 6398 ☉
Darmstadt	(06150) 3435 ☉
Detmold	(05231) 28822 ☉
Dorsten	(02866) 4318 ☉
Dortmund	(0231) 6550750 ☉
Düsseldorf	(02102) 480722/23 ☉
Duisburg	(0208) 63499 ☉
Essen	(0201) 521040 ☉
Frankfurt	(069) 417184 ☉
Freiburg	(0761) 72032 ☉

Ort	Telefon
Fulda	(06648) 2887 ☉
Fürth-Land	(09103) 1865 ☉
Geretsried/Grafring	(08171) 60989 ☉
Gevelsberg	(02332) 82207 ☉
Gießen	(0641) 77314 ☉
Göttingen	(0551) 81431 ☉
Gummersbach	(02261) 61317 ☉
Gütersloh	(05246) 5162 ☉
Hagen	(02331) 401900 ☉
Hamburg	(040) 501046 ☉
Hamm	(02381) 50543 ☉
Hannover	(0511) 7400328 ☉
Hattingen	(02324) 28614 ☉
Heilbronn	(07131) 54394 ☉
Herford	(05221) 63226 ☉
Herne II	(02323) 55916 ☉
Hildesheim	(05121) 45856 ☉
Höxter	(05535) 1358 ☉
Itzehoe	(04821) 41275 ☉
Kaiserslautern	(0631) 59316 ☉
Kamen	(02307) 60787 ☉
Karlsruhe	(07243) 91383 ☉
Kassel	(0561) 52126/27 ☉
Kaufb./Kempten	(08374) 8371 ☉
Kiel	(0431) 522325 ☉
Köln	(02234) 182860 ☉
Koblenz	(0261) 24007 ☉
Krefeld	(02151) 563276 ☉
Leer/Weener	(04951) 1430 ☉
Limburg/Selters	(06483) 1323 ☉
Lörrach	(07624) 4489 ☉
Lübeck	(0451) 23136 ☉
Lüneburg	(04131) 121372 ☉
Mainz	(06131) 86569 ☉
Mannheim	(0621) 781078 ☉
Marburg	(06457) 771 ☉
Menden	(02373) 61680 ☉
Minden	(0571) 30452 ☉
Mönchengladbach	(02161) 630852 ☉

Ort	Telefon
Moosburg	(08761) 5644 ☉
München	(089) 753096 ☉
Münster	(0251) 614084 ☉
Neumünster	(04321) 53546 ☉
Niederrh./Krefeld	(02151) 394449 ☉
Nordhorn	(05921) 4152 ☉
Nürnberg	(0911) 633014 ☉
Nürnberg-Land	(09129) 5951 ☉
Oberhausen	(0208) 879241 ☉
Oldenburg	(0441) 601585 ☉
Osnabrück	(0541) 122729 ☉
Ottweiler	(06824) 7290 ☉
Paderborn	(05254) 69974 ☉
Peine	(05302) 4493 ☉
Quakenbrück	(05431) 3453 ☉
Ravensburg	(0751) 2988-89 ☉
Regensburg	(09402) 1625 ☉
Remscheid	(02191) 368333 ☉
Rheine	(05977) 429 ☉
Rosenheim/Haussham	(08026) 58536 ☉
Saarbrücken	(0681) 878228 ☉
Salzgitter	(05341) 46165 ☉
Schleswig	(04621) 23849 ☉
Singen	(07731) 26142 ☉
Soest	(02921) 8419 ☉
Soltau	(05191) 12120 ☉
Stuttgart	(0711) 652002 ☉
Sundern	(02933) 3541 ☉
Trier	(0651) 35486 ☉
Ulm/Erbach	(07305) 8338 ☉
Villingen/Schwenn.	(07654) 8437 ☉
Wattenscheid	(02327) 31168 ☉
Wiesbaden	(06122) 3128 ☉
Wilhelmshaven	(04421) 31793 ☉
Worms	(06244) 4846 ☉
Wunstorf	(05031) 75252 ☉
Würzburg	(09365) 3693 ☉
Wuppertal	(0202) 647046 ☉
Zülpich	(02252) 3201 ☉



Vaillant

Europas große Marke für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1

Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 08 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
1086 V