


Bedienungsanleitung

Vaillant® Brauchwasserspeicher VIH® 150/1, 200/1, 300/1, 300/1 SZ, u. 400/1

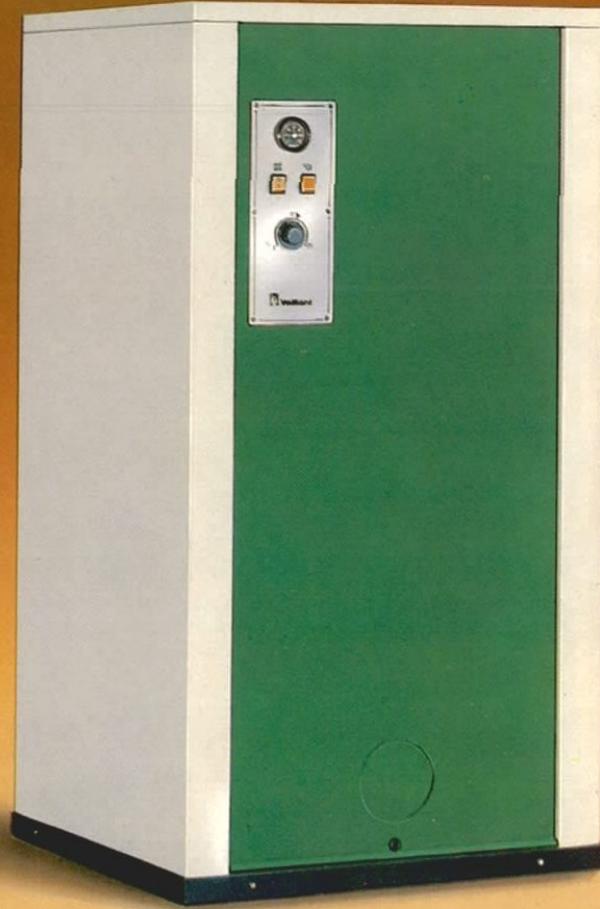

Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Alles Wissenswerte über Ihren Vaillant Brauchwasserspeicher VIH 150/1, VIH 200/1, VIH 300/1 und VIH 400/1 finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.

Deutsche Warenzeichen

Vaillant®
VIH®



Vorbemerkung

Bitte beachten Sie, daß die Aufstellung und die Einstellung Ihres Vaillant Brauchwasserspeichers nur durch einen anerkannten Fachmann vorgenommen werden darf, der ebenfalls für Instandsetzungen oder Änderungen zuständig und verantwortlich ist.

Die Pflege und Wartung Ihres VIH

Den Speicher alle 2 Jahre von einem Fachmann überprüfen lassen, um seine hohe Wirtschaftlichkeit, Betriebssicherheit und Lebensdauer zu erhalten.

Die Magnesium Schutzanode hat bei normalen Betriebsbedingungen eine Lebensdauer von ca. 5 Jahren. Sie sollte jedoch regelmäßig einmal pro Jahr herausgedreht und auf Abtragung geprüft werden.

Es sollte noch ausreichend Magnesium-Schutzanodenmaterial vorhanden sein.

Falls erforderlich ist sie gegen eine neue Original-Magnesium-Schutzanode auszutauschen, um den Innenbehälter vor Korrosion zu schützen.

Die Pflege und Reinigung des Außenmantels kann mit einem feuchten Tuch und ggf. etwas Spülmittel durchgeführt werden. Keine Lösungsmittel, Benzin oder ähnliches verwenden.

Frostschutz

Bleibt der Speicher längere Zeit in einem unbeheizten Raum **außer** Betrieb, (z. B. Winterurlaub oder ähnlich) kann die Frostschutzbeheizung durch den Elektro-Heizstab vorgenommen werden, (Elektro-Heizstab als Zubehör erhältlich) oder ist kein Elektro-Heizstab vorhanden muß der Speicher vollständig entleert werden.


(Entleerung:

Heizungsseitig über Heizgerät vornehmen.


Brauchwasserseitig über Entleerung in der Kaltwasserzuleitung.)



Thermometer

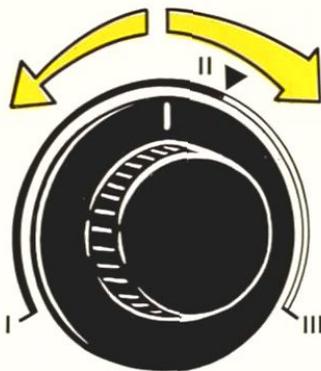

Temperaturregler



Heizungsschalter



Umschalter*
(Stellung: indirekte Beheizung
z.B. durch Heizkessel)

* Nicht vorhanden bei
VIH 300 SZ und VIH 300 SZWP

2 kW



Umschalter*
(Stellung: Elektro-Heizstab)

2 kW

Bedienung des VIH

Vor dem Aufheizen stets eine Zapfstelle öffnen, um zu prüfen, ob der Behälter auch mit Wasser gefüllt ist und die Absperrvorrichtung in der Kaltwasserzuleitung nicht geschlossen ist.

- Betriebsbereitschaft des Wärmeerzeugers (z.B. Heizkessel) prüfen.
- Heizbetrieb am Heizungsschalter einschalten (wenn erforderlich).***
- Den Brauchwasserspeicher durch Schalten am Umschalter* auf Symbol  betriebsbereit machen. Bei der Erstaufheizung oder nach längeren Abschaltphasen steht die volle Speicherleistung erst nach einigen Minuten Wartezeit zur Verfügung.
- Die Brauchwassertemperatur kann zwischen der Stellung I (ca. 30 °C) und III (ca. 80 °C) stufenlos eingestellt werden. (Bei VIH 300 SZ^{WP} zwischen Stellung I und Stellung II ca. 30 °C-48 °C).
- Die erreichte Brauchwassertemperatur kann am Thermometer abgelesen werden.

Ist der Elektro-Heizstab* (Zubehör Art. Nr. 9415) eingebaut, kann am Umschalter von Stellung-indirekt  auf Stellung-Elektro-Heizstab umgeschaltet werden.

- Die weitere Bedienung wird dann am Elektro-Heizstab vorgenommen. (Einstellen des Temperaturreglers)

*Für den üblichen Warmwasserbedarf empfiehlt sich die Sparstellung** II ▼ (ca. 60 °C).*

Sie gewährleistet ein Höchstmaß an Wirtschaftlichkeit im Sinne des Energieeinsparungsgesetzes (EnEG) und verzögert zudem, bei stark kalkhaltigem Wasser die Verkalkung des Speichers.

Die Ausblaseleitung des am Wassererwärmer angebrachten Sicherheitsventiles muß stets offen bleiben.

Die Bereitschaft des Sicherheitsventiles ist von Zeit zu Zeit durch Anlüften zu überprüfen.

Sommersparschaltung***

- Bei der Kombination VIH mit VKS, GP 120, GP 120 unit, GP 210, G 230 wie folgt durchführen.
 - Heizungsschalter am VIH ausschalten.
 - Umschalter* auf  schalten sofern nicht Beheizung mit Elektro-Heizstab gewünscht wird.
 - Betriebsbereitschaft des Wärmeerzeugers (z.B. Heizkessel) eingeschaltet lassen. (Ausgenommen bei ausschließlicher Beheizung durch den Elektro-Heizstab.)

* Nicht bei VIH 300 SZ und VIH 300 SZ^{WP}

** Ausgenommen VIH 300 SZ^{WP}

*** Nicht bei VIH 300 SZ^{WP} (VIH 300 SZ^{WP}— Sonderausführung für Betrieb mit Wärmepumpenanlage)

Vaillant Vertriebsbüros, Vertriebsstellen, Werkskundendienst

Sämtliche mit einem ☉ gekennzeichneten Fernsprechanchlüsse sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet, welche außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und Nachrichten (z.B. Aufträge) entgegennehmen.

Ort	Telefon
Aachen	(0241) 501075 ☉
Attendorn	(02722) 51492 ☉
Augsburg	(0821) 91196 ☉
Aurich	(04941) 5802 ☉
Bamberg	(09547) 6999 ☉
Bayreuth	(0921) 20597 ☉
Bergisch Gladbach	(02202) 52365 ☉
Berlin	(030) 4555055 ☉
Bielefeld	(0521) 323031 ☉
Bocholt	(02871) 16164 ☉
Bonn	(0228) 348570 ☉
Braunschweig	(0531) 74124 ☉
Bremen	(0421) 444021 ☉
Bremerhaven	(0471) 28224 ☉
Bückeburg	(05722) 4604 ☉
Bünde	(05223) 42768 ☉
Celle	(05145) 6398 ☉
Detmold	(05231) 28822 ☉
Dorsten	(02866) 4318 ☉

Ort	Telefon
Dortmund	(0231) 652941-45 ☉
Düsseldorf	(02102) 44033 ☉
Duisburg	(0208) 63499 ☉
Essen	(0201) 551440 ☉
Frankfurt	(0611) 417184 ☉
Freiburg	(0761) 72032 ☉
Fulda	(06648) 2887 ☉
Gießen	(0641) 77314 ☉
Gießen-Staufenberg	(06406) 71785 ☉
Göttingen	(0551) 81431 ☉
Gummersbach	(02261) 61317 ☉
Gütersloh	(05246) 5162 ☉
Hagen	(02331) 401900 ☉
Hamburg	(040) 501046 ☉
Hamm	(02381) 50543 ☉
Hannover	(0511) 741084 ☉
Heilbronn	(07131) 54394 ☉
Herford	(05221) 63226 ☉
Herne I	(02323) 55916 ☉
Hildesheim	(05121) 45856 ☉
Höxter	(05535) 1358 ☉
Itzehoe	(04821) 41275 ☉
Kaiserslautern	(0631) 59316 ☉
Karlsruhe	(0721) 519336 ☉
Kassel	(0561) 52126/27 ☉
Kaufb./Kempten	(08374) 8371 ☉
Kiel	(0431) 522325 ☉
Köln	(02234) 57088 ☉
Koblenz	(0261) 24007 ☉
Krefeld	(02151) 560637 ☉
Leer/Weener	(04951) 1430 ☉
Lübeck	(0451) 23136 ☉
Lüneburg	(04131) 121372 ☉
Mainz	(06131) 86569 ☉
Mannheim	(0621) 781078 ☉

Ort	Telefon
Menden	(02373) 61680 ☉
Minden	(0571) 30452 ☉
Mönchengladbach	(02161) 630852 ☉
Moosburg	(08761) 5644 ☉
München	(089) 753096 ☉
Münster	(0251) 614084 ☉
Neumünster	(04321) 53546 ☉
Nordhorn	(05921) 4152 ☉
Nürnberg	(0911) 633011 ☉
Oberhausen	(0208) 879241 ☉
Oldenburg	(0441) 601585 ☉
Osnabrück	(0541) 122729 ☉
Paderborn	(05254) 67190 ☉
Quakenbrück	(05431) 3453 ☉
Ravensburg	(0751) 2988-89 ☉
Regensburg	(09402) 1625 ☉
Remscheid	(02191) 368333 ☉
Rheine	(05977) 429 ☉
Rosenheim/Hausham	(08026) 58536 ☉
Saarbrücken	(0681) 871001 ☉
Salzgitter	(05341) 46165 ☉
Schleswig	(04621) 23849 ☉
Singen	(07731) 26142 ☉
Soest	(02921) 8419 ☉
Soltau	(05191) 12120 ☉
Stuttgart	(0711) 652002 ☉
Sundern	(02933) 3541 ☉
Trier	(0651) 35486 ☉
Ulm/Heidenheim	(07321) 45215 ☉
Wattenscheid	(02327) 31168 ☉
Wiesbaden	(06122) 3128 ☉
Würzburg	(09365) 3693 ☉
Wilhelmshaven	(04421) 31793 ☉
Wuppertal	(0202) 647046 ☉
Zülpich	(02252) 3201 ☉



Vaillant

Europas große Marke für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 20, D-5630 Remscheid 1

Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 08 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid