

Bedienungsanleitung

für

**VIH 160/1 u.
VIH 190/1**



Vaillant

80 81 99 D₀₁

Verehrte Kundin, geehrter Kunde!

Alles Wissenswerte über Ihren Vaillant Speicher-Wassererwärmer VIH 160/1, 190/1 finden Sie in dieser Bedienungsanleitung.

Vorbemerkung

Bitte beachten Sie, daß die Aufstellung und die Einstellung Ihres Vaillant Speicher-Wassererwärmers nur durch einen anerkannten Fachmann vorgenommen werden darf, der ebenfalls für Instandsetzungen oder Änderungen zuständig und verantwortlich ist.

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Gewährleistung gemäß Angaben in der zu diesem Gerät gehörenden Installationsanleitung.

Vor dem Aufheizen stets eine Zapfstelle öffnen, um zu prüfen, ob der Behälter auch mit Wasser gefüllt ist und die Absperrvorrichtung in der Kaltwasserzuleitung nicht geschlossen ist.


- Seite 3
Bedienung des VIH 160/1 und 190/1
- Seite 4
Schaltfunktionen des VIH 160/1 und 190/1

Pflege und Wartung
und
Vermeidung von Frostschäden

Deutsche Warenzeichen

Vaillant®
VIH®



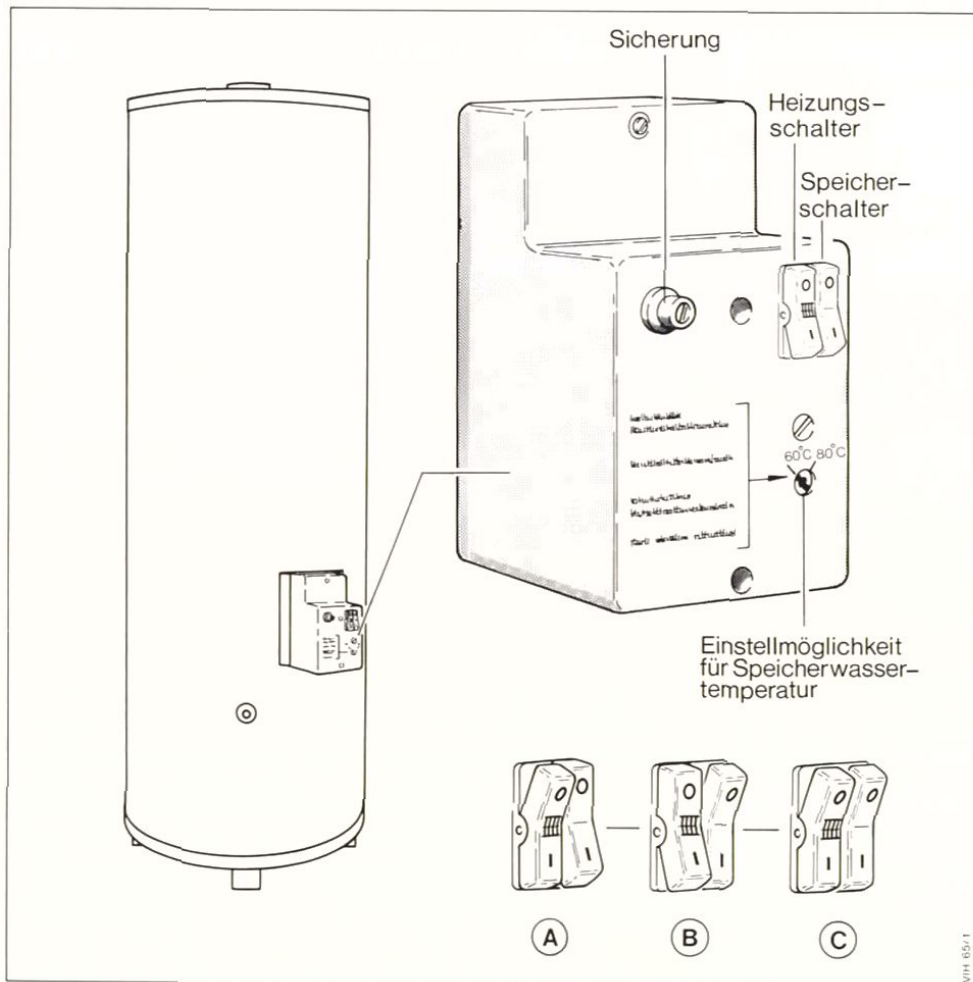

1 Bedienung des VIH 160/1, 190/1

- Betriebsbereitschaft des Wärmeerzeugers (z.B. Heizkessel) prüfen.
- Den Speicher-Wassererwärmer durch Einschalten am Speicherschalter betriebsbereit machen. Bei der Erstaufheizung oder nach längeren Abschaltphasen steht die volle Speicherleistung erst nach ca. 50 min. zur Verfügung.
- Speicherwassertemperatur einstellen.
Die Speicherwassertemperatur ist werkseitig auf ca. 60°C eingestellt. Wir empfehlen, diese Einstellung zu belassen (gemäß EnEG, Energie-Einsparungsgesetz).
Die Speicherwassertemperatur kann mit einem Schraubendreher an der Schlitzschraube des Speicherwassertemperaturreglers von 30°C—80°C stufenlos eingestellt werden.

2 Schaltfunktionen des VIH 160/1 u. 190/1

- A Schalterstellung für Heizbetrieb ohne Warmwasserbereitung.
- B Schalterstellung für Warmwasserbereitung ohne Heizbetrieb. (Sommersparschaltung)
- C Schalterstellung für Heizbetrieb und Warmwasserbereitung.

Voraussetzung für alle Funktionen ist die Betriebsbereitschaft des Heizgerätes. Bei Betrieb mit Schalterstellung **B** wird das Heizgerät vom VIH 160/1 u. 190/1 nur bei Warmwasseranforderung in Betrieb genommen.

3 Pflege und Wartung

- Reinigen der Verkleidung mit einem feuchten Tuch und etwas Seifenlauge vornehmen. Scheuernde, ätzende und lösungsmittelhaltige *Reinigungsmittel* dürfen nicht verwendet werden.
- Die Kontrolle der Magnesium-Schutzanode und die Durchführung evtl. notwendiger Entkalkungsarbeiten möglichst von Ihrem Installateur erstmals nach 1 Jahr, dann spätestens nach jeweils 2 Jahren, durchführen lassen.
- **Die Ausblaseleitung des am Wassererwärmer angebrachten Sicherheitsventils muß stets offen bleiben.**
Die Bereitschaft des Sicherheitsventiles ist von Zeit zu Zeit durch Anlüften zu überprüfen.

4 Vermeidung von Frostschäden

Bei der Aufstellung des VIH 160/1, 190/1 in Frost gefährdeten Räumen ist der Speicher in Betrieb zu halten oder vollständig zu entleeren!

Vaillant Vertriebsbüros, Vertriebsstellen, Werkskundendienst

Sämtliche mit ☉ gekennzeichneten Fernsprechanstöße sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet, welche außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und Nachrichten (z. B. Aufträge) entgegennehmen.

Ort	Telefon
Aachen	(02 41) 50 10 75 ☉
Attendorf	(0 27 22) 5 14 92 ☉
Augsburg	(08 21) 9 11 96 ☉
Aurich	(0 49 41) 58 02 ☉
Bamberg	(0 95 47) 69 99 ☉
Bayreuth	(0 92 08) 96 89 ☉
Bergisch Gladbach	(0 22 02) 5 23 65 ☉
Berlin	(0 30) 4 50 04 50 ☉
Bielefeld	(05 21) 32 30 31 ☉
Bocholt	(0 28 71) 1 61 64 ☉
Bonn	(0 22 28) 34 85 70 ☉
Braunschweig	(05 31) 7 41 24 ☉
Bremen	(04 21) 44 40 21 ☉
Bremerhaven	(04 71) 2 82 24 ☉
Bückerburg	(0 57 22) 46 04 ☉
Bünde	(0 52 23) 4 27 68 ☉
Celle	(0 51 45) 63 98 ☉
Darmstadt	(0 61 50) 34 35 ☉
Detmold	(0 52 31) 2 88 22 ☉
Dorsten	(0 28 66) 43 18 ☉
Dortmund	(02 31) 6 55 07 50 ☉
Düsseldorf	(0 21 02) 48 07 22/23 ☉
Duisburg	(02 08) 6 34 99 ☉
Essen	(02 01) 52 10 40 ☉
Frankfurt	(0 69) 41 71 84 ☉
Freiburg	(07 61) 7 20 32 ☉
Fulda	(0 66 48) 28 87 ☉
Fürth-Land	(0 91 03) 18 65 ☉

Ort	Telefon
Geretsried/Grafring	(0 81 71) 6 09 89 ☉
Gevelsberg	(0 23 32) 8 22 07 ☉
Gießen	(0 64 1) 7 73 14 ☉
Göttingen	(0 5 51) 8 14 31 ☉
Gummersbach	(0 22 61) 6 13 17 ☉
Gütersloh	(0 52 46) 51 62 ☉
Hagen	(0 23 31) 40 19 00 ☉
Hamburg	(0 40) 50 10 46 ☉
Hamm	(0 23 81) 5 05 43 ☉
Hannover	(05 11) 7 40 03 28 ☉
Hattingen	(0 23 24) 2 86 14 ☉
Heilbronn	(0 71 31) 5 43 94 ☉
Herford	(0 52 21) 6 32 26 ☉
Herne II	(0 23 23) 5 59 16 ☉
Hildesheim	(0 51 21) 4 58 56 ☉
Höxter	(0 55 35) 13 58 ☉
Itzehoe	(0 48 21) 4 12 75 ☉
Kaiserslautern	(0 63 1) 5 93 16 ☉
Kamen	(0 23 07) 6 07 87 ☉
Karlsruhe	(0 7 21) 51 93 36 ☉
Kassel	(05 61) 5 21 26/27 ☉
Kaufb./Kempten	(0 83 74) 83 71 ☉
Kiel	(0 4 31) 52 23 25 ☉
Köln	(0 22 34) 18 28 60 ☉
Koblenz	(0 2 61) 2 40 07 ☉
Krefeld	(0 21 51) 56 32 76 ☉
Krefeld	(0 21 51) 6 59 41 ☉
Leer/Weener	(0 49 51) 14 30 ☉
Limburg/Selters	(0 64 83) 13 23 ☉
Lörrach	(0 76 24) 44 89 ☉
Lübeck	(0 4 51) 2 31 36 ☉
Lüneburg	(0 41 31) 12 13 72 ☉
Mainz	(0 61 31) 8 65 69 ☉
Mannheim	(06 21) 78 10 78 ☉
Marburg	(0 64 57) 7 71 ☉
Menden	(0 23 73) 6 16 80 ☉
Minden	(0 5 71) 3 04 52 ☉
Mönchengladbach	(0 21 61) 63 08 52 ☉
Moosburg	(0 87 61) 56 44 ☉

Ort	Telefon
München	(0 89) 75 30 96 ☉
Münster	(02 51) 61 40 84 ☉
Neumünster	(0 43 21) 5 35 46 ☉
Niederrh./Krefeld	(0 21 51) 39 44 49 ☉
Nordhorn	(0 59 21) 41 52 ☉
Nürnberg	(09 11) 63 30 14 ☉
Nürnberg-Land	(0 91 29) 59 51 ☉
Oberhausen	(0 2 08) 87 92 41 ☉
Oldenburg	(0 4 41) 60 15 85 ☉
Osnabrück	(0 5 41) 12 27 29 ☉
Ottweiler	(0 68 24) 72 90 ☉
Paderborn	(0 52 54) 6 99 74 ☉
Peine	(0 53 02) 44 93 ☉
Quakenbrück	(0 54 31) 34 53 ☉
Ravensburg	(07 51) 29 88-89 ☉
Regensburg	(0 94 02) 16 25 ☉
Remscheid	(0 21 91) 36 83 33 ☉
Rheine	(0 59 77) 4 29 ☉
Rosenheim/Hausham	(0 80 26) 5 85 36 ☉
Saarbrücken	(06 81) 87 82 28 ☉
Salzgitter	(0 53 41) 4 61 65 ☉
Schleswig	(0 46 21) 2 38 49 ☉
Siegburg/Eitorf	(0 22 43) 41 35 ☉
Singen	(0 77 31) 2 61 42 ☉
Soest	(0 29 21) 84 19 ☉
Soltau	(0 51 91) 1 21 20 ☉
Stuttgart	(07 11) 65 20 02 ☉
Sundern	(0 29 33) 35 41 ☉
Trier	(0 6 51) 3 54 86 ☉
Ulm/Erbach	(0 73 05) 83 38 ☉
Villingen/Schwen	(0 76 54) 84 37 ☉
Wattenscheid	(0 23 27) 3 11 68 ☉
Wiesbaden	(0 61 22) 31 28 ☉
Wilhelmshaven	(0 44 21) 3 17 93 ☉
Worms	(0 62 44) 48 46 ☉
Wunstorf	(0 50 31) 7 52 52 ☉
Würzburg	(0 93 65) 36 93 ☉
Wuppertal	(02 02) 64 70 46 ☉
Zülpich	(0 22 52) 32 01 ☉



Vaillant

Ihr Partner für Heizen, Regeln, heißes Wasser.

Joh. Vaillant GmbH u. Co, Postfach 10 10 61, D-5630 Remscheid 1

Telefon: (0 21 91) 3 68-1 · Telex: 08 513-879 · Telegramme: vaillant remscheid

Änderungen vorbehalten
0288 MÜ