
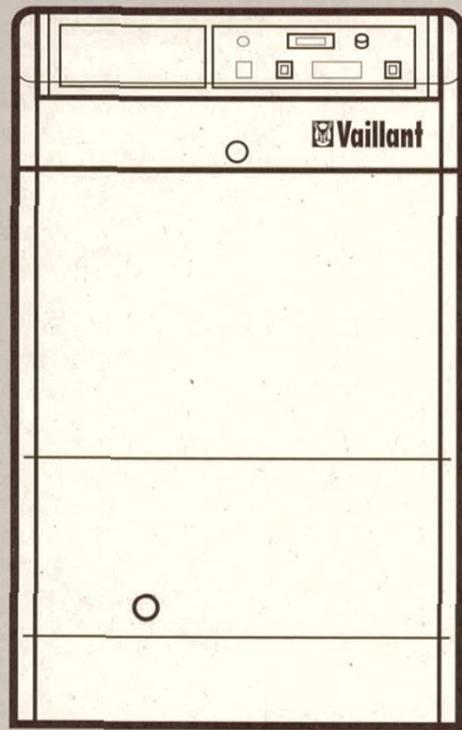


NUR FÜR DEN FACHHANDWERKER

Belegexemplar

INSTALLATIONSANLEITUNG
Öl/Gas-Gebläsekessel VKO.../3
Öl-Gebläsekessel VKO unit.../3

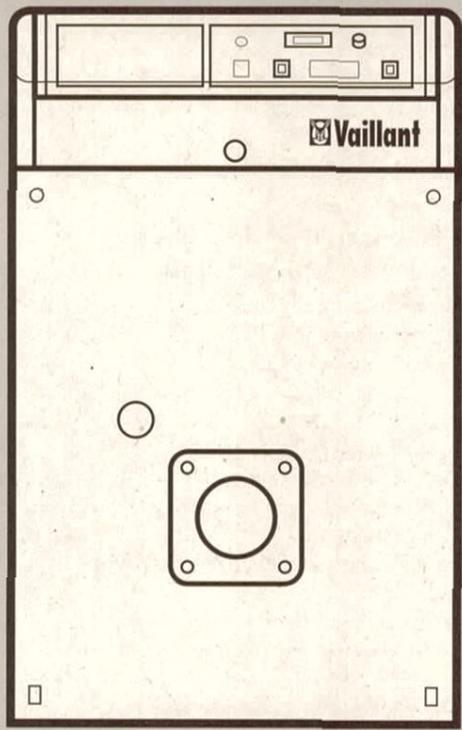

 **Bevor Sie das Gerät installieren, lesen Sie bitte diese Installationsanleitung!**



Inhalt

		Seite
1 Funktionselemente		4
2 Typenübersicht		5
3 Beschreibung		6
	3.1 Geräteausführung	6
	3.2 Gerätefunktion	7
4 Abmessungen		8
	4.1 VKO unit... Abmessungen	8
	4.2 VKO... Abmessungen	9
5 Installation und Montage		10
	5.1 Aufstellungsort	10
	5.1.1 Transport zum Aufstellungsort.....	10
	5.1.2 Anforderungen an den Aufstellungsort	10
	5.1.3 Ausrichten des Kessels am Aufstellungsort.....	10
	5.2 Abgasanschluß	11
	5.3 Montage des Kesselblocks bei VKO 55 - 70	12
	5.3.1 Aufstellen des Kesselblocks	12
	5.3.2 Anbringen der Wärmedämmmatte am Kesselblock.....	13
	5.3.3 Vorlauf-, Rücklauf- und Abgasstutzen anbringen.....	14
	5.3.4 Montage der Kesselverkleidung	15
	5.3.5 Kesselverkleidung komplettieren	16
	5.4 Ölgebläsebrenner montieren am VKO unit... ..	17
	5.5 Heizkreisschema	18
	5.6 Ölversorgung.....	19
	5.6.1 Ölversorgung im Zweistrang-System	19
	5.6.2 Umstellen der Ölpumpe auf Einstrang-Betrieb.....	20
	5.6.3 Ölversorgung im Einstrang-System	21
	5.7 Heizungsseitige Anschlüsse	22
	5.7.1 Heizungsseitige Anschlüsse an Speicher-Wassererwärmer.....	23
6 Elektroinstallation		24
	6.1 Allgemeine Verdrahtungshinweise	24
	6.2 Elektroanschlüsse bei VKO unit... ..	25
	6.3 Elektroanschlüsse bei VKO... ..	26
	6.3.1 Elektroanschlüsse Gebläse Brenner bei VKO.....	27
	6.4 Montage u. Elektroanschlüsse von Zubehör	28
	6.4.1 Steckeranschluß eines VIH-Speichers mit Funktionsschaltleiste.....	28
	6.4.2 Montage eines VRC-Set's.....	29
	6.4.3 Montage eines Kesseltemperaturreglers VRC-K.....	29
7 Betriebsbereitstellung		30
	7.1 Baustellenbetrieb	32
	7.2 Funktionsprüfung	32
8 Einstellungen		33
	8.1 Einstellung der Luftdosierung	34
	8.2 Einstellung der Stauscheibe	34
	8.3 Einstellung der Stauscheibenjustierung	34
	8.4 Einstellung der Zündelektrode	34
	8.5 Kontrollieren der Ansaugluftführung	35
	8.6 Einstellung des Öl-Pumpendruckes	35


Inhalt

Seite

9 Störungsbeseitigung		36
10 Übersichtspläne		38
		10.1 Gerät komplett	38
		10.2 Brenneinzelteile	39
11 Demontage/Montage Geräteverkleidung		40
		11.1 Demontage der Geräteverkleidung	40
		11.2 Montage der Geräteverkleidung	41
12 Wartung		42
		12.1 Reinigung der Abgaszüge und des Feuerraumes	42
		12.2 Wartungsposition für Gebläsebrenner	43
		12.3 Brennerrohr	44
		12.4 Ausbau des Feuerungsautomaten	44
13 Vorschriften, Regeln, Richtlinien		45
		13.1 Vorschriften zum Aufstellungsort	46
		13.2 Wasseraufbereitung in Heizungsanlagen	47
14 Vaillant Kundendienst		48
		14.1 Werksgarantie	49
15 Technische Daten		50
		15.1 Technische Daten VKO unit	50
		15.2 Technische Daten VKO	51



1 Funktionselemente

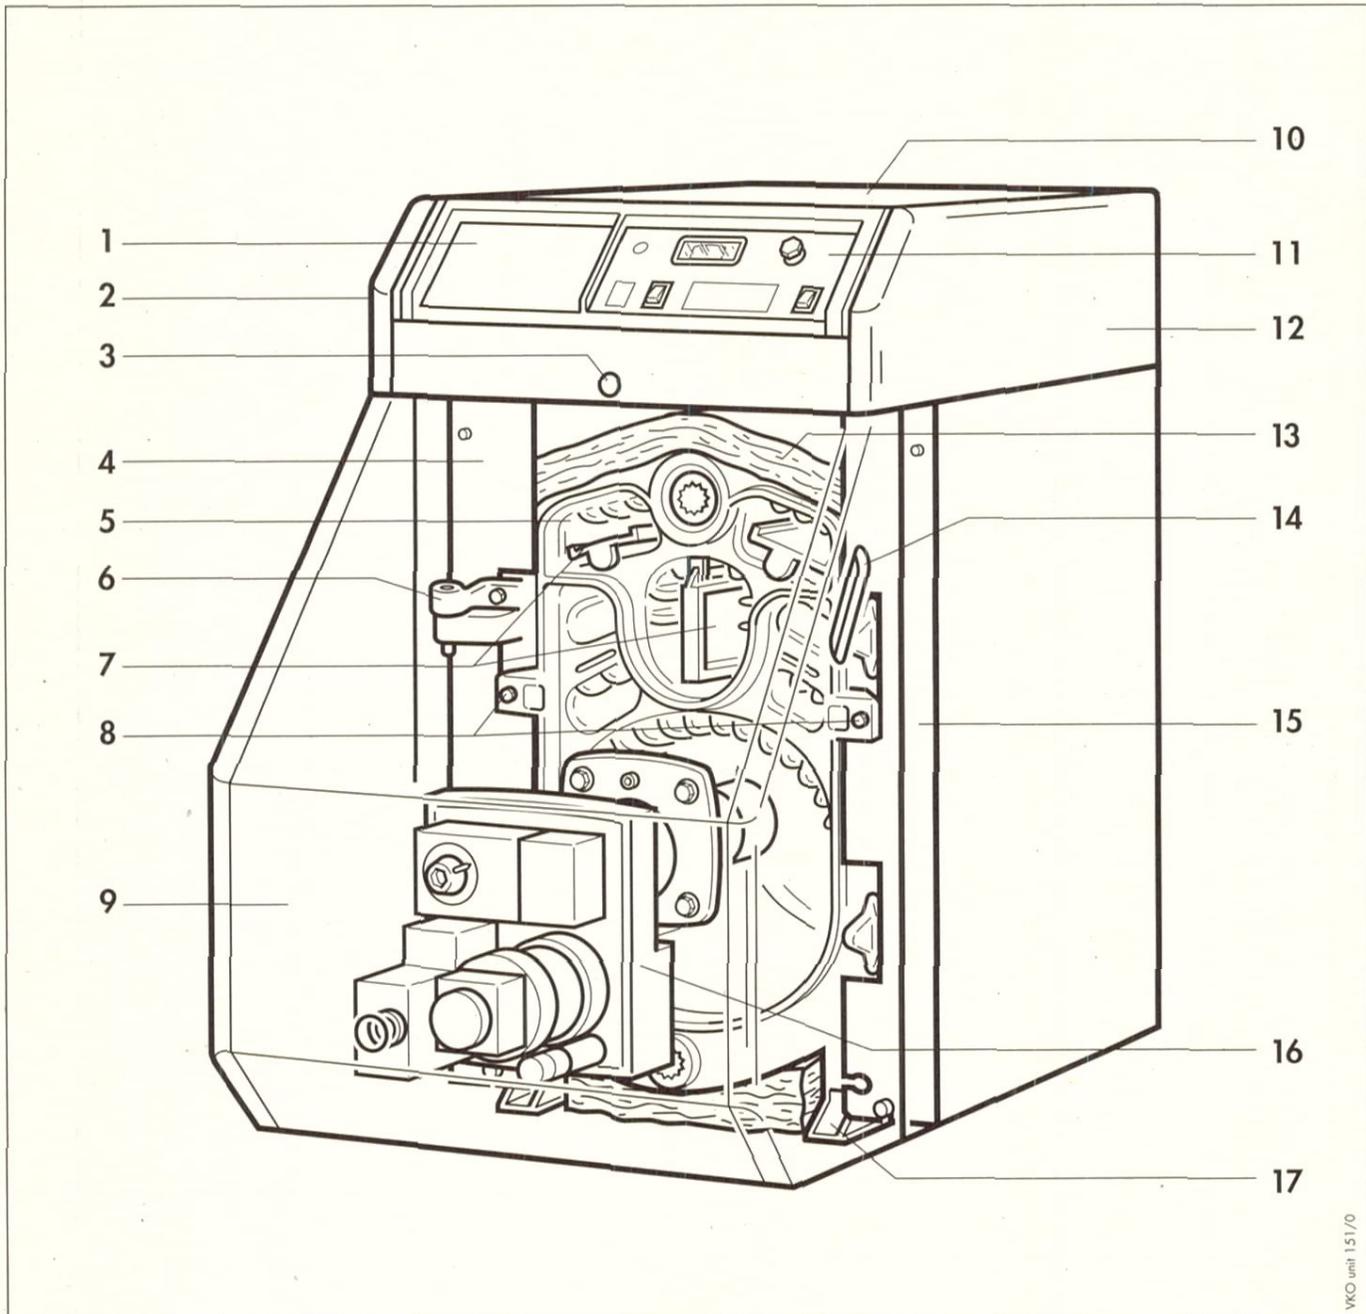

VKO unit 151/0

Abbildung 1.1 Funktionselemente des Gerätes

Legende zu Abb. 1.1

- | | |
|---|--|
| 1 Einbauort für VRC-Set... | 12 Seitenblech rechtsoben |
| 2 Seitenblech linksoben | 13 Wärmedämmung |
| 3 Arretierung für Unitfronthaube | 14 Griff für Unitfronthaube |
| 4 Seitenblech linksunten | 15 Seitenblech rechtsunten |
| 5 Kesselblock | 16 Ölgebläsebrenner
(Nur bei VKO unit...) |
| 6 Brenntür Scharnier | 17 Verstellbarer Kesselfuß |
| 7 Einbauten | |
| 8 Brenntür Sicherungsschrauben | |
| 9 Unitfronthaube
(Nur bei VKO unit...) | |
| 10 Kesselabdeckblech | |
| 11 Kesselschaltfeld | |



2 Typenübersicht

Für Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Anleitung entstehen, übernehmen wir keine Haftung.


CE Mit der CE-Kennzeichnung wird dokumentiert, daß die Geräte VKO unit 17 bis VKO unit 42 und VKO 22 bis VKO 70 die grundlegenden Anforderungen der Richtlinie über die elektromagnetische Verträglichkeit (Richtlinie 89/336/EWG des Rates) erfüllen. Die Geräte erfüllen die grundlegenden Anforderungen der Wirkungsgradrichtlinie (Richtlinie 92/42/EWG des Rates) als Niedertemperaturkessel. Entsprechend den Anforderungen gemäß §7 der Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen vom 07.08.1996 (1. BImSchV) emittieren die Geräte VKO unit 17 bis VKO unit 42 bei Einsatz von Heizöl EL weniger als 120 mg/kWh Stickstoffdioxid (NO_x). Entsprechend den Anforderungen gemäß §7 der Verordnung über Kleinfeuerungsanlagen vom 07.08.1996 (1. BImSchV) emittieren die Geräte VKO 22 bis VKO 70 mit baumustergeprüften Brennersystemen, die die in der BImSchV genannten Grenzwerte hinsichtlich der NO_x Emissionen unterschreiten, bei Einsatz von Erdgas weniger als 80 mg/kWh Stickstoffdioxid (NO_x), bei Einsatz von Heizöl EL weniger als 120 mg/kWh Stickstoffdioxid (NO_x).

Typ	Nennwärmeleistung in kW	Gliederzahl - Symbol
VKO unit 17	17	
VKO 22 VKO unit 22	16 - 22 17 - 22	
VKO 27 VKO unit 27	22 - 27 22 - 27	
VKO 35 VKO unit 33	27 - 35 28 - 33	
VKO 42 VKO unit 38	35 - 42 33 - 38	
VKO 55	42 - 55	
VKO 70	55 - 70	
Heizkessel nach DIN 4702  Reg.-Nr. - 3R 073/93 Bauartzulassungskennzeichen		

Tabelle 2.1 Typenübersicht

Erläuterungen der Typbezeichnung

VKO unit 27



Ausstattung:

- Gerätegröße (entspricht der Leistung in kW)
- Integrierter Öl-Gebälsebrenner
- für Brennstoff Öl optimiert
- Vaillant Heizkessel

Deutsche Warenzeichen:
Vaillant®



3 Beschreibung

In dieser Installationsanleitung verwendete Symbole.



Bei Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten Anweisung besteht Gefahr für den Benutzer!



Bei Nichtbeachten der mit diesem Symbol gekennzeichneten Anweisung ist ein Defekt am Gerät nicht auszuschließen!

✕ Allgemeiner nützlicher Hinweis

● Symbol für eine erforderliche Aktivität

☞ Hinweis auf nützliche Informationen

3.1 Geräteausführung

Die Vaillant Öl-/Gas-Gebläsekessel VKO... und die Vaillant Öl-Gebläsekessel VKO unit ...

☞ VKO... u. VKO unit... werden als Wärmeerzeuger für Warmwasser-Zentralheizungen in Ein- und Mehrfamilienhäusern sowie gewerblichen Betrieben verwendet.

☞ VKO unit ... sind mit Öl-Gebläse-brennern ausgestattet, welche speziell auf den Kessel abgestimmt sind.

☞ VKO unit ... können mit folgendem Brennstoff betrieben werden: Heizöl EL nach DIN 51603, Teil 1, mit einer max. Viskosität von 6 cST.

☞ VKO... können mit folgenden Brennstoffen betrieben werden:

1. Heizöl EL nach DIN 51603, Teil 1, mit einer max. Viskosität von 6 cST.
2. Stadt-, Erd- und Flüssiggase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260.

☞ VKO... können mit folgenden Brennern betrieben werden:

1. Ölzerstäubungsbrenner nach DIN 4787, EN 267, baumustergeprüft
2. Gas-Gebläse-brenner nach DIN 4788, baumustergeprüft

Hierbei muß sich das Ausbrennverhalten der Brenner den gegebenen Brennraumabmessungen anpassen lassen können.

☞ VKO... und VKO unit... entsprechen in ihrem Aufbau und in ihrem Betriebsverhalten den Anforderungen der DIN 4702 / EN 303. Sie sind heiztechnisch geprüft und tragen auf dem Kesselschild das jeweilige Bauart-Zulassungs-kennzeichen.

☞ VKO... und VKO unit... sind Niedertemperaturkessel im Sinne der Heizungsanlagenverordnung und werden in Verbindung mit der Heizungsregelung VRC-Set calomatic... mit gleitender Kesseltemperatur betrieben.

☞ sind leicht zu installieren durch **System Pro E**. System Pro E ermöglicht schnelle und problemlose elektrische Installation des Kessels durch ein codiertes, farblich gekennzeichnetes Elektro-Steckverbindungs-System sowie darauf abgestimmte Regelungstechnik.

☞ sind servicefreundlich durch ein einfaches Diagnose- und Meßsystem mit gut zugänglichen elektrischen Meßpunkten an der Steckerleiste und Testpunkten an der Schaltleisteplatte.

☞ haben eine Einbauöffnung für die witterungsgeführten Heizungsregler VRC-Set calomatic UB, UBW oder MF (Zubehör). Der dafür notwendige Vorlauffühler ist als Kesselfühler im Kessel bereits vorhanden.

☞ sind wartungsfreundlich durch eine große Feuerraumtür und zweckmäßig geformte Abgaszüge mit herausnehmbaren Einbauten.

☞ Zu VKO... und VKO unit... sind wärmegeämmte Rohrgruppen zur komfortablen Installation von Kessel und Speicher-Wassererwärmern in der Heizungsanlage, als Zubehör erhältlich.



3.2 Gerätefunktion

Jeder fertige VKO unit Kesselblock wurde im Werk einer Wasserdruckprüfung mit 5,2 bar unterzogen.

Jeder VKO... Kesselblock, der am Aufstellungsort aus Einzelgliedern zusammengebaut wird, muß einer Wasserdruckprüfung mit 5,2 bar unterzogen werden.

Die Kesselglieder bestehen aus hochwertigem, hitzebeständigem Spezial-Gußeisen und sind auch bei niedrigen Vorlauftemperaturen bis minimal 38 °C korrosionsfest.

Durch die zweckentsprechende Gestaltung des Brennraumes und der Nachschaltheizflächen sowie der optimalen Abstimmung des im VKO unit... eingebauten Ölzerstäubungsbrenners wird ein hoher Nutzungsgrad des Brennstoffs erreicht. Damit werden die Wirkungsgradanforderungen des Energieeinsparungsgesetzes übertroffen.

Der im VKO unit... eingebaute vollautomatische Öl-Gebläse-brenner besteht aus: Flammrohr mit Mischkopf, Ölvorwärmung, Steuergerät, Zündtrafo, Motor für Gebläse, Ölpumpe und Ansaugluftführung.

Die Verbrennungsluftmenge ist während des Betriebes einstellbar. Eine Feinregulierung ermöglicht einen optimalen feuerungstechnischen Wirkungsgrad bei wirtschaftlicher und umweltfreundlicher Verbrennung. Der Kesselblock ist mit einer hochwertigen FCKW-freien Wärmedämmung versehen, daraus resultieren geringste Betriebsbereitschaftsverluste.



4 Abmessungen

4.1 VKO unit... Abmessungen

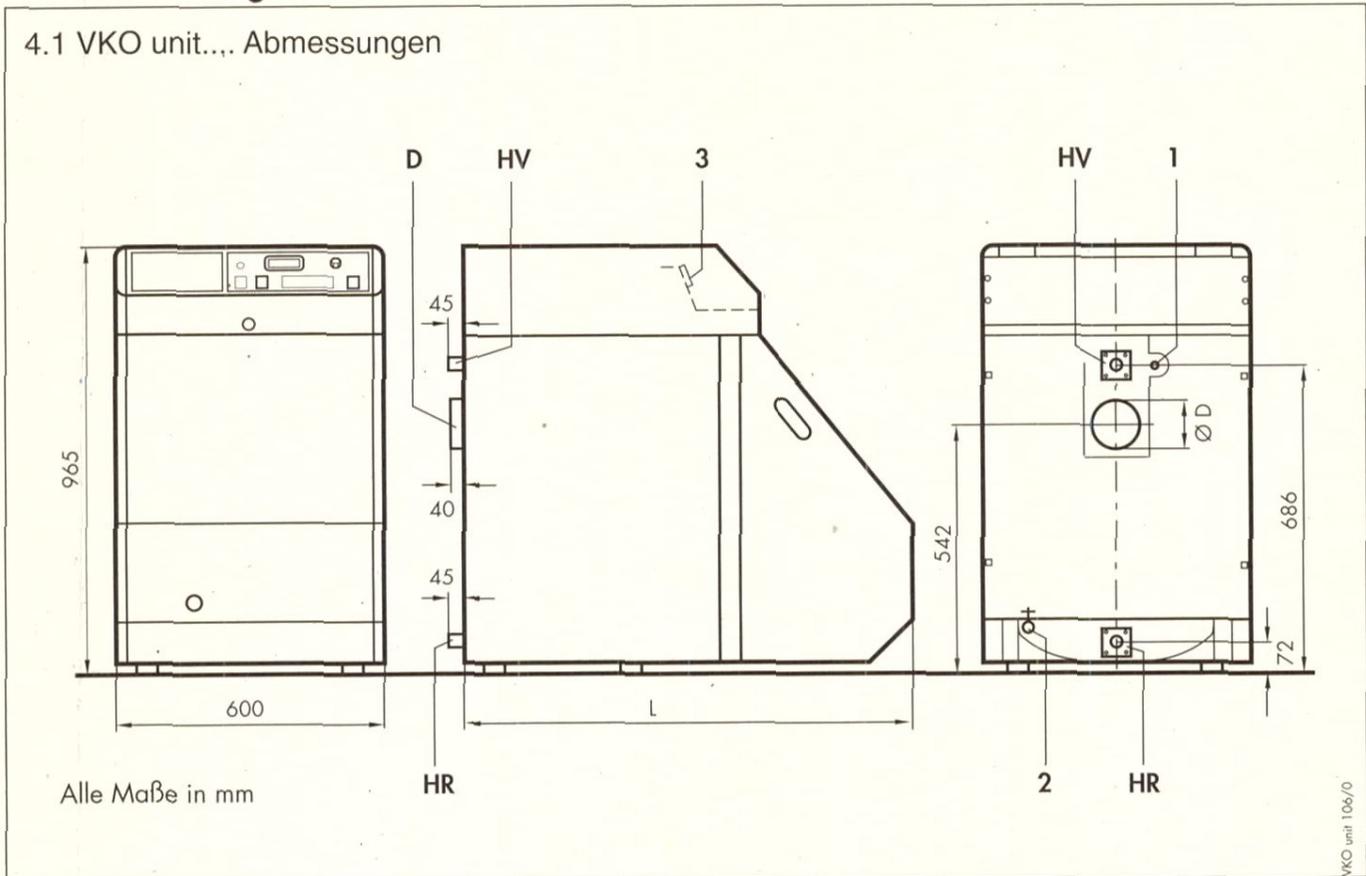


Abbildung 4.1 VKO unit... Abmessungen

Legende zu Abb. 4.1

- L Gerätetiefe
- D Abgasstutzen/Abgasrohr \varnothing
- HV Heizungsvorlauf Rp 1
- HR Heizungsrücklauf Rp 1
- 1 Tauchhülse Rp 1/2
- 2 Füll- und Entleerungshahn
- 3 Anschlußebene System Pro E (unter Kessel Abdeckblech)

Am Kesselrücklauf ist bauseits ein Entleerungs-Anschluß DN 25 vorzusehen.

Lieferumfang: VKO unit 17-42

- 1 Kessel mit Schalteiste inkl. Reinigungsbürste im Holzverschlag
- 1 Ölgebläsebrenner im Karton
- 1 Unithaube im Karton.

VKO unit	$\varnothing D$	L
17	130	870
22	130	870
27	130	870
33	130	1030
38	130	1030

Tabelle 4.1 Abmessungen VKO unit

4.2 VKO... Abmessungen

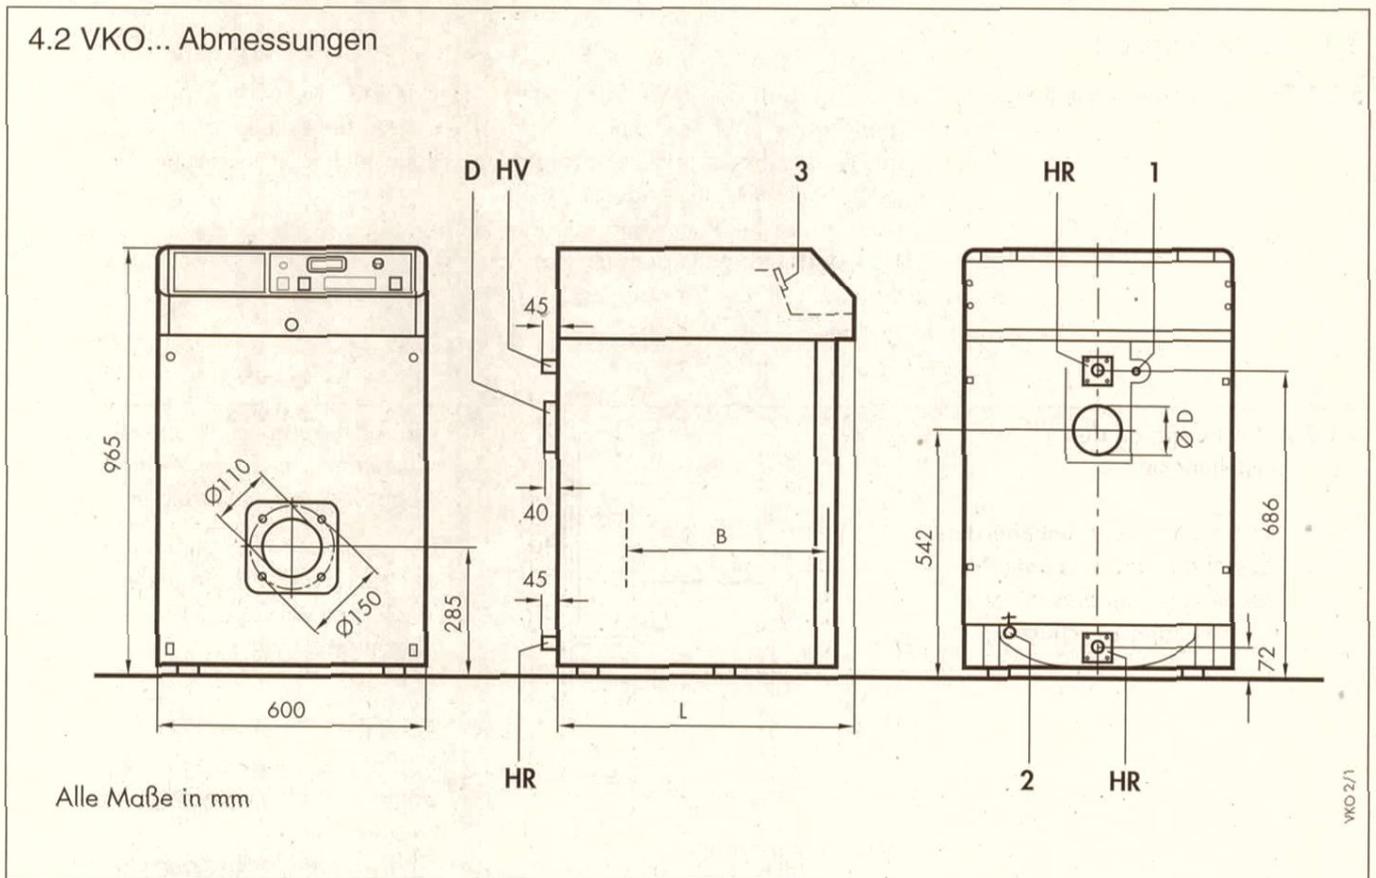


Abbildung 4.2 VKO... Abmessungen

Legende zu Abb. 4.2

- B** Brennraumtiefe
- L** Gerätetiefe
- D** Abgasstutzen/Abgasrohr \varnothing
- HV** Heizungsanlauf Rp 1
- HR** Heizungsrücklauf Rp 1
- 1** Tauchhülse Rp 1/2
- 2** Füll- und Entleerungshahn
- 3** Anschlußebene System Pro E (unter Kessel Abdeckblech)

Am Kesselrücklauf ist bauseits ein Entleerungs-Anschluß DN 25 vorzusehen.

Lieferumfang: VKO 22-42

- 1 Kessel mit Schaltleiste inkl. Reinigungsbürste im Holzverschlag

Lieferumfang: VKO 55-70

- 1 Kesselblock lose im Holzverschlag
- 1 Schaltleiste im Karton
- 1 Kesselverkleidung inkl. Reinigungsbürste im Karton

VKO	B	$\varnothing D$	L	HV	HR
22	320	130	540	Rp 1	Rp 1
27	320	130	540	Rp 1	Rp 1
35	480	130	700	Rp 1	Rp 1
42	480	130	700	Rp 1	Rp 1
55	640	150	860	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2
70	800	150	1020	Rp 1 1/2	Rp 1 1/2

Tabelle 4.2 Abmessungen



5 Installation

5.1 Aufstellungsort

5.1.1 Transport zum Aufstellungsort

Der Transport der VKO Kessel sollte grundsätzlich auf der Palette mit einem geeigneten Transportgerät erfolgen. (z. B. Vaillant Transportgerät VTK) Dabei sollte die Rückwand auf dem Transportgerät aufliegen, um Beschädigungen an der Verkleidung zu vermeiden.

Den VKO Kessel erst am Aufstellungsort von der Palette nach Lösen der Befestigungsschrauben abheben.

5.1.2 Anforderung an den Aufstellungsort



Entleeren Sie den unbeheizten Kessel am Füll- und Entleerungshahn, um diesen vor Frostschäden zu schützen.

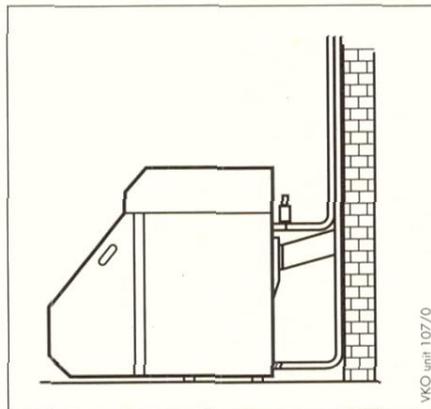


Abb. 5.1 Aufstellungsort (Abb. zeigt VKO unit...)

Die Aufstellung soll in einem frostgeschützten Raum in der Nähe des Abgasschornsteins erfolgen.

Bei der Wahl des Aufstellungsortes ist das Kesselgewicht einschließlich des Wasserinhaltes gemäß Tabelle „Technische Daten“ zu berücksichtigen.

Zur Schalldämpfung kann, ggf. eine Korkplatte, Heizkesselpodest (schalldämmend) oder Ähnliches verwendet werden.

Ein Kesselfundament ist nicht erforderlich. Folgende Abstände sind zweckmäßigerweise einzuhalten:

- ➔ 70 cm vor dem Kessel
- ➔ 60 cm hinter dem Kessel
- ➔ 45 cm links oder rechts neben dem Kessel (zwecks Zugänglichkeit der Kessel-Rückseite) freihalten.

5.1.3 Ausrichten des Kessels am Aufstellungsort

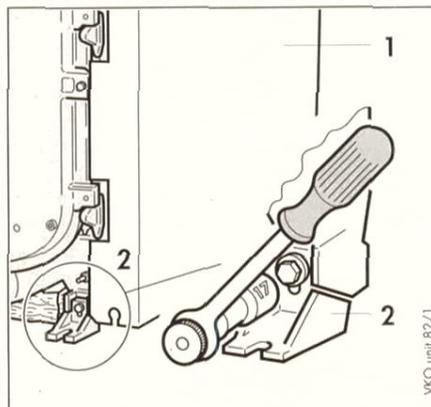


Abb. 5.2 Verstellbare Kesselfüße

Der Kessel (1) muß an den verstellbaren Kesselfüßen (2) (SW 17) am Aufstellungsort waagrecht ausgerichtet werden.

Rechtsdrehen - höher

Linksdrehen - tiefer



5.2 Abgasanschluß

An den Abgasstutzen des Kessels ist ein Abgasrohr nach DIN 1298 anzuschließen. Es ist mit bis 300 °C wärmebeständiger Dichtmasse abzudichten und unter Beachtung der entsprechenden Vorschriften am Schornstein anzuschließen.

Zwischen Abgasrohr und Schornsteinwandung empfiehlt es sich, zur Vermeidung von Geräuschübertragungen und Falschlufteinflüssen, ein Futterrohr mit Dichtschnur anzubringen. Es ist darauf zu achten, daß das Abgasrohr zum Schornstein hin mindestens 3° steigend verlegt wird. Am Abgasrohr wird die Anbringung eines Abgasthermometers empfohlen. Bei einer um mehr als 30 K (30 °C) gestiegenen maximalen Abgastemperatur ist eine Wartung empfehlenswert.

5.3 Montage des Kesselblock bei VKO 55-70

5.3.1 Aufstellen des Kesselblockes

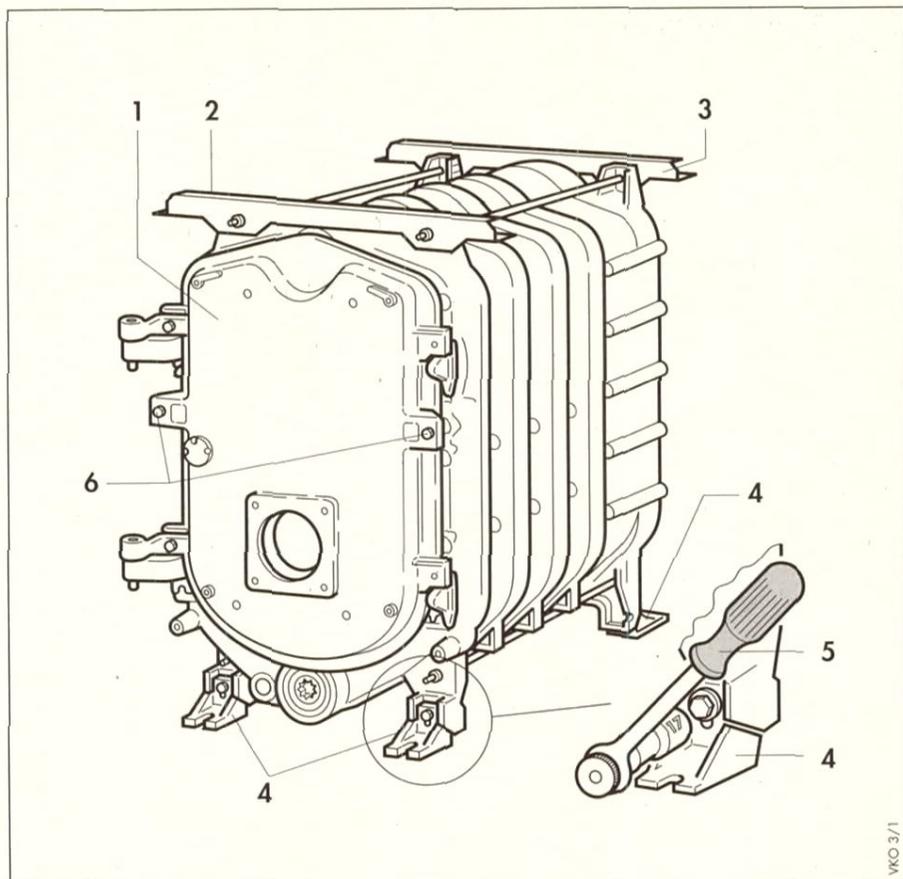


Abb. 5.3 Kesselblock montieren

Zum Aufstellen des Kesselblockes diesen von der Palette lösen. Verpackung der Kesselverkleidung öffnen und Kesselteile entnehmen. Kesselfüße (4) am Kesselblock montieren. Den Kesselblock auf einem ebenen Boden oder Fundament aufstellen. Kessel mit Hilfe eines Schraubenschlüssels (5) SW 17 an den verstellbaren Kesselfüßen (4) wie unter 5.1.3 beschrieben, waagrecht ausrichten.

Beschlagteile für Feuerraumtür (1) entsprechend der gewünschten Anschlagseite montieren. Siehe Abb. 5.3

Die Feuerraumtür (1) kann mit Rechts- oder Linksanschlag montiert werden. Feuerraumtür (1) einhängen, schließen und mit zwei Schrauben (6) sichern. Halteschienen (2 und 3) montieren. Siehe Abb. 5.3

5.3.2 Anbringen der Wärmedämmmatte am Kesselblock

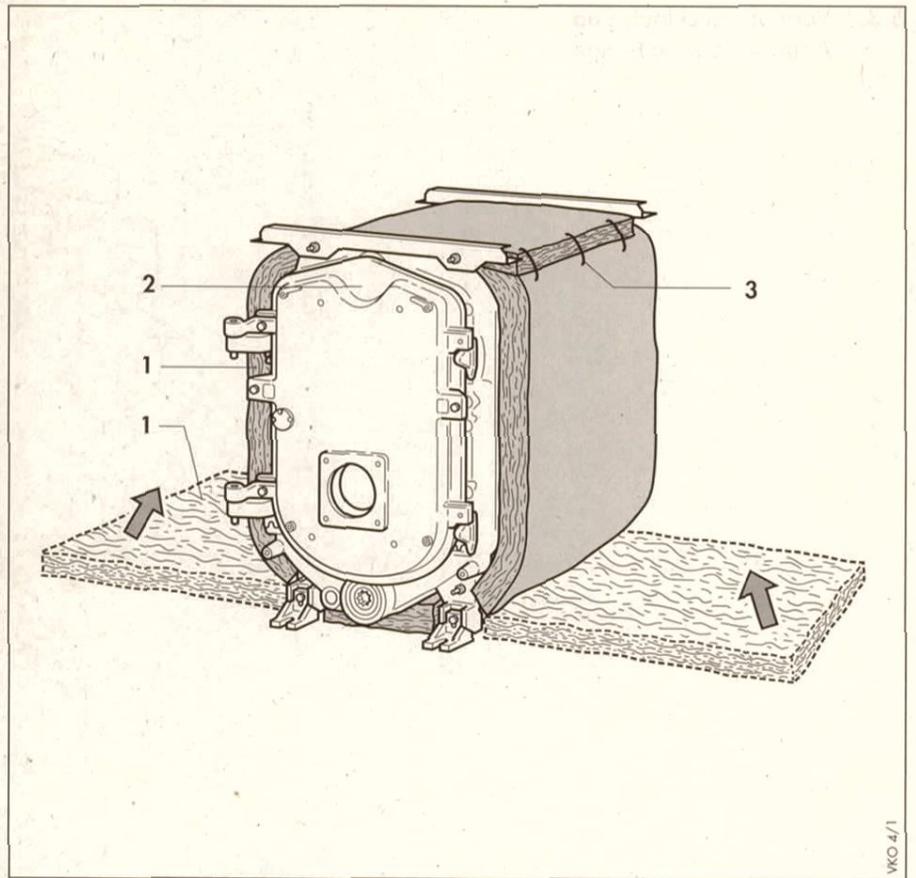


Abb. 5.4 Wärmedämmmatte anbringen

Wärmedämmmatte (1), wie in Abb. 5.4 gezeigt, unter den Kessel legen. Dies läßt sich leichter durchführen, wenn der Kessel (2) an einem Ende angehoben wird. Die Enden der Wärmedämmmatte (1) nach oben führen und mit den beiliegenden Drahtklammern (3) befestigen.

VKO 4/1

5.3.3 Vorlauf-, Rücklauf- und Abgasstutzen anbringen

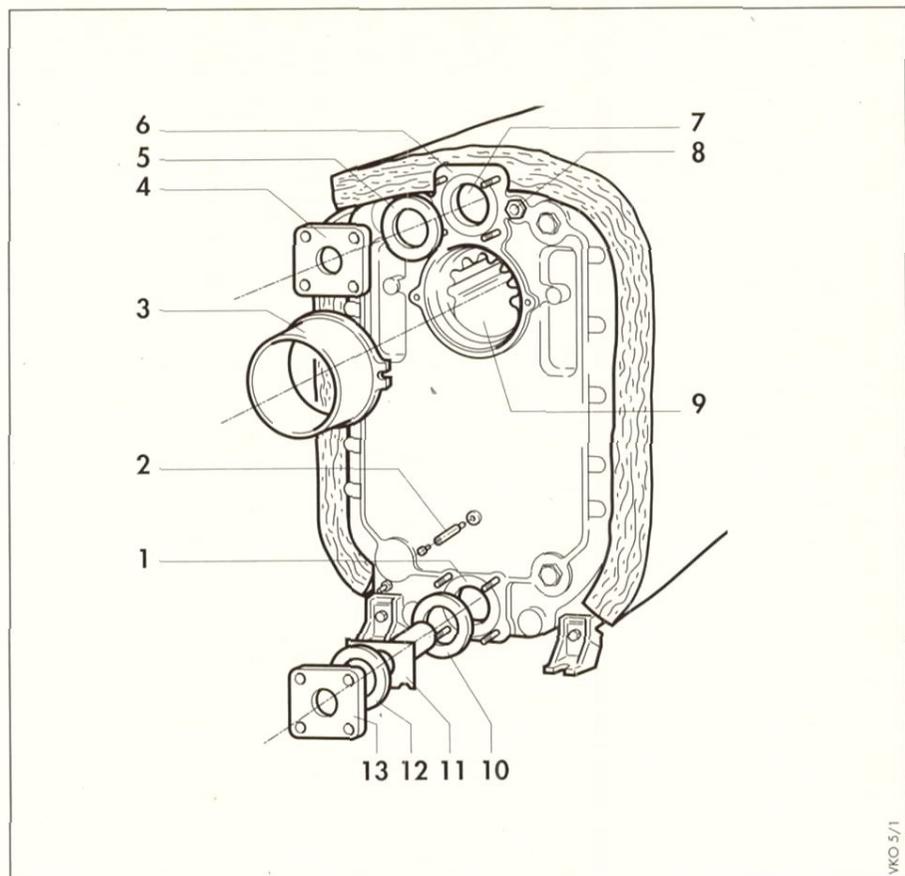


Abb. 5.5 Montage der Anschlußstutzen

Legende zu Abb. 5.5

- 1 Rücklaufanschluß
- 2 Distanzschraube
- 3 Abgasanschlußstutzen
- 4 Vorlaufanschlußstutzen
- 5 Dichtung
- 6 Kesselrückseite
- 7 Vorlaufanschluß
- 8 Tauchhülse
- 9 Abgasanschluß
- 10 Dichtung
- 11 Wasserverteilerrohr
- 12 Dichtung
- 13 Rücklaufanschlußstutzen

An der Kesselrückseite (6) den Vorlaufanschlußstutzen (4) mit Dichtung (5) am Vorlaufanschluß (7) befestigen. Abgasanschlußstutzen (3) am Abgasanschluß (9) befestigen.

Distanzschraube (2) in die entsprechende Bohrung einschrauben.

Wasserverteilerrohr (11) mit Dichtung (10) in den Rücklaufanschluß (1) einschieben, siehe Abb. 5.3.

Den Rücklaufanschlußstutzen (13) mit Dichtung (12) an Rücklaufanschluß (1) befestigen.

(8) Tauchhülse für Fühler von Kesseltemperaturregler, Sicherheittemperaturbegrenzer und Kesselthermometer.

5.3.4 Montage der Kesselverkleidung

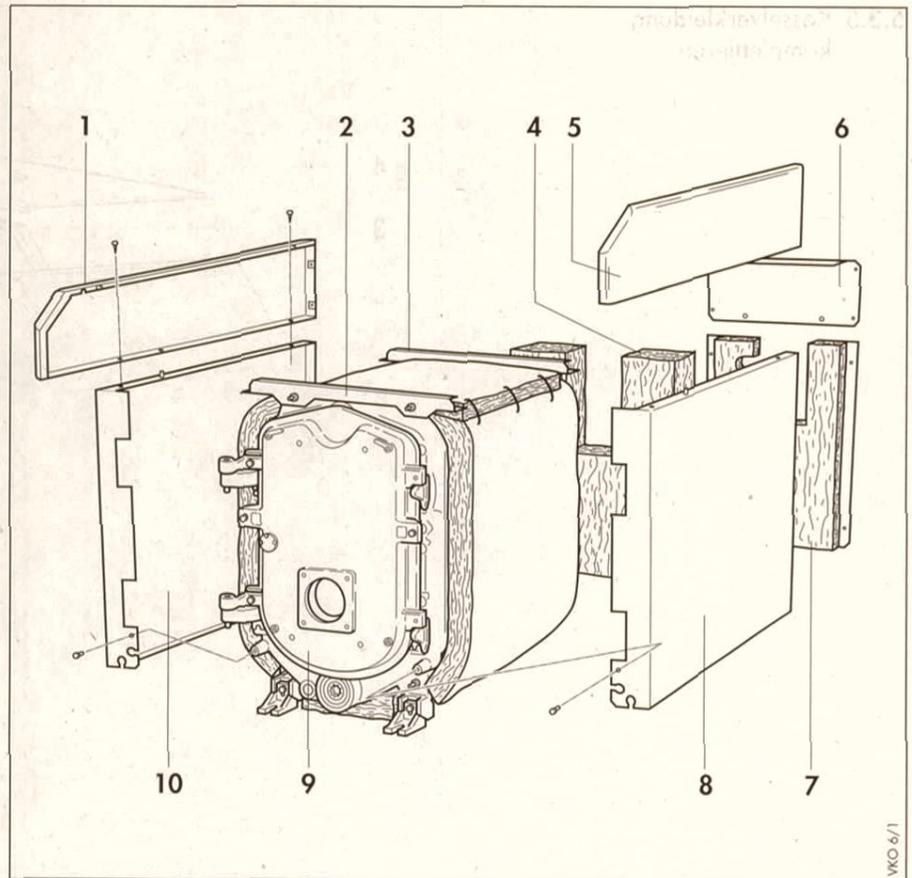


Abb. 5.6 Kesselverkleidung montieren

Legende zu Abb. 5.6

- 1 Seitenverkleidungsoberteil
- 2 Halteschiene
- 3 Halteschiene
- 4 Wärmedämmmatte
- 5 Seitenverkleidungsoberteil
- 6 Rückwandblech-Oberteil
- 7 Rückwandblech
- 8 Seitenwandblech
- 9 Kesseltür
- 10 Seitenwandblech

Das Seitenverkleidungsblech (10) am Kesselblock (9) vorn mit Sechskantschraube befestigen. Oben wird das Seitenverkleidungsblech (10) an den Halteschienen (2 und 3) mit Blechschrauben befestigt. Das Seitenverkleidungsblech (8) wird in gleicher Weise montiert. Wärmedämmmatte (4) an der Rückseite des Kesselblockes (9) anbringen. Rückwandblech (7) an den Seitenwandblechen (10 und 8) einhängen und an der Distanzschraube (siehe Pos. 2 Abb. 5.5 auf Seite 14) mit einer Schraube befestigen. Seitenverkleidungsoberteile (1 und 5) mit Blechschrauben an den Seitenverkleidungsblechen (10 und 8) lose anschrauben und nach Einbau der Schalleiste befestigen.

➔ Siehe 5.3.5 Kesselverkleidung komplettieren auf Seite 16. Rückwandblech-Oberteil (6) mit Blechschrauben an den Seitenverkleidungsoberteilen (1 und 5) befestigen.

5.3.5 Kesselverkleidung komplettieren

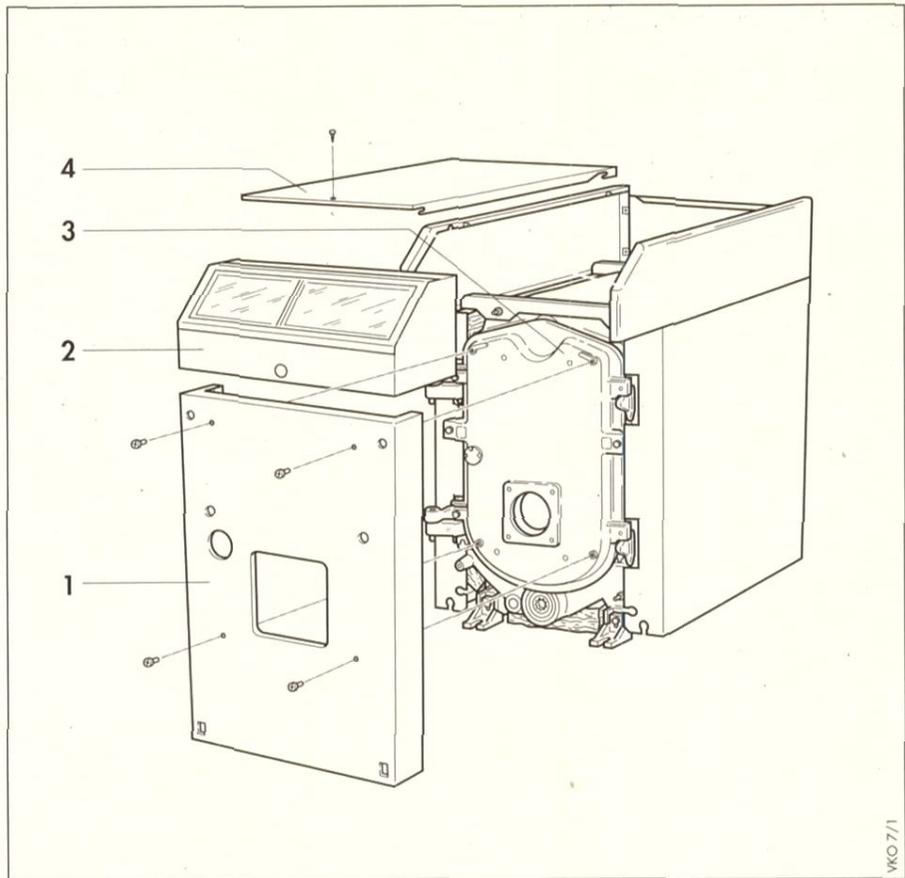


Abb. 5.7 Kesselverkleidung komplettieren

Die Schaltleiste (2) mit den seitlichen Haltebolzen oben an den entsprechenden Aussparungen der Seitenverkleidungsoberteile einrasten und auf der Halteschiene (siehe Pos. 2 Abb. 5.6 Seite 15) mit Schrauben befestigen.

Schutzleiter vom Schaltkasten an der Kesselverkleidung befestigen.
Tauchfühler von Kesseltemperaturregler, Sicherheitstemperaturbegrenzer und Kesselthermometer zur Tauchhülse (siehe Pos. 8, Abb. 5.5 Seite 14) führen und mit Wellfeder bis zum Tauchhülsegrund einschieben und mit Sicherungsklammer sichern.

Brenneranschlußkabel am Seitenverkleidungsblech unten mit der Zugentlastung befestigen..

Frontblech (1) an der Brennraumtür (3) mit vier Schrauben befestigen.

Abdeckblech (4) in die Haltebolzen einschieben und mit einer Schraube sichern.

 **Kapillarrohre nicht knicken !**

Das Brenneranschlußkabel auf der der Türanschlagseite gegenüberliegenden Seite im Kessel nach unten führen.

➔ siehe Abb. 1.1 auf Seite 4

5.4 Gebläsebrenner montieren am VKO unit...

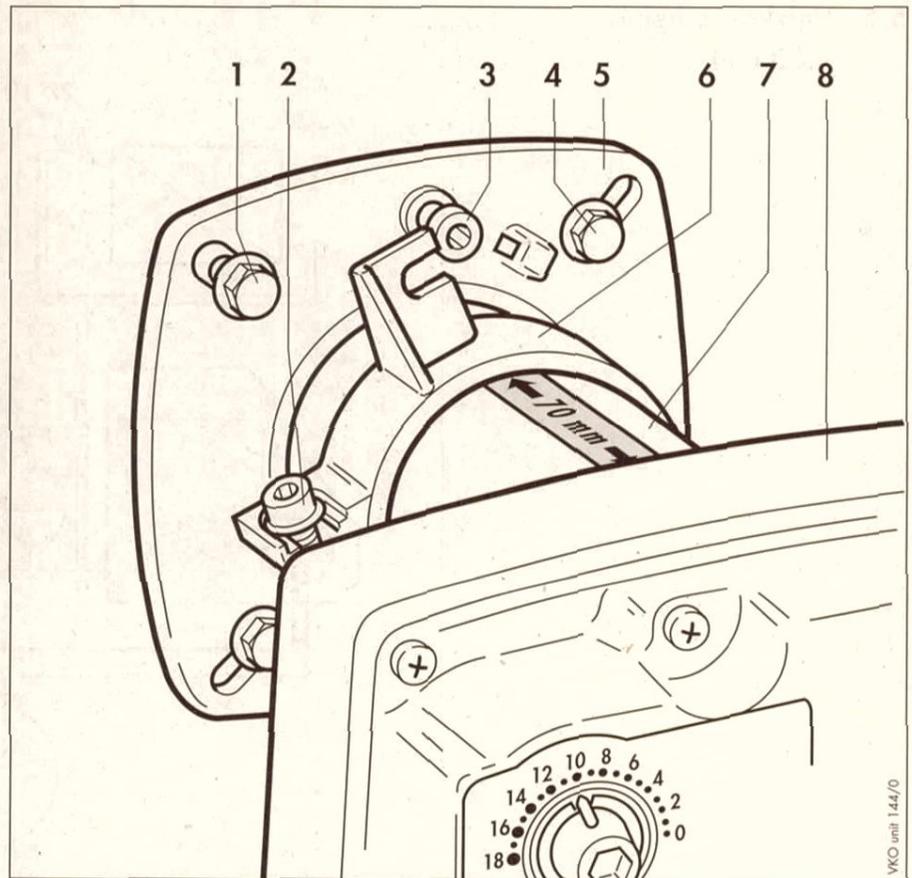


Abb. 5.8 Gebläsebrenner montieren

Den Brennerflansch (5) mit konischer Dichtung mit 4 Schrauben an der Brennerplatte montieren.

In der Brennerplatte ist die erforderliche Flammrohröffnung vorhanden.

Der Flammrohrhalter (6) ist auf dem Flammrohr (7) an der entsprechenden Eintauchtiefe vormontiert.



Korrekte Eintauchtiefe kontrollieren, damit die optimalen Verbrennungswerte erreicht werden können.

Flammrohr (7) des Brenners durch den Brennerflansch (5) in den Brennraum einschieben.

Flammrohrhalter (6) mit Schraube (3) am Brennerflansch (5) befestigen.

Brenner (8) ausrichten und Klemmschraube (2) am Flammrohrhalter (6) festziehen.

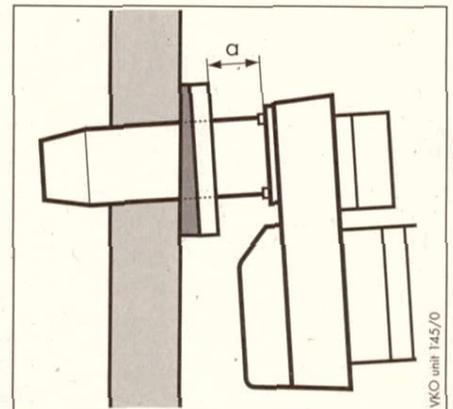


Abb. 5.9 Eintauchtiefe Gebläsebrenner

Brenner Eintauchtiefe „a“ bei:
VKO unit 17 - 38 kW = 70 mm

5.5 Heizkreisschema VKO unit ...

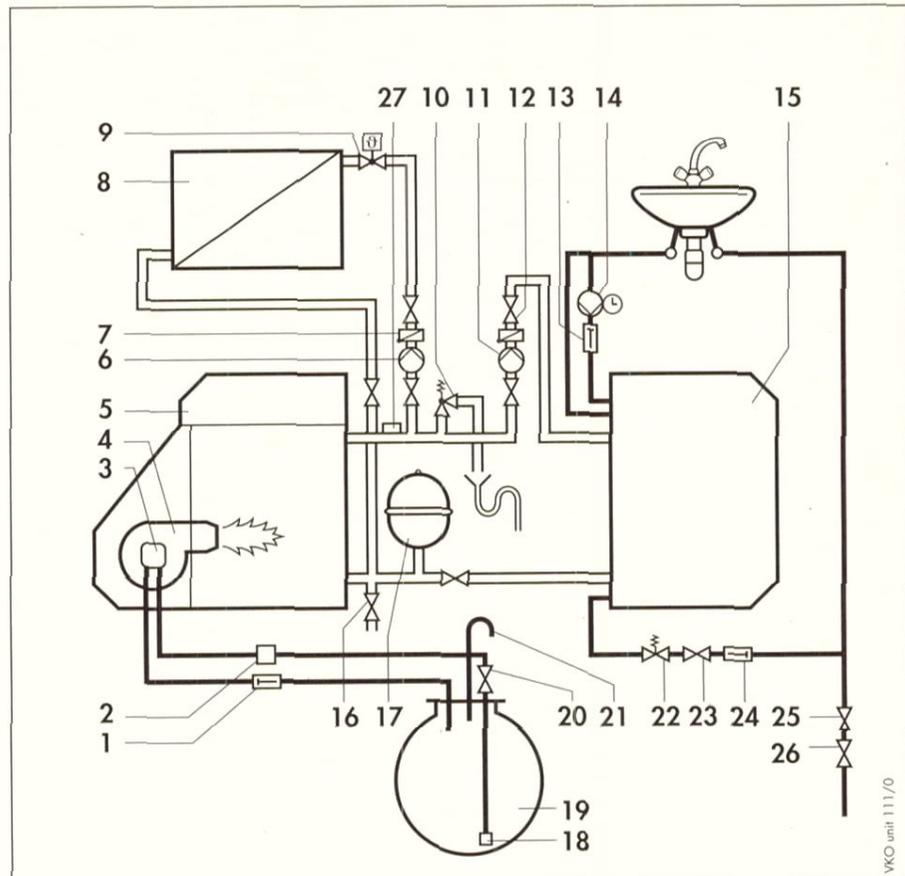


Abb. 5.10 Heizkreisschema VKO unit...

Legende zu Abb. 5.10

- 1 Rückschlagventil
- 2 Ölfilter mit Absperrhahn
- 3 Ölpumpe
- 4 Brenner
- 5 VKO unit
- 6 Heizungspumpe
- 7 Schwerkraftbremse
- 8 Heizkörper
- 9 Thermostatventil
- 10 Sicherheitsventil
- 11 Speicherladepumpe
- 12 Schwerkraftbremse
- 13 Rückschlagventil
- 14 Zirkulationspumpe
- 15 VIH...Speicher-Wassererwärmer
- 16 Entleerung
- 17 Ausdehnungsgefäß
- 18 Saugventil
- 19 Öltank
- 20 Schnellschlußventil
- 21 Öltank-Entlüftung
- 22 Sicherheitsventil
- 23 Absperrventil
- 24 Rückschlagventil
- 25 Druckminderer (falls erforderlich)
- 26 Absperrventil
- 27 Zusätzlicher Anlegethermostat
(Nur erforderlich bei Heizungs-
rohren aus Kunststoff)

✘ Die Störfallbedingte Abschalttemperatur des Kessels liegt bei ca. 115 °C. Werden in der Heizungsanlage Kunststoffrohre verwendet, muß ein geeigneter Anlegethermostat am Heizungsanlauf montiert werden. Dies ist erforderlich um die Heizungsanlage vor temperaturbedingten Schäden zu schützen.



5.6 Ölversorgung

5.6.1 Ölversorgung im Zweistrang-System




Bei Schäden durch Fremdstoffe im Heizöl wie z. B. Wasser, Schmutz und ggf. Additive entfällt die Garantie!



Keinen größeren Innendurchmesser der Öl-Versorgungsleitungen verwenden als in den Tabellen angegeben, um das Ausgasen des Heizöls zu vermeiden.

Zweistrang-System

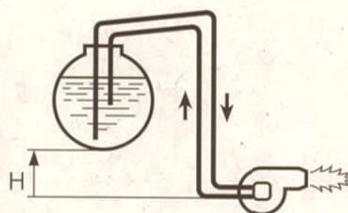

di = Innendurchmesser


WKO unit 4/1

Abb. 5.11 Zweistrang/Öltank - hoch

Tabelle 5.1 Zweistrang/Öltank - hoch

Max. Leitungslänge - Ölleitung in Meter				
Ø di... (mm)	6,0	8,0	10,0	
H	0,5	19	60	70
(m)	1,0	21	66	70
	1,5	23	70	70
	2,0	25	70	70
	2,5	27	70	70
	3,0	29	70	70
	3,5	31	70	70

Zweistrang-System

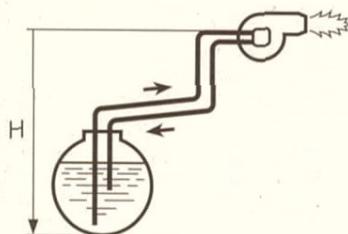

di = Innendurchmesser

WKO unit 5/1

Abb. 5.12 Zweistrang/Öltank - tief

Tabelle 5.2 Zweistrang/Öltank - tief

Max. Leitungslänge - Ölleitung in Meter				
Ø di... (mm)	6,0	8,0	10,0	
H	0	17	53	70
(m)	-0,5	15	47	70
	-1,0	13	41	70
	-1,5	11	34	70
	-2,0	9	28	68
	-2,5	7	22	53
	-3,0	5	15	37
	-3,5	-	9	22

Die Öl-Versorgungsleitung muß so weit an die VKO unit herangeführt werden, daß die flexiblen Anschlußschläuche zugentlastet angeschlossen werden können.

Ölschläuche unterhalb der Seitenverkleidung zum Ölfilter herausführen. Vor dem Anschließen die Verschlußstopfen aus den Anschlußschläuchen entfernen!

In die Saugleitung ist eine Filtergarnitur mit Absperrventil ggf. mit Schmelzsicherung einzubauen.

(Filtermaschenweite 0,06 mm)

In die Rücklaufleitung ist ein Rückschlagventil einzubauen.

Der Brenner wird im Zweistrangsystem mit Ölzufluß- und Rücklaufleitung angeschlossen.

Es kann auch im Einstrangsystem gearbeitet werden. Beschreibung der Umstellung auf Einstrangsystem siehe Kap. 5.6.2 Umstellen der Öl-Pumpe auf Einstrang-Betrieb auf Seite 20.

Bei höher liegendem Tank darf der Zulauf- bzw. Rücklaufdruck max. 2,0 bar betragen.

Die Öl-Versorgungsleitungen müssen ohne angeschlossenen Brenner gespült und auf Dichtheit geprüft werden.

Als Länge der Öl-Versorgungsleitung werden alle waagerechten und senkrechten Rohre sowie Bögen und Armaturen gerechnet.

Die statische Saughöhe (H) siehe Abb. beträgt max. 3,5 m = senkrechter Abstand zwischen Ölpumpe am Brenner und Saugventil im Öltank.

Die nebenstehenden Tabellen mit den max. Längen der Ölzuleitung in Metern ist festgelegt in Abhängigkeit von Saughöhe und lichtigem Rohrdurchmesser, berücksichtigt sind die Einzelwiderstände von Rückschlagventil, Absperrventil, Ölfilter und 4 Stück 90° Rohrbögen bei einer Ölviskosität von ca. 6 cSt.

Bei zusätzlichen Widerständen durch Armaturen und Bögen muß die Leitungslänge entsprechend reduziert werden.



5.6.2 Umstellen der Öl-Pumpe auf Einstrangbetrieb

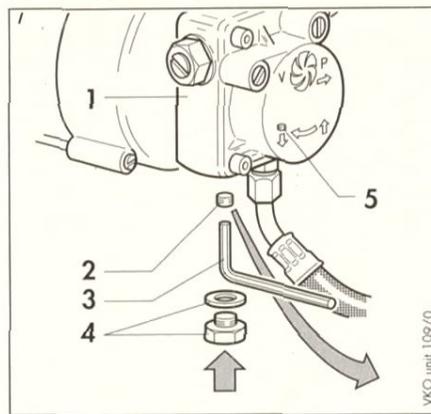


Abb. 5.13 Öl-Pumpe

Legende zu Abb. 5.13

- 1 Ölpumpe
- 2 Bypass - Stopfen
- 3 Innensechskantschlüssel
- 4 Blindstopfen mit Dichtung
- 5 Symbol für Bypass-Stopfen

- Um die Ölpumpe (1) auf Einstrangbetrieb umzustellen, muß zunächst der Bypass-Stopfen (2) herausgeschraubt werden.

- ☞ Der Bypass-Stopfen befindet sich im Rücklaufleitungsanschluß der Ölpumpe. Siehe auch Symbol (5).

- Rücklaufschlauch demontieren.

- Bypass-Stopfen (2) mit Innensechskantschlüssel 4 mm (3) heraus-schrauben.

- Blindstopfen (4) R 1/4 mit Dichtung in Rücklaufanschluß einschrauben.



5.6.3 Ölversorgung im Einstrang-System



Bei Schäden durch Fremdstoffe im Heizöl wie z. B. Wasser, Schmutz und ggf. Additive entfällt die Garantie!



Keinen größeren Innendurchmesser der Öl-Versorgungsleitungen verwenden als in den Tabellen angegeben, um das Ausgasen des Heizöls zu vermeiden.

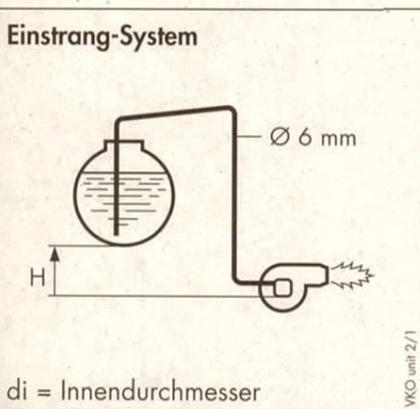


Abb. 5.14 Einstrang/Öltank - hoch

Tabelle 5.3 Einstrang/Öltank - hoch

Max. Leitungslänge - Ölleitung in Meter		
	VKO unit 17-27 mit Brenner	VKO unit 28-38 mit Brenner
Ø di... (mm)	6,0	6,0
H (m)		
0,5	32	16
1,0	65	32
1,5	70	49
2,0	70	65
2,5	70	70
3,0	70	70
3,5	70	70

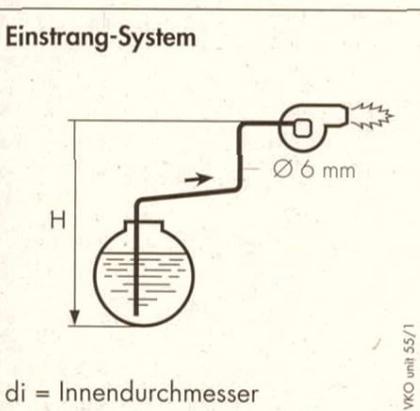


Abb. 5.15 Einstrang/Öltank - tief

Tabelle 5.4 Einstrang/Öltank - tief

Max. Leitungslänge - Ölleitung in Meter		
	VKO unit 17-27 mit Brenner	VKO unit 28-38 mit Brenner
Ø di... (mm)	6,0	6,0
H (m)		
- 0,5	100	100
- 1,0	100	100
- 1,5	100	84
- 2,0	100	69
- 2,5	100	53
- 3,0	75	37
- 3,5	44	22

Die Öl-Versorgungsleitung muß soweit an die VKO unit herangeführt werden, daß der flexible Anschluß-schlauch zugentlastet angeschlossen werden kann.

Ölschlauch unterhalb der Seitenverkleidung zum Ölfilter herausführen.

Vor dem Anschließen den Verschlussstopfen aus dem Anschlußschlauch entfernen!

In die Saugleitung ist eine Filtergarnitur mit Absperrventil ggf. mit Schmelzsicherung einzubauen.

(Filtermaschenweite 0,06 mm)

Bei höher liegendem Tank darf der Zulauf- bzw. Rücklaufdruck max. 2,0 bar betragen.

Die Öl-Versorgungsleitungen müssen ohne angeschlossenen Brenner gespült und auf Dichtheit geprüft werden.

Als Länge der Öl-Versorgungsleitung werden alle waagerechten und senkrechten Rohre sowie Bögen und Armaturen gerechnet.

Die statische Saughöhe (H) beträgt max. 3,5 m = senkrechter Abstand zwischen Ölpumpe am Brenner und Saugventil im Öltank.

Die nebenstehenden Tabellen mit den max. Längen der Ölzuleitung in Metern ist festgelegt in Abhängigkeit von Saughöhe und lichtigem Rohrdurchmesser, berücksichtigt sind die Einzelwiderstände von Rückschlagventil, Absperrventil, Ölfilter und 4 Stück 90° Rohrbögen bei einer Ölviskosität von ca. 6 cSt.

Bei zusätzlichen Widerständen durch Armaturen und Bögen muß die Leitungslänge entsprechend reduziert werden.



5.7 Heizungsseitige Anschlüsse



Entleeren Sie den Kessel am Füll- und Entleerungshahn, um den unbeheizten Kessel bei Frostgefahr vor Frostschäden zu schützen.

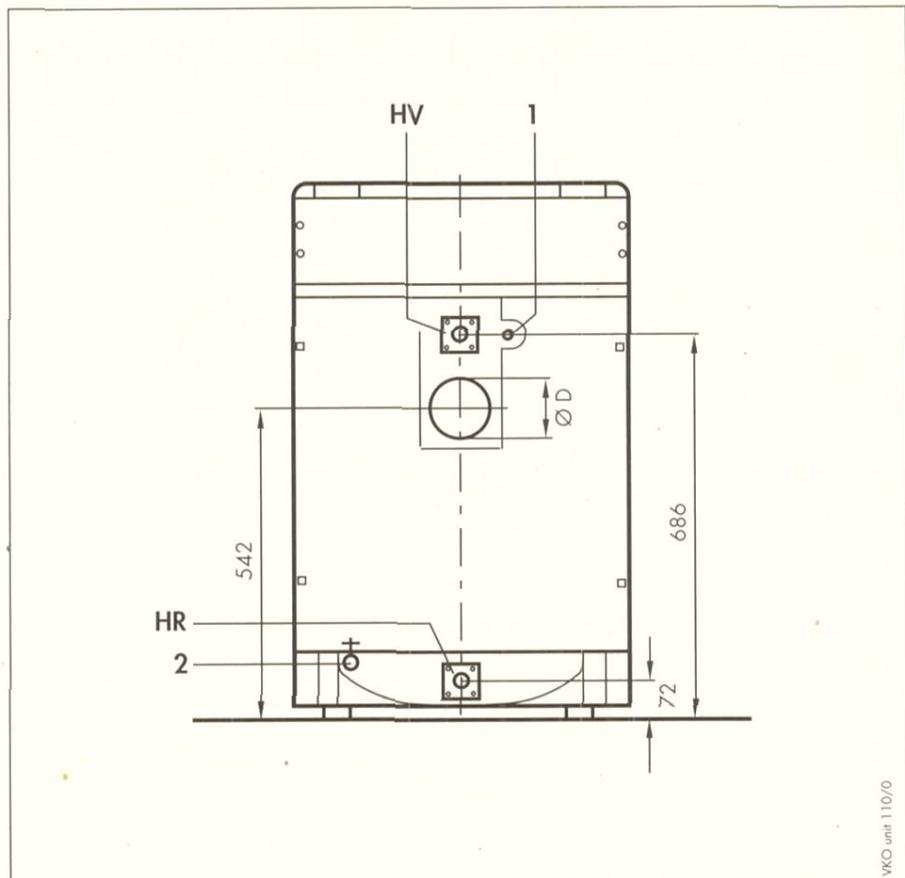


Abb. 5.16 Heizungsseitige Anschlüsse

Legende zu Abb. 5.16

HV	Heizungsvorlauf	Rp 1;1/2
HR	Heizungsrücklauf	Rp 1;1/2
1	Tauchhülse	Rp 1/2
2	Kesselfüll- und Entleerungshahn (Serienmäßig montiert ausgenommen bei VKO 55 und VKO 70)	

Rp Innengewinde
R Außengewinde

- Heizungsvorlaufanschluß am Vorlaufanschluß (HV) anschließen.
- Heizungsrücklauf am Rücklaufanschluß (HR) anschließen.
- Bei VKO 55 und VKO 70 muß der Kesselfüll- und Entleerungshahn (2) mit Verlängerungsstück montiert werden.
- Geeignete Absperrarmaturen zwischen Kessel und Heizungsanlage einbauen.
- Von der Abblasleitung des Sicherheitsventils muß bauseits ein Ablaufrohr mit Einlauftrichter und Siphon zu einem Bodeneinlauf im Heizraum geführt werden.
Der Ablauf muß beobachtbar sein!



5.7.1 Heizungsseitige Anschlüsse an Speicher-Wassererwärmer

- Vorlaufanschluß für einen indirekt beheizten Speicher-Wassererwärmer mit Ladepumpe mittels T-Stück am Heizungsvorlauf (**HV**) anschließen.
- Rücklaufanschluß für Speicher-Wassererwärmer mittels T-Stück am Heizungsrücklauf (**HR**) anschließen.
- ☞ Bei Anschluß von Speicher-Wassererwärmern mit Umschaltventil ist der Einbau einer Rückschlagklappe (Schwerkraftbremse) im Heizungsvorlauf empfehlenswert.



6 Elektroinstallation

6.1 Allgemeine Verdrahtungshinweise

Die Vaillant Öl-Heizkessel sind anschlussfertig verdrahtet.

Die Vaillant Öl-Heizkessel sind mit Anschlußsteckern **System Pro E** zur leichteren Verdrahtung ausgestattet.

Die Netzzuleitung zum Kessel verlegen und zur Pro-E-Anschlußebene führen.

➡ Siehe Abb. 4.1 und Abb. 4.2.
Abmessungen ... auf Seite 8 und 9.

Die **Netzzuleitung** nur an den dafür vorgesehenen Klemmen \oplus , **N** und **L** des **System Pro E Netzsteckers** anklemmen.

Die VKO unit wird mit Anschlußkabel ausgeliefert.

Weitere Anschlußkabel (z. B. von Raumtemperaturregler) können ebenfalls an den jeweils dafür vorgesehenen **System Pro E** Steckern angeklemt werden.

➡ Siehe Abb. 6.1 und 6.2 Seite 25 und 26.

Die Nennspannung des Netzes muß 230 V betragen; bei Netz-Spannungen über 253 V und unter 190 V sind Funktionsbeeinträchtigungen möglich.

Bitte beachten: Keine Netz-Einspeisung an anderen Pro E Stecker-Klemmen vornehmen!

Netz- und Kleinspannungskabel (z. B. Fühlerzuleitung) müssen räumlich getrennt verlegt werden.

Die Netzzuleitung muß über eine Trennvorrichtung (z. B. Sicherungen, LS-Schalter) geführt werden.

Wassermangelsicherung, externe Abgasklappe, externe Regelgeräte und Ähnliches müssen über potentialfreie Kontakte angeschlossen werden.

✘ Der Einbau eines Betriebsstundenzählers wird ebenfalls empfohlen.



6.2 Elektroanschlüsse VKO unit.../3

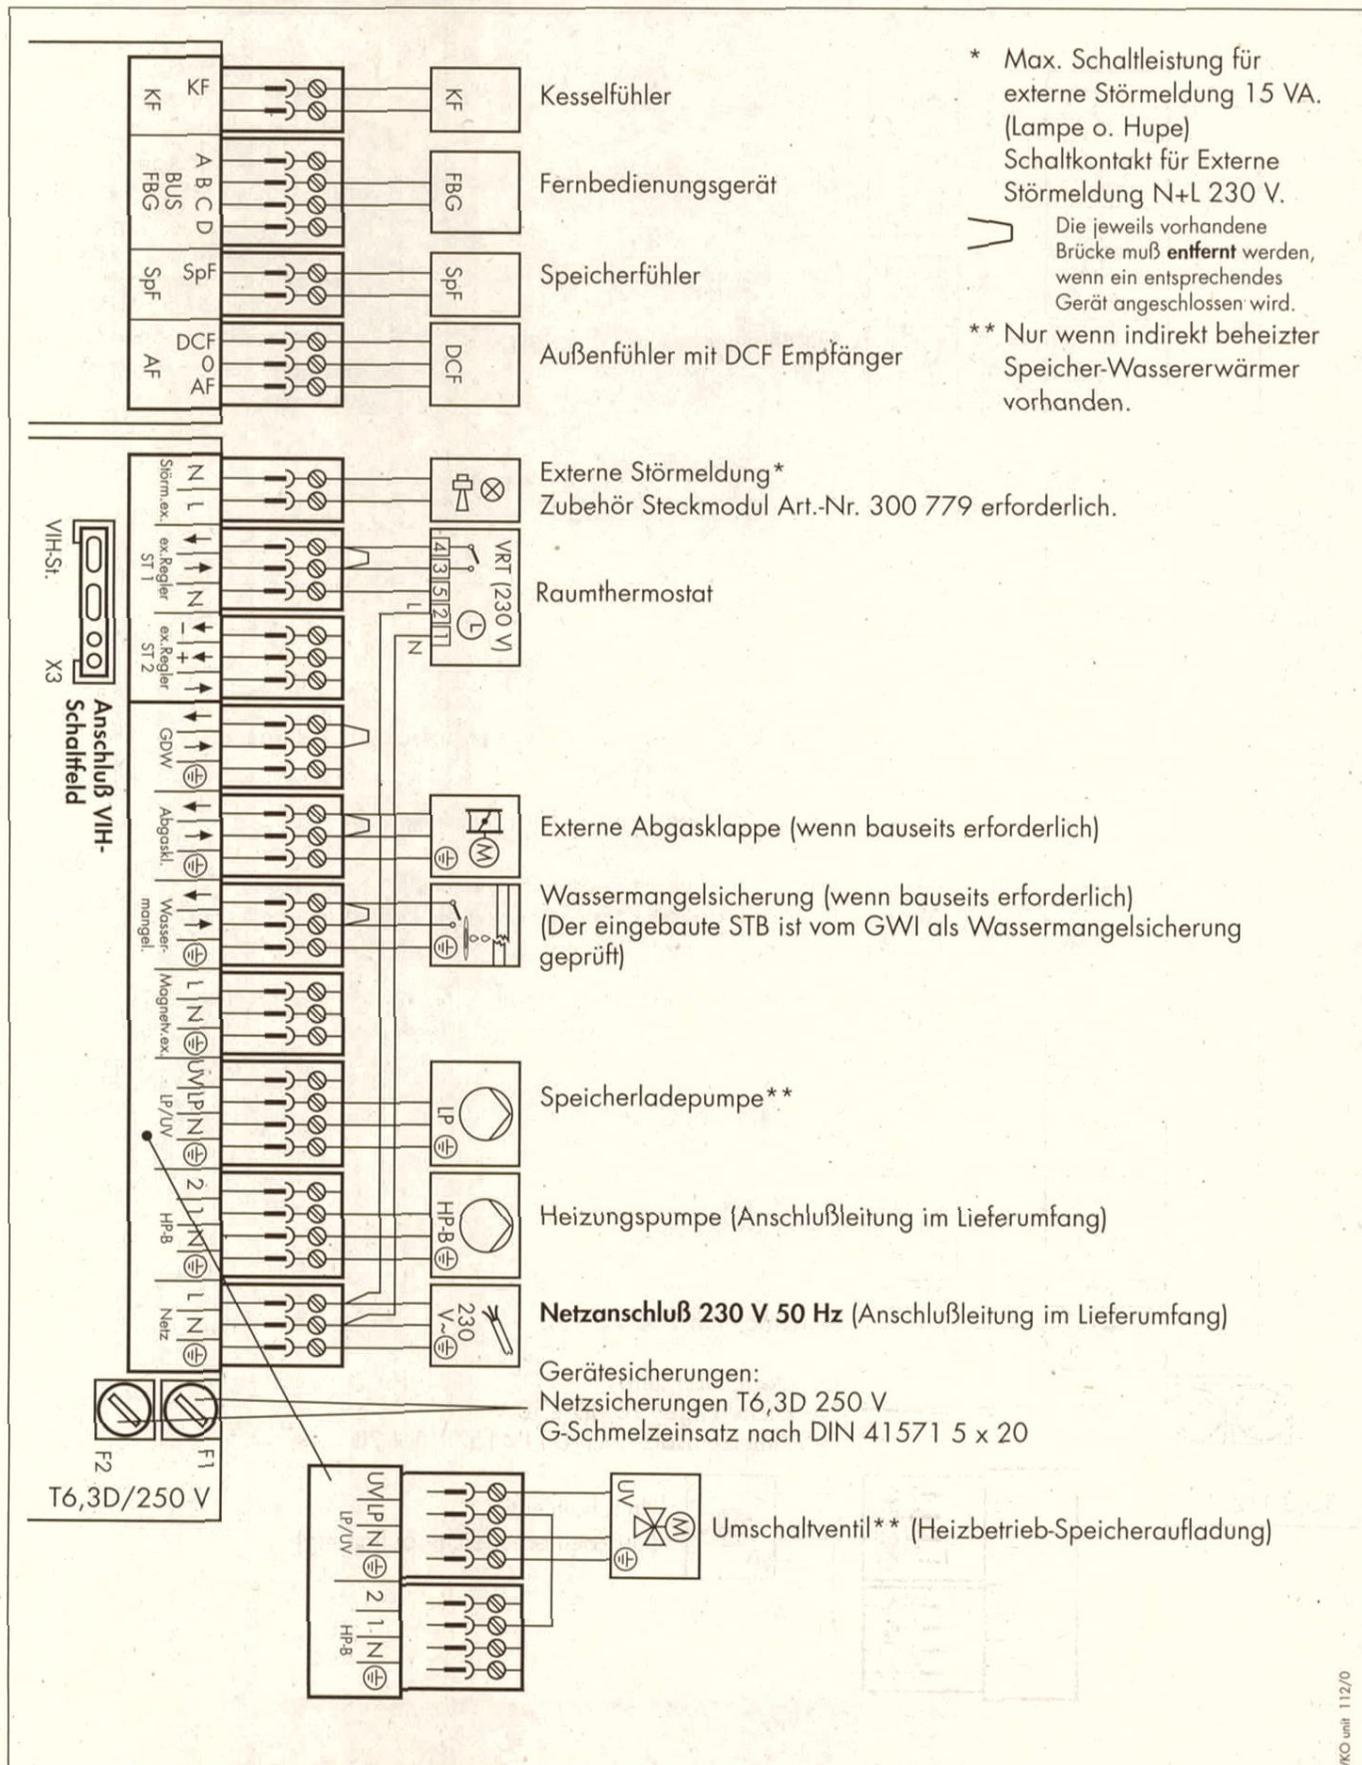


Abbildung 6.1 Elektro-Anschlüsse VKO unit...

6.3 Elektroanschlüsse VKO.../3

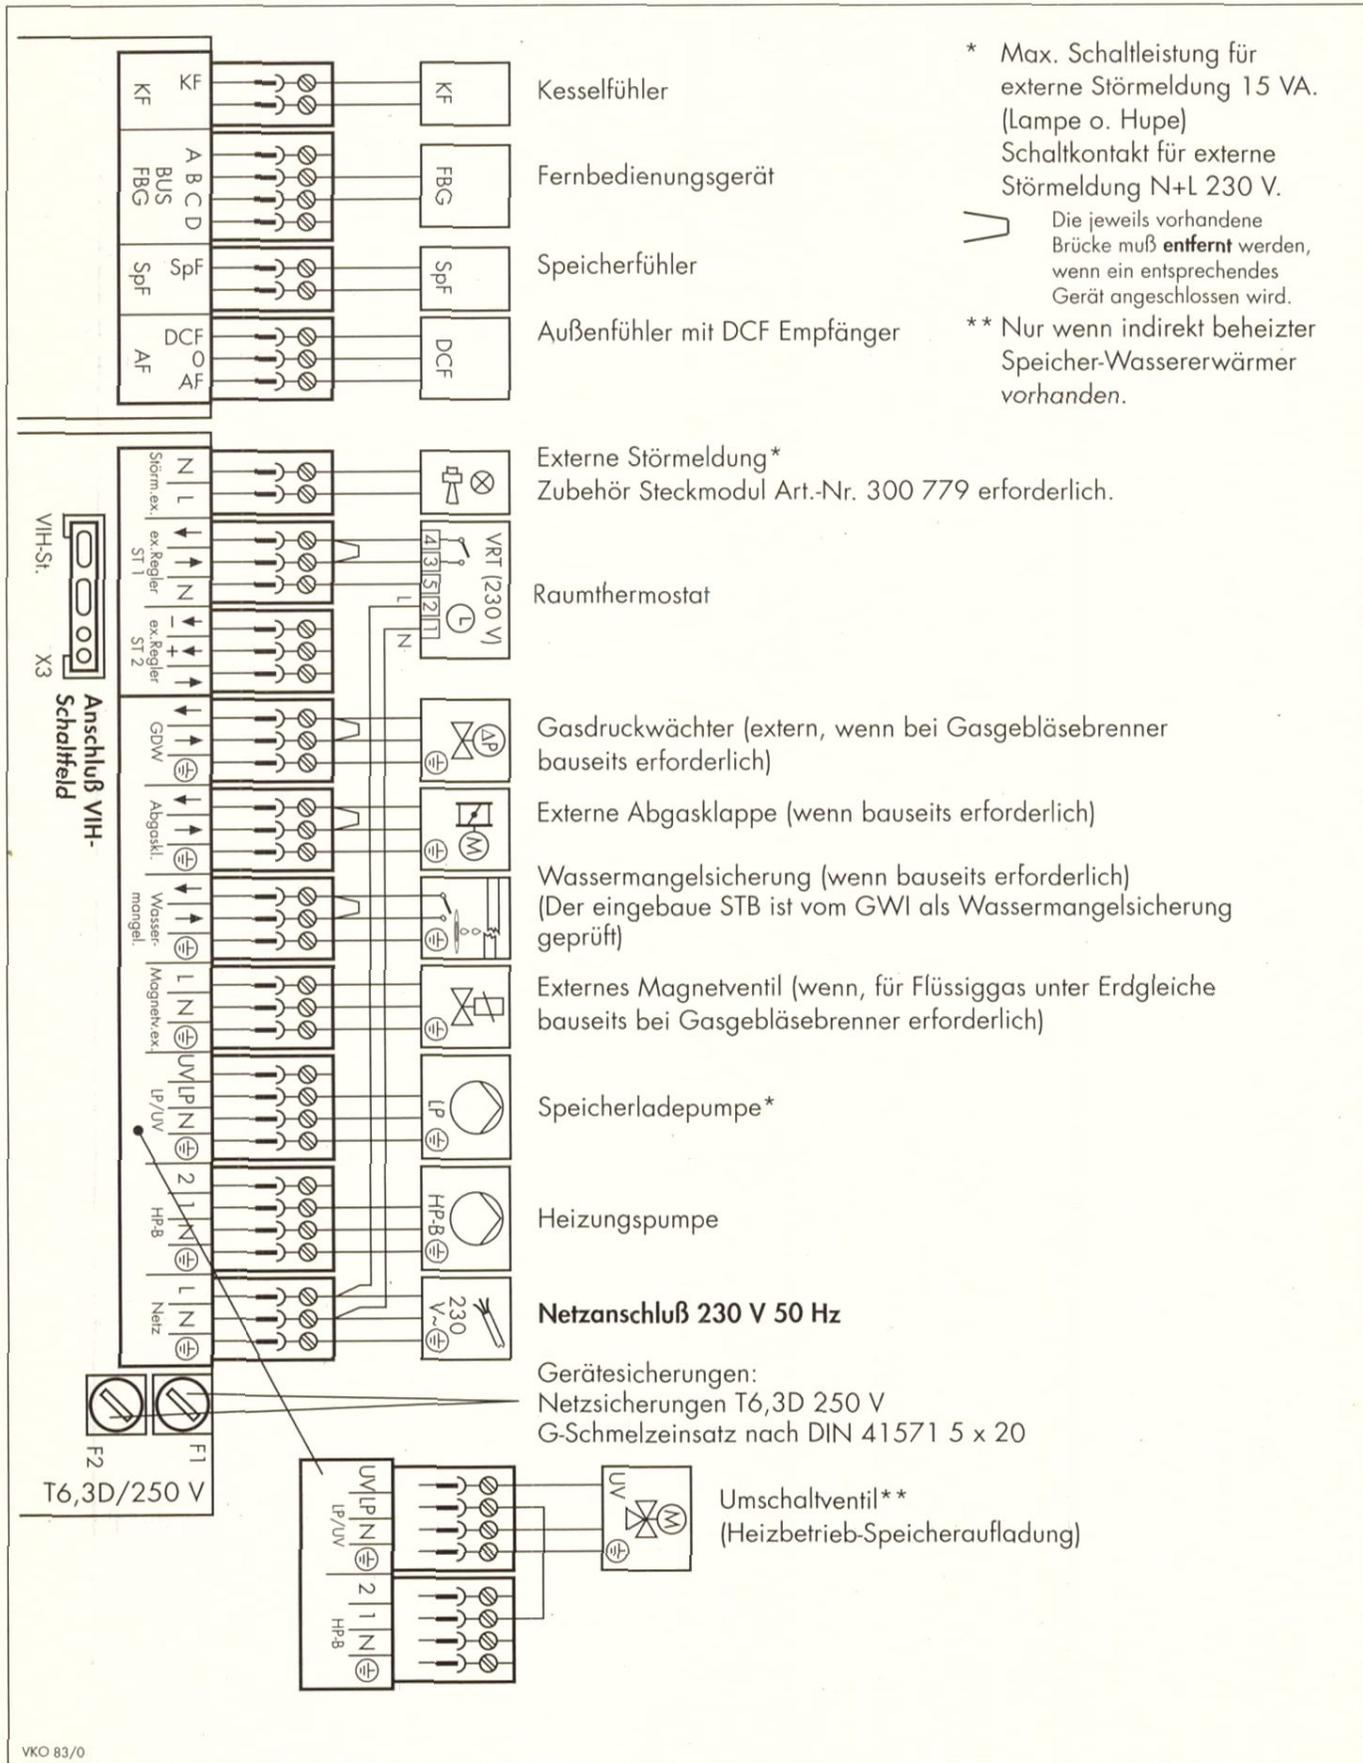


Abbildung 6.2 Elektro-Anschlüsse VKO...

6.3.1 Brenneranschluß

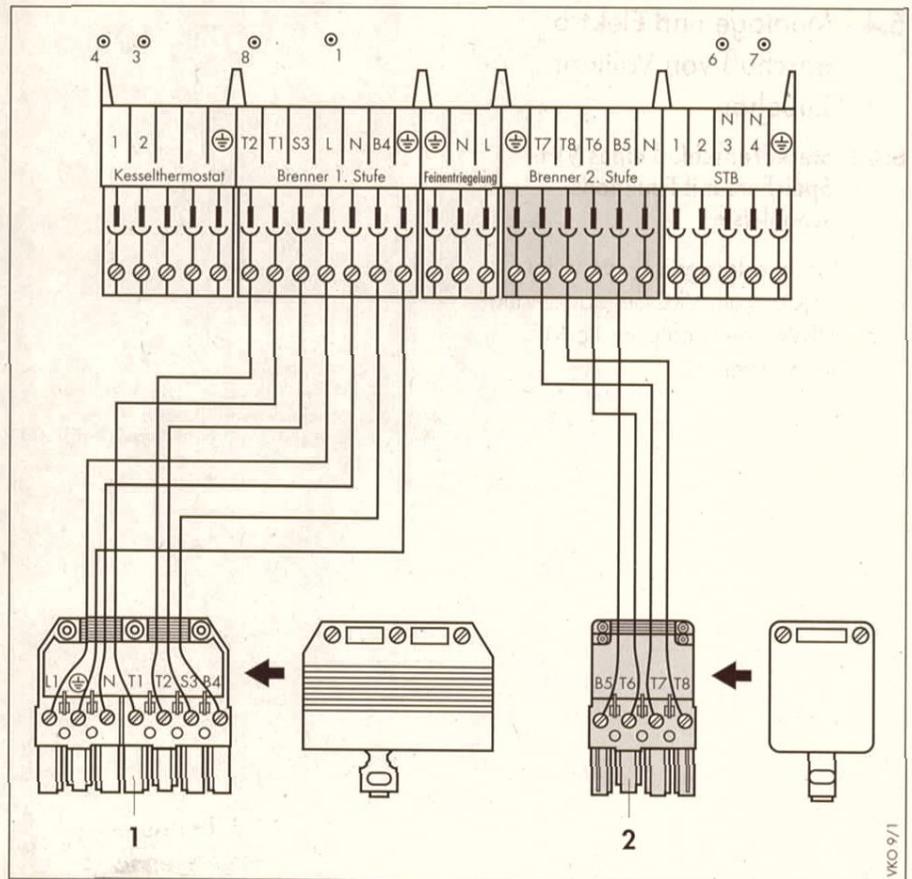


Abb. 6.3 Gebläsebrenner-Anschlußkabel

Bei VKO.../3 ist der Gebläsebrenner unter Beachtung der Anleitung des Brennerherstellers an der Brennertür zu montieren.

Der Anschluß des Brenners erfolgt an einem flexiblen, temperaturbeständigen Kabel mit werkseitig vorverdrahtetem 7-poligen Stecker (1).

Als Zubehör ist für VKO.../3 ein zweites flexibles, temperaturbeständiges Brennerkabel mit 4-poligem Stecker (2) für zweistufige Gebläsebrenner erhältlich.

Dieses kann mit der Schaltleiste über einen Stecker verbunden werden.

Montage des Zubehörkabels wie folgt vornehmen:

Kabel innerhalb der Verkleidung nach unten führen. Am gleichen Seitenblech wie Brennerkabel für 1. Stufe mit der vorhandenen PG-Verschraubung sichern.

Die drei Schrauben oben an der Schaltleiste lösen, Schaltleiste abnehmen, dann sind die Anschlußstecker für das Kabel 2. Stufe frei zugänglich. Den Anschlußstecker des Kabels an dem vorgesehenen Steckplatz aufstecken.



6.4 Montage und Elektroanschluß von Vaillant Zubehör

6.4.1 Steckeranschluß eines VIH-Speichers mit Funktionsschaltleiste

Nicht erforderlich, wenn im VKO ... ein VRC-Set calormatic UBW oder - calormatic MF vorhanden ist.

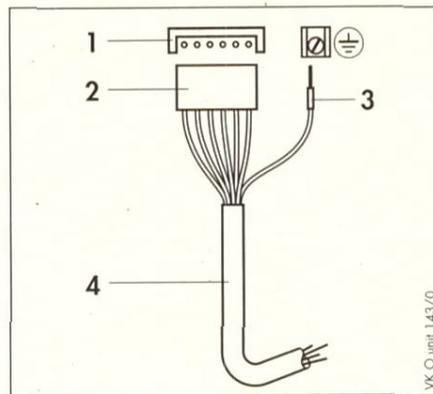


Abb. 6.4 Steckeranschluß eines VIH-Speichers mit Funktionsschaltleiste

- 6-poligen Anschlußstecker (2) von der VIH-Funktionsschaltleiste in die Steckbuchse (1) auf der Leiterplatte im Schaltkasten des Kessels einstecken.

☞ Für vorhandene VIH-Speicher mit Funktionsschaltleiste ist ein entsprechender Adapterstecker erforderlich. (Als Zubehör erhältlich)

Schutzleiter (3) an freie Klemme \oplus der **System Pro-E** Stecker anklennen.



6.4.2 Montage eines VRC-Sets

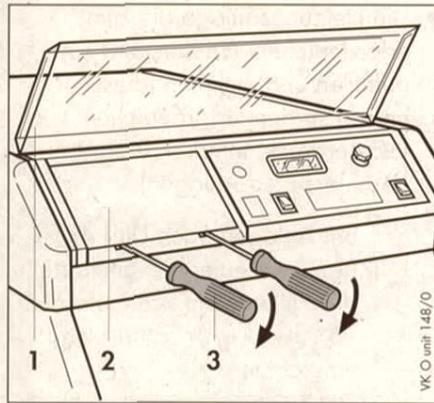


Abb. 6.5 Abnehmen Abdeckung für VRC...

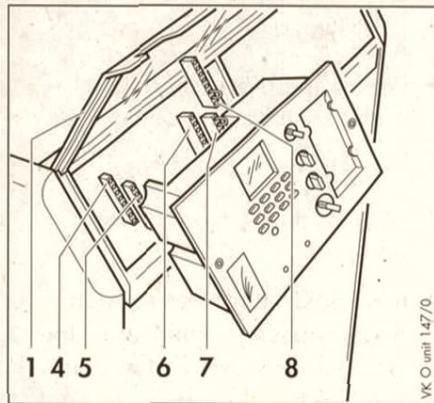


Abb. 6.6 Montage eines VRC-Sets

6.4.3 Montage eines Kesseltemperaturreglers VRC-K

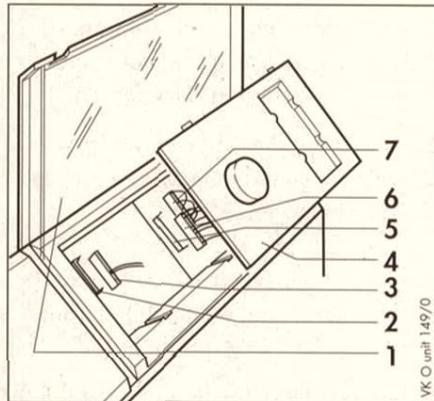


Abb. 6.7 Montage eines VRC-K

- Klarsicht-Abdeckklappe (1) an der Schaltleiste des Kessels öffnen.

▼ Nach Abnehmen des Kesselabdeckbleches kann die Klarsicht-Abdeckklappe (1) durch vorsichtiges nach oben drücken abgenommen werden.

- Mit einem Schraubendreher (3) in den beiden Schlitzen an der Unterseite der Abdeckung (2) diese aus dem Einbauort heraushebeln.
- Blindstecker (8) abziehen und in der Schaltleiste belassen. (Der Blindstecker (8) ist unverlierbar befestigt).
- Stecker (5) und (7) in die Gegenstecker (4) und (6) einstecken. Stecker sind gegen falsche Plazierung gesichert.
- ➡ Verdrahtung siehe Anleitung des Regelgerätes!
- Regelgerät in die Einbauöffnung einsetzen und mit den Kreuzschlitzschrauben befestigen.

- Klarsichtklappe (1) an der Schaltleiste des Kessels öffnen.
- Die Abdeckung des Einbauortes mit Hilfe eines Schraubendrehers heraushebeln.
- Blindstecker (7) abziehen und in der Schaltleiste belassen. (Blindstecker (7) ist unverlierbar befestigt).
- Stecker (6) und (3) in die Gegenstecker (5) und (2) einstecken. Stecker sind gegen falsche Plazierung gesichert.
- Pumpennachlaufzeit einstellen, wenn erforderlich. ➡ Beschreibung siehe Montageanleitung VRC-K:
- Kesseltemperaturregler VRC-K (4) in die Einbauöffnung einsetzen und hineindrücken bis der Kesseltemperaturregler einrastet.



7 Betriebsbereitstellung

- Die Heizungsanlage bis zum erforderlichen Wasserstand auffüllen und entlüften (dies entspricht dem erforderlichen Wasserdruck, mind. 1,0 bar bei geschlossenen Anlagen).



Bei Anlagen nach DIN 4751, Bl. 1 und einer Gesamthärte des Füllwassers von mehr als 15° dH ist eine Enthärtung empfehlenswert. Dabei sind die entsprechenden Gebrauchsanweisungen der jeweiligen Hersteller dieser Enthärtungsmittel zu beachten.

- Den Absperrhahn in der Ölzu-
leitung zum Brenner öffnen.
- Hauptschalter einschalten.
- Ölvorwärmung ca. 120 Sek.
abwarten.
- **Brenner-Grundeinstellung durch
Abgasmessung kontrollieren und
einregulieren, wenn erforderlich.**
⇒ Siehe Kap. 8 Einstellungen auf
Seite 33.
- Um bei der Einregulierung einen
optimalen feuerungstechnischen
Wirkungsgrad zu erzielen, sind
Abgasmessungen erforderlich.
- Die Einregulierung der Abgaswerte
wird vorgenommen an den Einstell-
vorrichtungen.
Abb. 8.1 bis Abb. 8.6
(Kesseltemperatur mind. 60 °C)
Einstellwerte ⇒ siehe Tabelle 8.1
Einstellrichtwerte auf Seite 33.
- Bei Wärmeanforderung wird durch
den Feuerungsautomaten der
Ölvorwärmer eingeschaltet. Nach
ca. 120 Sek. ist die erforderliche
Öltemperatur erreicht. Daraufhin
laufen Gebläse und die Zündung
automatisch an. Nach einer Vorbe-
lüftungszeit von ca. 12 Sek. öffnet
das Magnetventil. Das aus der
Brennerdüse sprühende Heizöl
wird gezündet. Es entsteht eine
Flamme.

- Bildet sich aufgrund einer Störung
keine Flamme (z. B. Ölmenge
oder andere Ursachen), schaltet
der Feuerungsautomat nach
ca. 10 Sek. ab.
- Nach einer Wartezeit von ca. 30 -
60 Sek. kann an dem Entstörknopf
am Brenner entriegelt werden.
- ⇒ Bei VKO unit ist der Entstörknopf
durch eine Öffnung in der Brenner-
haube zugänglich.
- Wenn ein indirekt beheizter
Speicher-Wassererwärmer
vorhanden ist, diesen in Betrieb
nehmen.
Dabei die zugehörige Installations-
und Bedienungsanleitung beachten.



**Bei Wassermangel in der
Heizungsanlage darf nur bei
abgekühltem Kessel Wasser
nachgefüllt werden!**
(Siehe dazu auch Hinweise in
der Bedienungsanleitung)

- Alle Steuer-, Regel- und Über-
wachungseinrichtungen auf ihre
Funktion und richtige Einstellung
überprüfen. Siehe dazu auch Kap.
7.2 Funktionsprüfung Seite 32.
- Kunden mit der Bedienung des
Gerätes vertraut machen und
die dem Gerät beiliegenden
Anleitungen zur Aufbewahrung
übergeben.
- Die beiliegende Kurz-Bedienungs-
anleitung an gut sichtbarer Stelle
im Aufstellraum des Gerätes
anbringen!
- ⇒ **Wartungsvertrag empfehlen.**

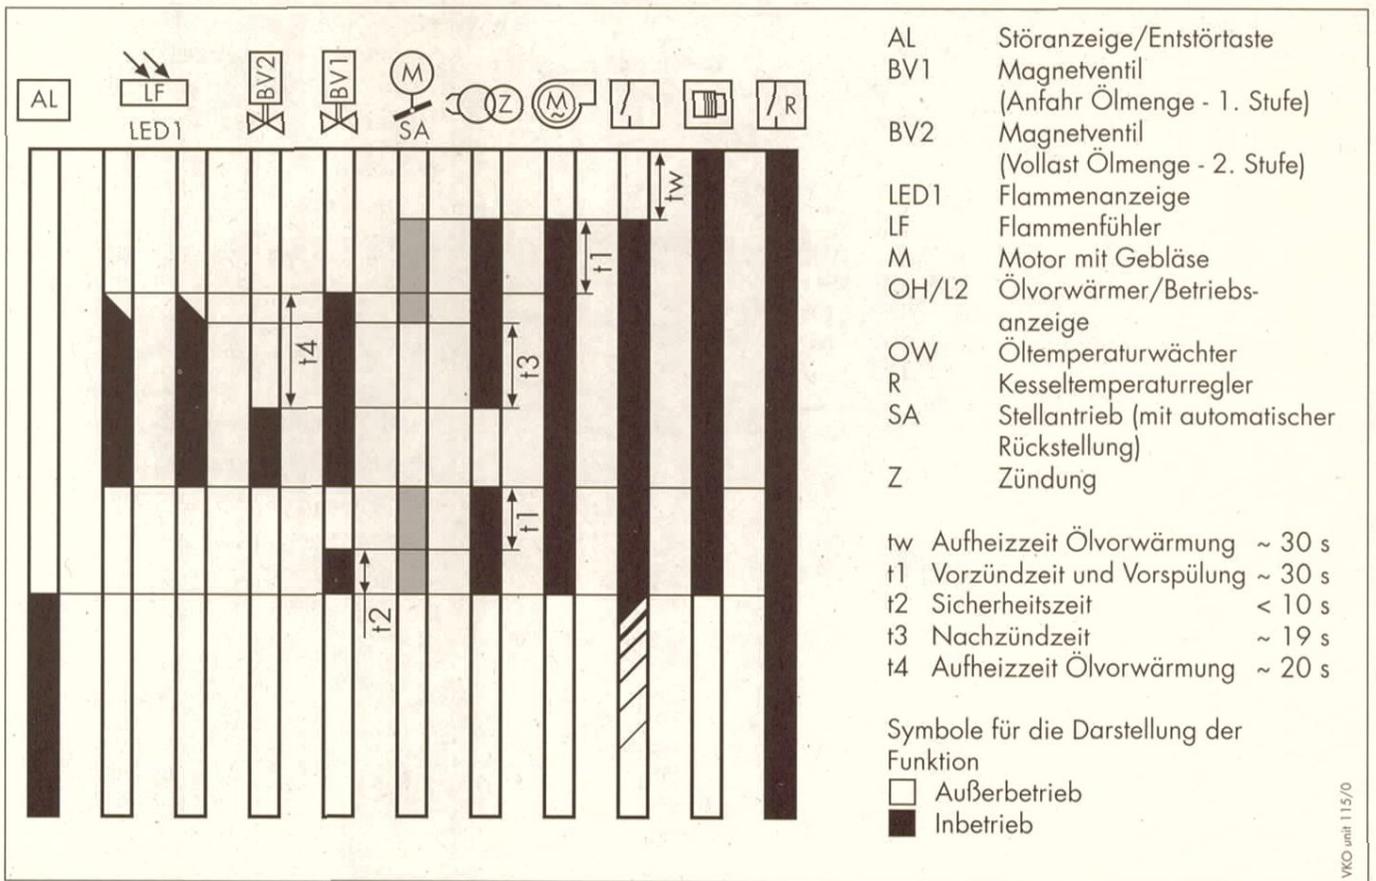


Abb. 7.1 Funktionsablauf VKO unit mit Ölbrenner

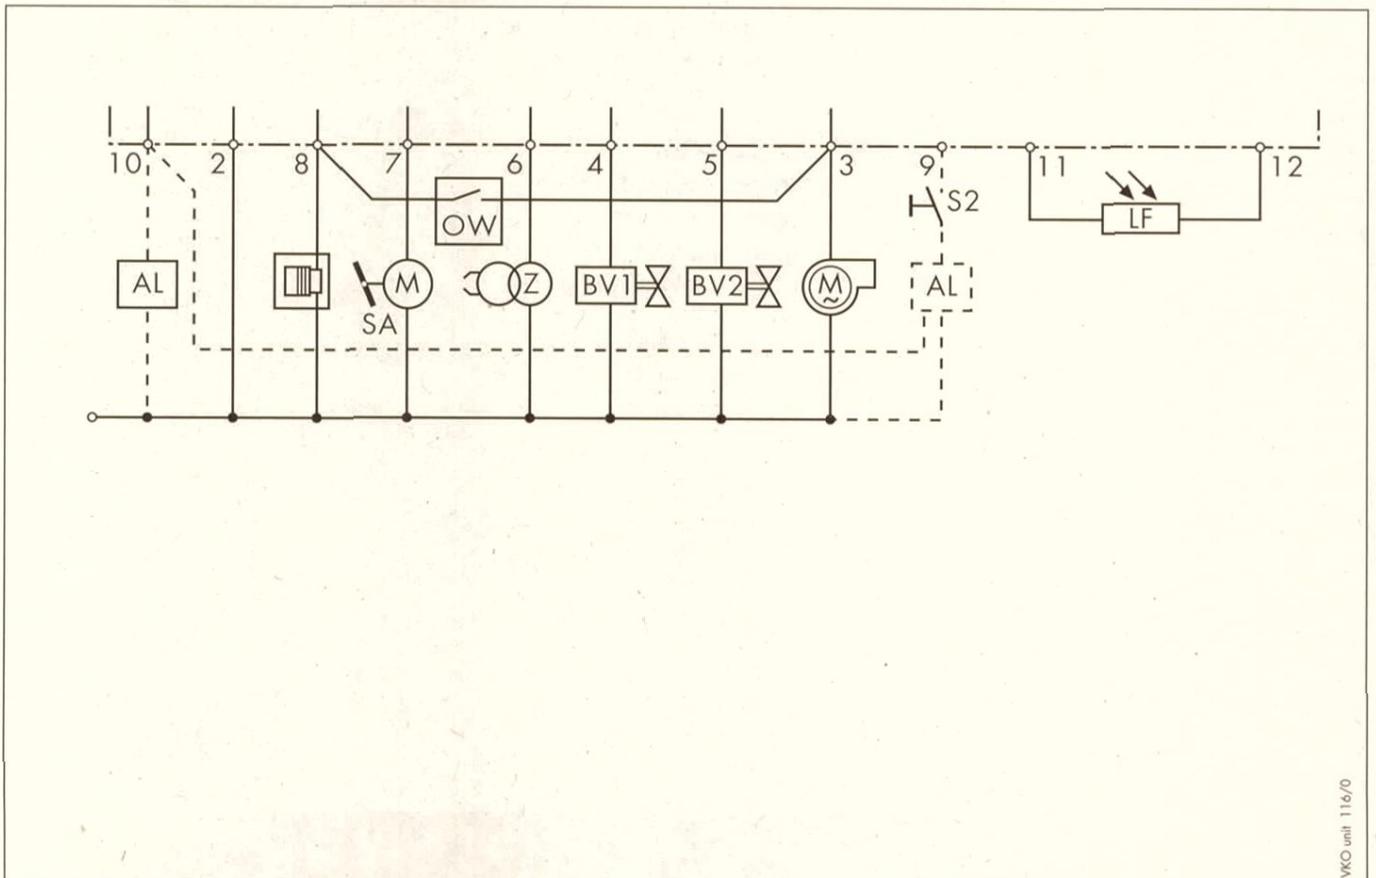


Abb. 7.2 Ölbrenner-Schaltplan bei VKO unit

VKO unit 115/0

VKO unit 116/0



7.1 Baustellenbetrieb

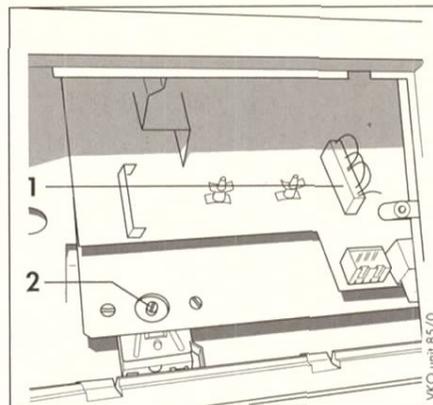


Abb. 7.3 Interner Kesselthermostat

- ☐ Soll der Kessel vorübergehend im Baustellenbetrieb heizen und ist kein Heizungsregler eingebaut, dann:
 - Den Blindstecker (1) in den Sockel stecken.
 - Den Kesseltemperaturregler (2) im Schaltkasten auf die gewünschte Temperatur einstellen. Der Kesseltemperaturregler (2) ist zugänglich durch die Einbauöffnung für das VRC-Set...
 - Wird ein VRC-Set... oder ein Kesseltemperaturregler VRC-K eingebaut, den Kesseltemperaturregler (2) auf Endanschlag (Ziffer 8) hochdrehen!

7.2 Funktionsprüfung

- Das Gerät entsprechend der Gebrauchsanleitung in Betrieb nehmen.
- Gas-/Ölzuleitung, Abgasanlage, Kessel und Heizungsanlage auf Dichtheit prüfen.



Wichtig ist auch, bei Ausrüstung mit Gasgebläse-brenner die Überprüfung, ob alle Gasdruckmeßnippel dicht verschlossen sind

- Zündung und Funktion des Gebläsebrenners prüfen.



8 Einstellungen

Die zur Einregulierung erforderlichen Daten und Einstellwerte sind in den nachfolgenden Tabellen und Abbildungen enthalten.

In der Tabelle 8.1 finden Sie die voreingestellten Werte.

Sie sollten, um sich spätere Einstellarbeiten (Wartung) zu erleichtern, die geänderten Einstellwerte in die Tabelle Spalte „eingestellt“ eintragen.

Der Luftdruck im Brennerrohr muß sich im angegebenen Einstellbereich befinden.

Bitte überprüfen Sie den Luftdruck im Brennerrohr!

Bei zu hohem CO₂ - Wert stellen Sie zunächst das Maß F der Stauscheibe auf einen größeren Wert ein (Siehe Stauscheiben-Einstellung).

Wird der erforderliche CO₂ - Wert dadurch noch nicht erreicht, stellen Sie die Luftdosierung auf einen größeren Wert ein.

Bei zu niedrigem CO₂ - Wert stellen Sie zunächst die Luftdosierung auf einen kleineren Wert ein. Wird der erforderliche CO₂ - Wert dadurch noch nicht erreicht, dann stellen Sie das Maß F – unter Beachtung des Einstellbereiches der Stauscheibe – auf einen kleineren Wert ein.

Kesseltyp	VKO unit										
	17		22		27		33		38		kW
Nennleistung	462 943		462 944		462 945		462 946		462 947		
Brennertyp	vor- eingestellt	eingestellt									
Brennerleistung	18,9		24,3		29,9		36,2		42,1		kW
Düsenkennzahl ¹⁾	0,40*		0,55		0,65		0,85		1,00		US Gal/h
Ölmassenstrom ca.	1,60		2,00		2,50		3,00		3,50		kg/h
Flammrohr-Einstecktiefe	70	—	70	—	70	—	70	—	70	—	mm
Pumpendruck	11,5		11,5		11,5		12,0		10,0		bar
Grundeinstellung Maß F-	1		1,5		2		2		4		mm
Einstellbereich Maß F- ²⁾³⁾	1 - 1,5		1,5 - 2		2 - 3		2 - 3		4 - 5		mm
Maß X ⁴⁾	2	—	2	—	2	—	2	—	2	—	mm
Ansaugluftführung in Position	1	—	1	—	1	—	1	—	1	—	Skala
Stellung der Luftdosiereinrichtung	7		9		10		14		18		Skala
Luftdruck im Brennerrohr ca.	4,0		3,7		3,8		6,0		4,6		mbar
¹⁾ Düsenfabrikat: Fluidics (Abkürzung = *60° HF, 45° HF) ²⁾ siehe Abbildung 8.4 ³⁾ unter Beachtung des Luftdrucks im Brennerrohr ⁴⁾ siehe Abbildung 8.4	CO ₂	12,0-12,5	12,0-12,5	12,5-13,0	12,8-13,3	12,8-13,3	12,8-13,3				Vol %
	Rußzahl	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1	0-1			

Tabelle 8.1 Einstellrichtwerte



8.1 Einstellung der Luftdosierung

Legende zu Abb. 8.1

- 1 Skala Luftdosiereinrichtung
- 2 Regulierknopf

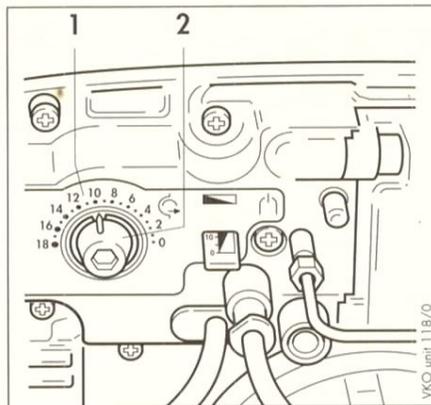


Abb. 8.1 Luftdosierung

8.2 Einstellung der Stauscheibe

Legende zu Abb. 8.2

- 3 Skala Stauscheibenposition
- 4 Regulierschraube
- 5 Meßstelle für Gebläsedruck

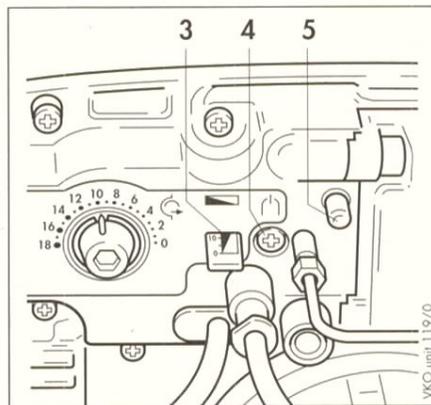


Abb. 8.2 Stauscheiben Einstellung

8.3 Einstellung der Stauscheiben-Justierung

Legende zu Abb. 8.3

- 3 Skala Stauscheibenposition
- 4 Regulierschraube
- 6 Deckplatte

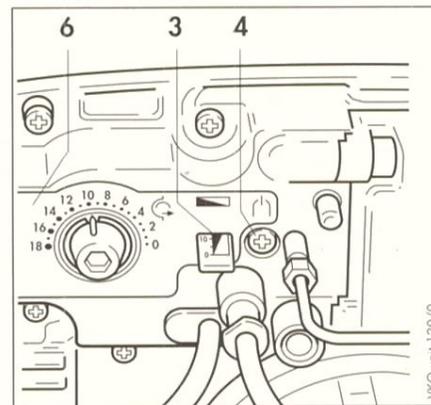


Abb. 8.3 Stauscheiben Justierung

8.4 Einstellung der Zündelektrode

Legende zu Abb. 8.1 bis 8.4

- 7 Brennerrohr
- 8 Ölvorwärmer
- 9 Zündelektroden
- 10 Brennerdüse
- 11 Stauscheibe

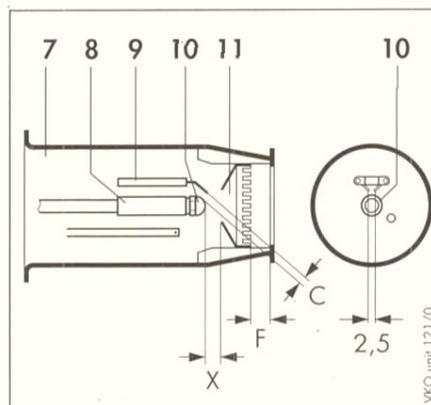


Abb. 8.4 Mischeinrichtung

- Stellen Sie an der Einstellschraube (2) den erforderlichen Skalenwert (1) ein.

☞ Skalenwert siehe Tabelle 8.1 auf Seite 33.

- Stellen Sie die Position der Stauscheibe, Maß F an der Einstellschraube (4) ein.

☞ Rechtsdrehen = mehr Luft
Linksdrehen = weniger Luft

☞ Die Skala (3) zeigt den Einstellwert.

Nach einer Reparatur kann es erforderlich sein, die 0-Stellung der Stauscheibe neu zu justieren.

- Bewegen Sie die Stauscheibe (11) durch Drehen der Regulierschraube (4) bis an den Anschlag des Brennerrohres (7).

- Nehmen Sie die Deckplatte (6) ab, diese wird durch Schnappfedern gehalten.

- Stellen Sie die Skala (3) durch hinein- oder herausschrauben in 0-Stellung.

- Setzen Sie die Deckplatte (6) wieder auf und drücken diese an, bis die Schnappfedern einrasten.

Die in der Abb. 8.1 angegebenen Abstände der Doppelzündelektroden (9) zur Brennerdüse (10), zur Stauscheibe (11) und zueinander sind genau einzuhalten.

Maß X, siehe Tabelle 8.1 Einstellrichtwerte auf Seite 33.



8.5 Kontrollieren der Ansaugluftführung

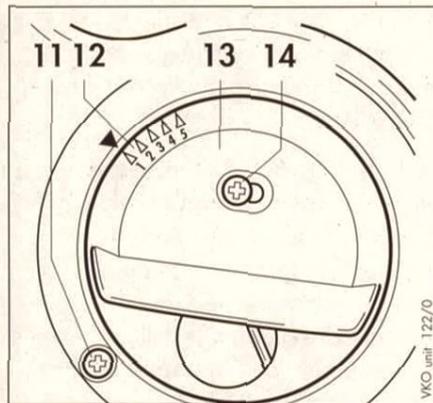


Abb. 8.5 Ansaugluftführung

Legende zu Abb. 8.5

- 11 Befestigungsschraube für Luftkasten
- 12 Skala für Ansaugluftführung
- 13 Klappe der Ansaugluftführung
- 14 Arretierschraube für Ansaugluftführung

Position 1 = Werkseinstellung siehe Tabelle 8.1 Seite 33.

8.6 Einstellung des Pumpendruckes

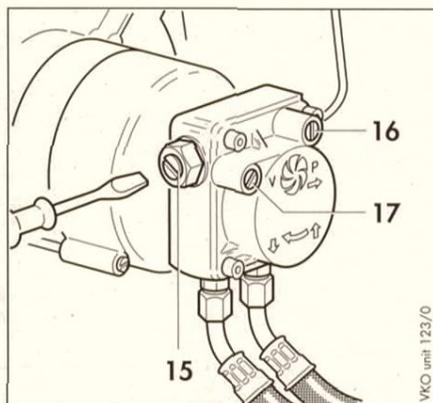


Abb. 8.6 Ölpumpe

Legende zu Abb. 8.6

- 15 Einstellschraube Druckregler
- 16 Anschluß für Manometer - Pumpendruck
- 17 Anschluß für Manometer - Ansaugvakuum

- An der Einstellschraube
Rechtsdrehen = Druckerhöhung
Linksdrehen = Druckminderung
- Bei Zweistranginstallation entlüftet sich die Pumpe selbsttätig.
- Bei Einstranginstallation muß die Ölpumpe am Manometeranschlußstutzen entlüftet werden!



9 Störungsbeseitigung

Bei Störungen zunächst die grundsätzlichen Voraussetzungen prüfen und auf ordnungsgemäßen Betrieb kontrollieren.

z. B. Öl-Tank gefüllt, elektrische Sicherungen eingeschaltet, elektrische Steckverbindungen korrekt eingesteckt, Absperrventil in der Ölversorgungsleitung geöffnet, Temperaturregler eingestellt, Sicherheitstemperaturbegrenzer hat nicht ausgelöst usw.




Feststellung	Ursache	Beseitigung
Keine Zündung	Zündelektroden kurzgeschlossen Zündelektroden zu weit auseinander Zündelektroden verschmutzt, feucht Zündkabel verschmort Flammwächter (Fotowiderstand) verschmutzt, defekt o. falsch eingest. Fremdlichteinwirkung Isolierkörper der Zündelektrode gesprungen Zündtrafo defekt Feuerungsautomat defekt	einstellen einstellen Ursache ermitteln und beseitigen Zündkabel austauschen wenn verschmutzt, reinigen wenn defekt, austauschen auswechseln Lichtquelle suchen und beseitigen auswechseln auswechseln auswechseln
Motor läuft nicht	Kondensator defekt Ölpumpe verschmutzt oder festgelaufen Lager festgelaufen Motor defekt	auswechseln reinigen oder auswechseln Motor auswechseln Motor auswechseln
Pumpe fördert kein Öl	Getriebe beschädigt Saugventil undicht oder defekt Saugleitung undicht Saugleitung nicht entlüftet Filter verschmutzt und zugesetzt Filtergehäuse undicht	auswechseln reinigen oder auswechseln Verschraubungen nachziehen, Leitungen auf Beschädigung prüfen an der Pumpe entlüften reinigen auswechseln
Starke Laufgeräusche der Pumpe	Pumpe saugt Luft zu hohes Vakuum in der Saugleitung	Verschraubungen anziehen Leitungen auf freien Querschnitt prüfen
Ungleichmäßige Zerstäubung	Zerstäubungsdruck zu niedrig Düsenbohrung teilweise zugesetzt Düse durch zu langen Gebrauch abgenutzt Filter verschmutzt	Pumpendruck höher stellen Düse auswechseln auswechseln reinigen
Kein Öldurchgang	Düsenbohrung verstopft	Düse auswechseln
Ölaustritt sofort bei Anlauf des Brenners	Magnetventil undicht (evtl. verschmutzt)	reinigen oder auswechseln



10 Übersichtspläne

10.1 Gerät komplett

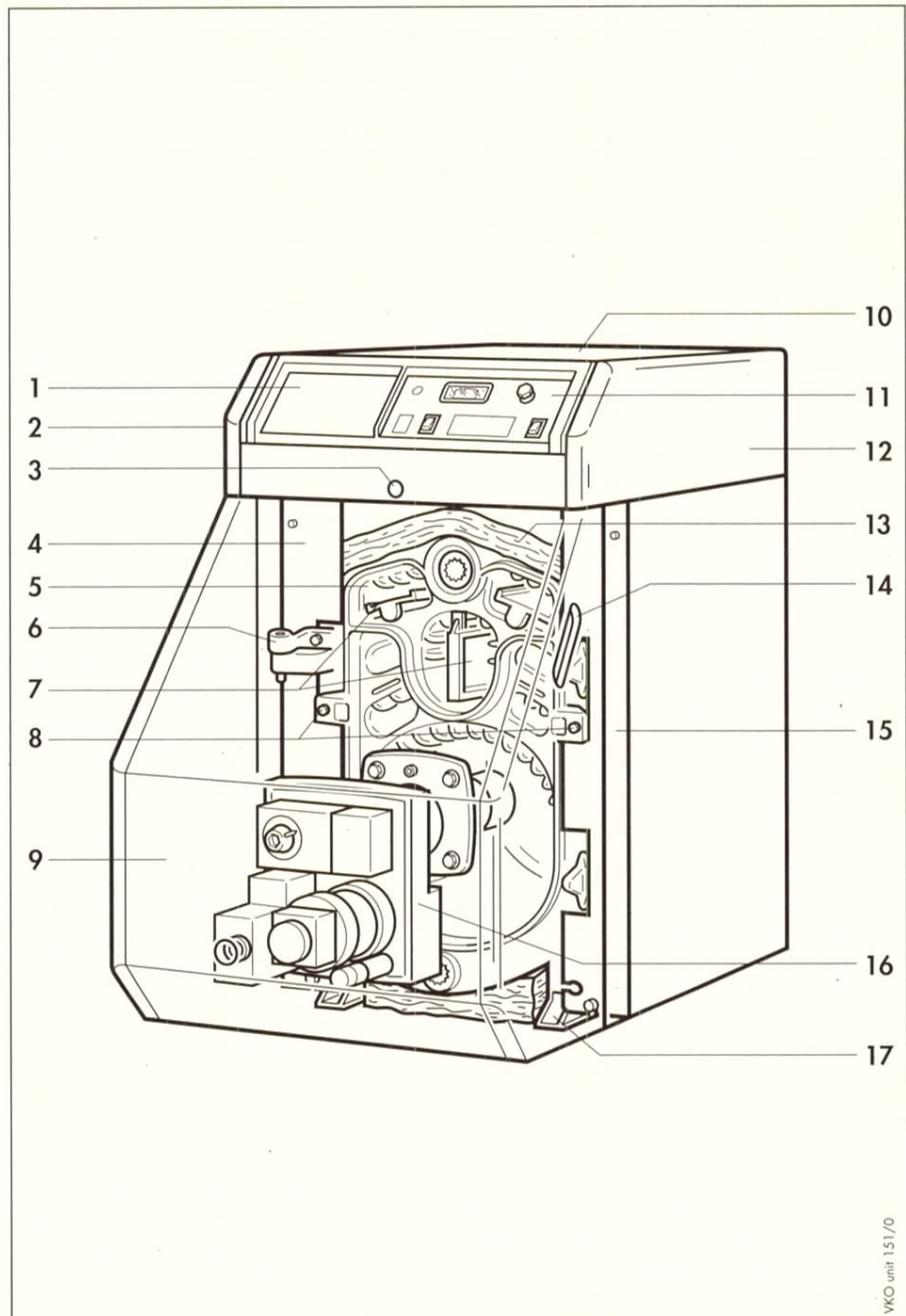

VKO unit 1.51/0

Abb. 10.1 Gerät komplett

Legende zu Abb. 1.1

- | | |
|---|--|
| 1 Einbauort für VRC-Set... | 10 Kesselabdeckblech |
| 2 Seitenblech linksoben | 11 Kesselschaltfeld |
| 3 Arretierung für Kesselfronthaube | 12 Seitenblech rechtsoben |
| 4 Seitenblech linksunten | 13 Wärmedämmung |
| 5 Kesselblock | 14 Griff für Kesselfronthaube |
| 6 Brennentür Scharnier | 15 Seitenblech rechtsunten |
| 7 Einbauten | 16 Ölgebläsebrenner
(Nur bei VKO unit...) |
| 8 Brennentür Sicherungsschraube | 17 Verstellbarer Kesselfuß |
| 9 Kesselfronthaube
(Nur bei VKO unit...) | |



10.2 Brenner Einzelteile

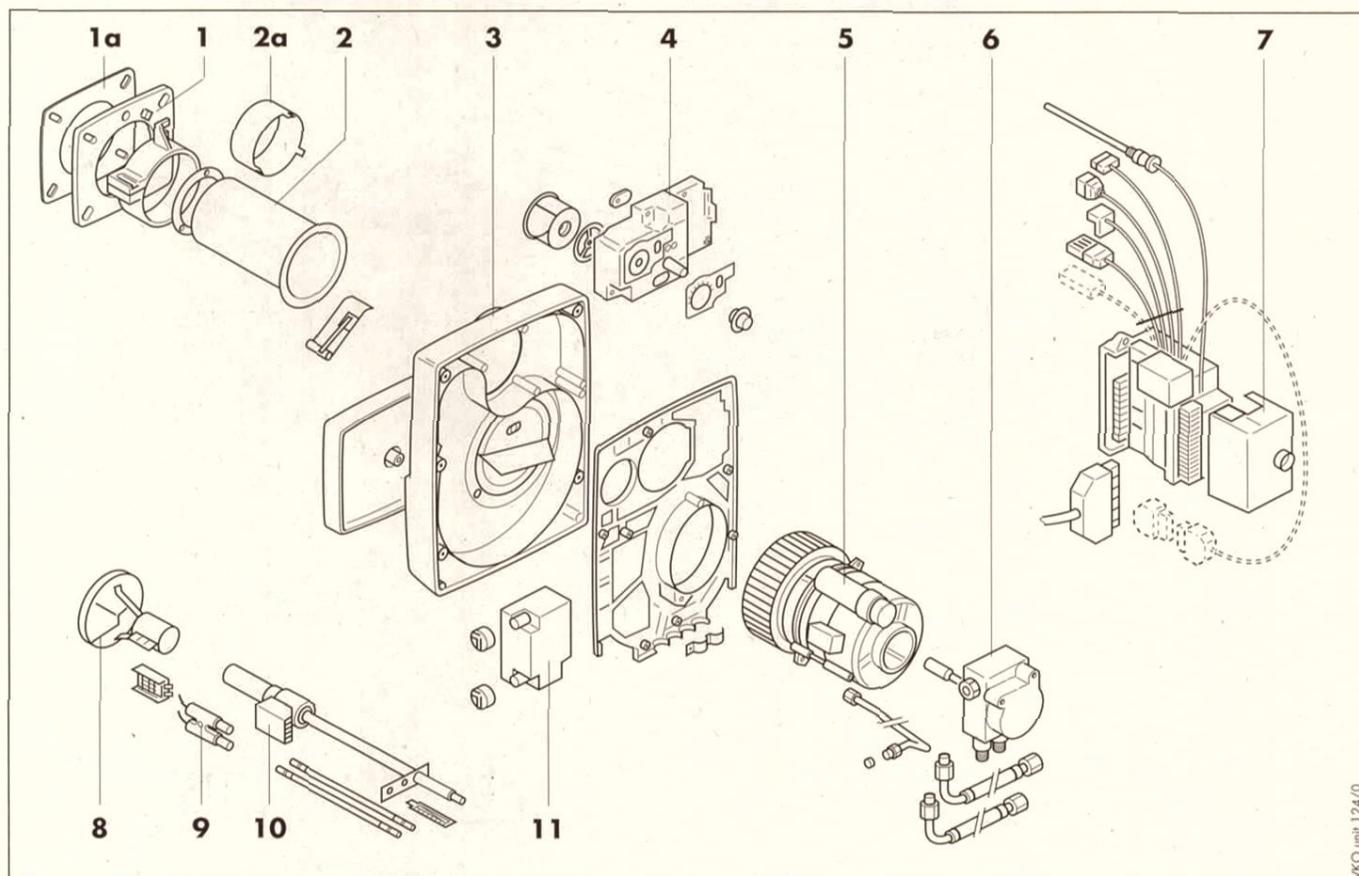


Abb. 10.2 Brenner Einzelteile

Legende zu Abb. 10.2

- 1 Brennerflansch
- 1a Brennerflansch-Dichtung
- 2 Brennerrohr
- 2a Rezirkulationsaufsatz (Nur bei VKO unit 17, 22 und 27)
- 3 Brennergehäuse
- 4 Luftverstelleinrichtung
- 5 Motor mit Gebläserad
- 6 Ölpumpe
- 7 Feuerungsautomat
- 8 Mischeinrichtung (Stauscheibengruppe)
- 9 Zündelektroden
- 10 Düsenstock mit Ölvorwärmer
- 11 Zündtrafo

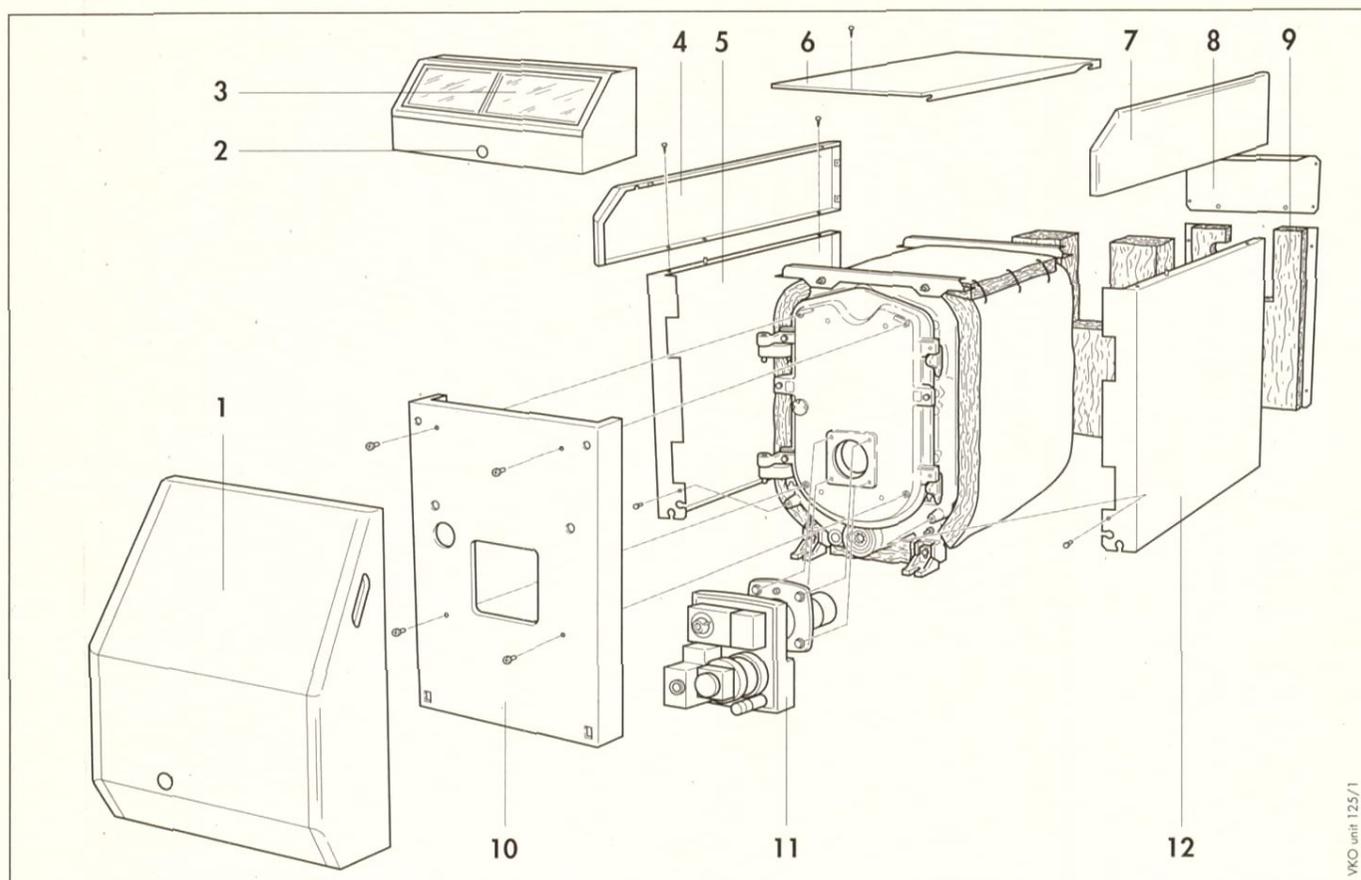


Abb. 11.1 Geräteverkleidung

11 Demontage/ Montage Geräteverkleidung

11.1 Demontage der Geräte- verkleidung

Die Kessel werden komplett montiert angeliefert.
(Eine Demontage ist für Wartungsarbeiten nicht erforderlich)

Um Wartungsarbeiten durchzuführen ist es erforderlich die Unitfronthaube abzunehmen:

- Den Drehriegel (2) unterhalb der Schaltleiste (3) öffnen.
Linksdrehen = Auf
Rechtsdrehen = Zu
- Die Unitfronthaube (1) oben, durch Ziehen nach vorn, öffnen.
- Dann die Unitfronthaube (1) unten, aus den Haltern für die Winkelaschen, herausheben und abnehmen.
- ☞ Die Unitfronthaube (1) wird oben durch Fassonschrauben in Federlaschen gehalten.
Unten wird die Unitfronthaube (1) durch Winkelaschen getragen und gesichert.

Um Reparaturarbeiten durchzuführen ist es ggf. erforderlich die restliche Verkleidung abzunehmen:

- Die Schraube an der Abdeckplatte (6) herausschrauben, Abdeckplatte (6) nach hinten schieben und abnehmen.
- Die Schrauben an den Seitenteilen (4 und 7) lösen und die Seitenteile (4 und 7) abnehmen.
- Die Schrauben an den Rückwandblechen (8 und 9) lösen.
- Die Rückwandbleche (8 und 9) abnehmen.
- Die Schrauben an den Seitenteilen (5 und 12) vorn lösen.
- Seitenteile (5 und 12) abnehmen.

Ersatzteile

Eine Aufstellung evtl. benötigter Ersatzteile enthalten die jeweils gültigen Ersatzteil-Kataloge. Auskünfte erteilen die Vaillant Vertriebsbüros.

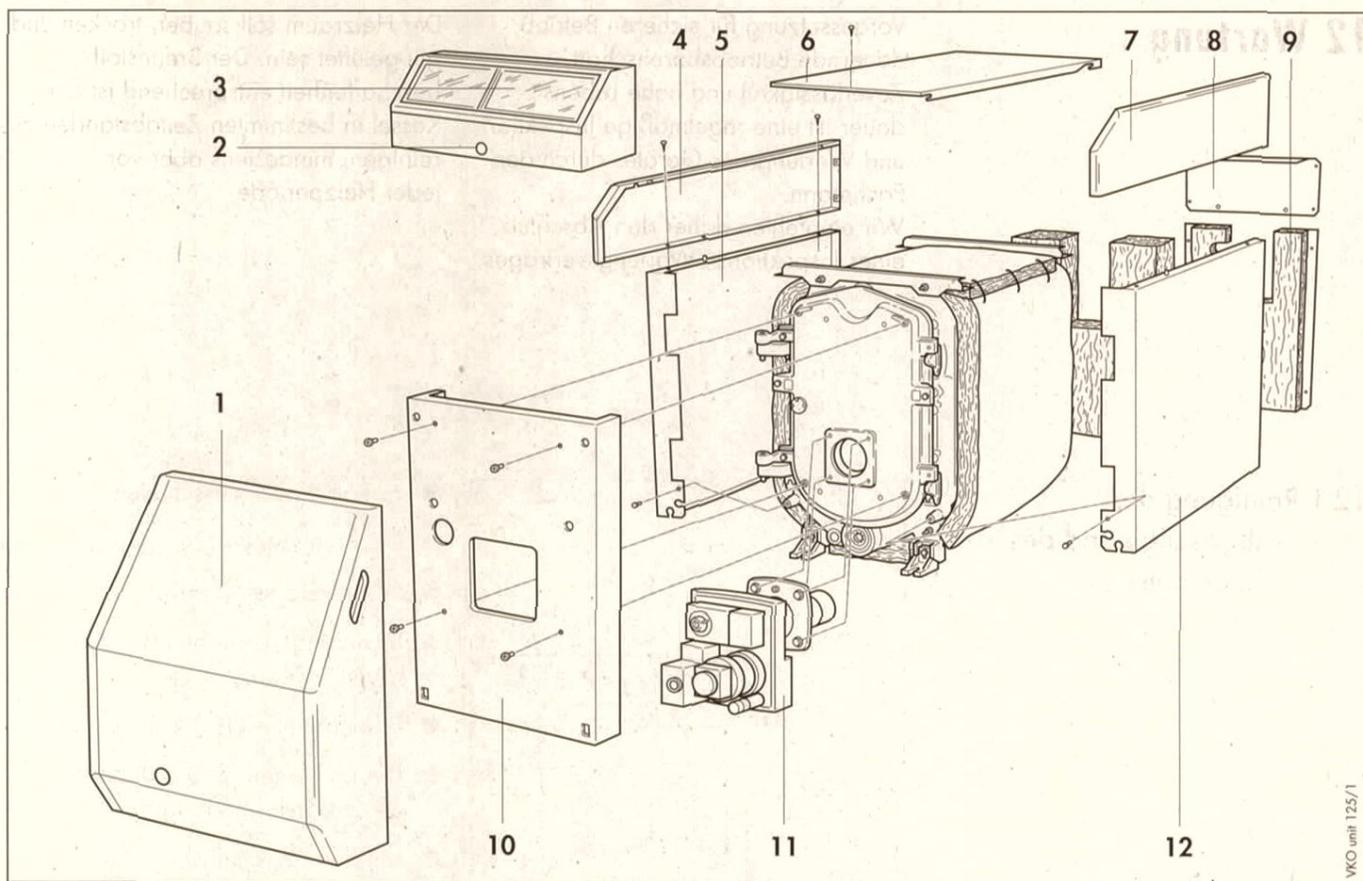


Abb. 11.2 Geräteverkleidung

11.2 Montage der Geräteverkleidung

Nach durchgeführten Wartungsarbeiten ist es erforderlich, die Abdeckplatte und die Fronthaube wieder anzubringen:

- Die Unifronthaube (1) vorn unten mit den Winkellaschen in die Aufnahmeöffnungen am Frontblech einsetzen.
- Die Unifronthaube (1) oben mit den Fassonschrauben in die Federlaschen hineindrücken.
- Den Drehriegel (2) unterhalb der Schaltleiste (3) schließen.
Linksdrehen = Auf
Rechtsdrehen = Zu

Nach ggf. durchgeführten Reparaturarbeiten ist es erforderlich, die Verkleidung wieder anzubringen:

- Die Seitenteile (5 und 12) anbringen und vorn die Schrauben lose hineindrehen.
- Die Rückwandbleche (8 und 9) festschrauben.
- Die Seitenteile (4 und 7) anbringen.
- Die Schaltleiste (3) einhängen.
- Die Schrauben an den Seitenteilen (5 und 12) vorn festschrauben.
- Die Unifronthaube (2) anbringen.
- Die Abdeckplatte (1) aufsetzen, nach vorn schieben und mit der Schraube befestigen.



12 Wartung

Voraussetzung für sicheren Betrieb, dauernde Betriebsbereitschaft, Zuverlässigkeit und hohe Lebensdauer ist eine regelmäßige Inspektion und Wartung des Gerätes durch den Fachmann.

Wir empfehlen daher den Abschluß eines Inspektions-/Wartungsvertrages.

Der Heizraum soll sauber, trocken und gut gelüftet sein. Der Brennstoffbeschaffenheit entsprechend ist der Kessel in bestimmten Zeitabständen zu reinigen, mindestens aber vor jeder Heizperiode.

12.1 Reinigung der Abgaszüge und des Feuerraumes

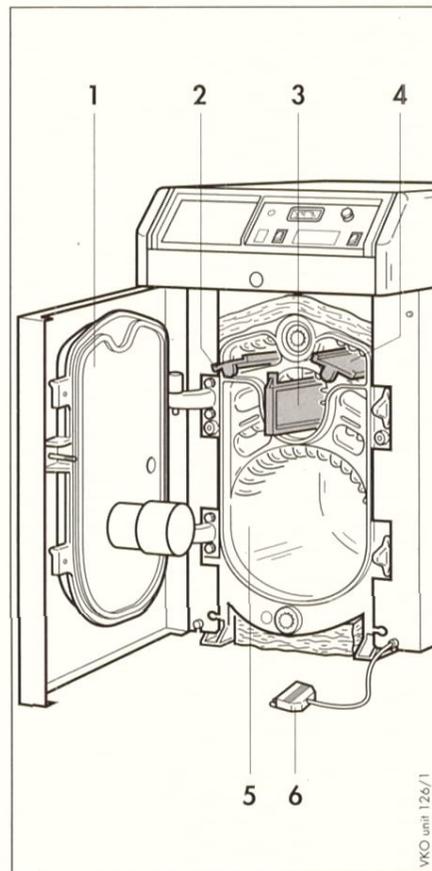


Abb. 12.1 Reinigung

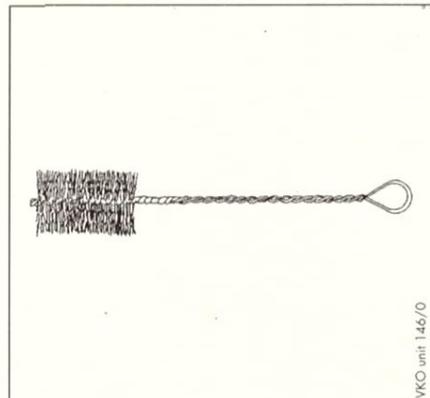


Abb. 12.2 Reinigungsbürste

- Hauptschalter ausschalten.
 - Unifronthaube abnehmen.
 - Brennerstecker (6) abziehen.
 - Sicherungsschrauben der Brennräume- und Fronttür lösen.
 - Brennräume- und Fronttür (1) ausschwenken.
 - Die Einbauten (2, 3 + 4) herausziehen, falls vorhanden.
 - Mit der Reinigungsbürste (Drahtbürste) die Reinigung der Abgaszüge und des Brennräume (5) vornehmen.
 - Nach durchgeführter Reinigung die Einbauten (2, 3 + 4) wieder einsetzen und die Brennräume- und Fronttür (1) schließen und mit den beiden Schrauben sichern.
- ☞ Nur einwandfreie Dichtungen in der Brennräume- und Fronttür wiederverwenden.



**Auf Dichtigkeit der Abgaswege achten, um Falschluf-
tufzufuhr zu verhindern.**

- Brennerstecker (6) einstecken.
- Hauptschalter einschalten.
- Verbrennungswerte prüfen ggf. einstellen.
- Unifronthaube wieder anbringen.



12.2 Wartungsposition für Gebläsebrenner

Zur Erleichterung der Wartungsarbeiten am Gebläsebrenner kann dieser in drei Wartungspositionen am Brennergehäuse eingehängt werden.

12.2.1 Gebläsebrenner für Wartung lösen

Um den Gebläsebrenner auf einfachste Weise in Wartungsposition zu bringen, lösen Sie am zweckmäßigsten das Brenneroberteil vom Brennerunterteil.

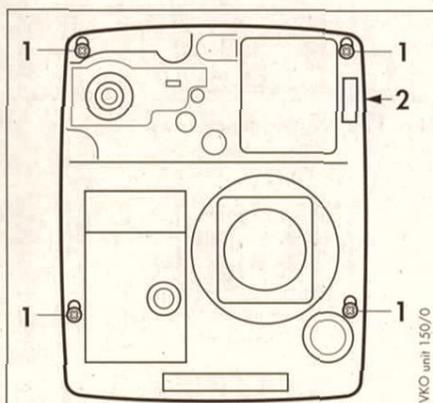


Abb. 12.3 Befestigung Gebläsebrenner

- Lösen Sie die vier Befestigungsschrauben (1). Diese sollten nicht ganz herausgeschraubt werden, da diese als Aufhängung für die unten dargestellten Wartungspositionen dienen.

12.2.1 Wartungsposition A für Gebläsebrenner

Diese Wartungsposition können Sie verwenden, wenn Ölpumpe (5), Lüftermotor oder andere Bauteile ausgetauscht werden sollen. Auch Arbeiten an der Elektrik (3 und 6) sind in dieser Position möglich.

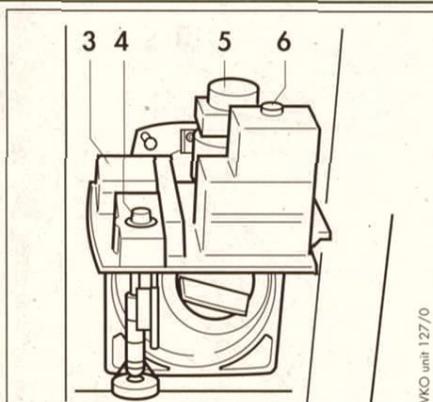


Abb. 12.4 Wartungsposition A

- Heben Sie das Brenneroberteil etwas an und ziehen es dann aus dem Brennergehäuse heraus.
- Hängen Sie das Brenneroberteil mit der entsprechenden Öffnung (2) an der Befestigungsschraube oben links ein.

12.2.2 Wartungsposition B für Gebläsebrenner

Diese Wartungsposition können Sie verwenden, wenn der Düsenstock (7) ausgewechselt werden soll.

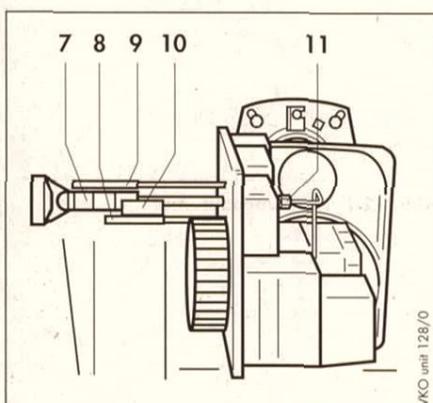


Abb. 12.5 Wartungsposition B

Zum auswechseln des Düsenstockes gehen Sie wie folgt vor:

- Lösen Sie den Ölanschluß (11) vom Düsenstock.
- Trennen Sie die Steckverbindung (10) vom Ölvorwärmer.
- Lösen Sie die Befestigungsschrauben vom Zündelektrodenblock (9) und nehmen diesen ab.
- Drehen Sie die Regulierschraube (2 in Abb. 12.3) nach links, bis diese den Düsenstock freigibt.



12.2.3 Wartungsposition C für Gebläsebrenner

Diese Wartungsposition können Sie verwenden, wenn die Brennerdüse gewechselt werden soll oder das Gebläserad demontiert werden soll um zum Beispiel den Gebläsemotor auszuwechseln zu können.

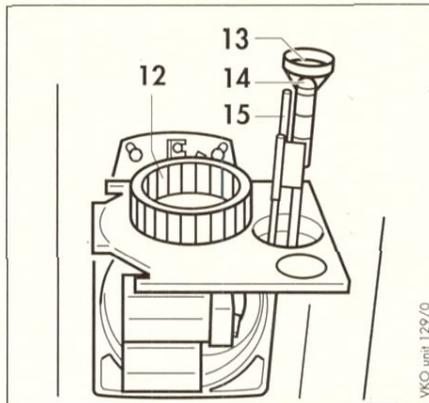


Abb. 12.5 Wartungsposition C

Bei der Montage des Gebläserades unbedingt die Hinweise in Abbildung 12.6 beachten.

12.3 Montage des Gebläserades

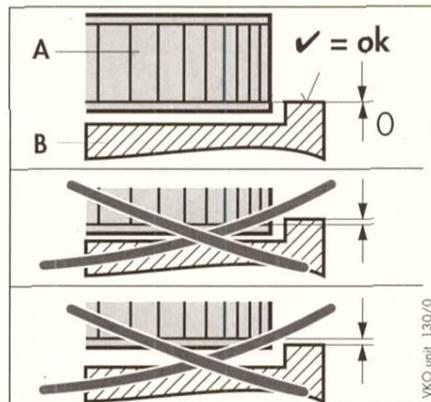


Abb. 12.6 Gebläserad

Der Innenflansch des Gebläserades (A) muß mit dem Gehäuse (B) des Brenneroberteiles fluchten.

- Prüfen Sie mit Hilfe eines Lineals das Sie zwischen die Lamellen des Gebläserades (A) hineinschieben, ob das Gebläserad (A) und das Gehäuse des Brenneroberteiles (B) auf gleicher Höhe sind.

12.4 Ausbau des Feuerungsautomaten



Der Feuerungsautomat (1) ist ein Sicherheitsteil; es dürfen keine Eingriffe vorgenommen werden.

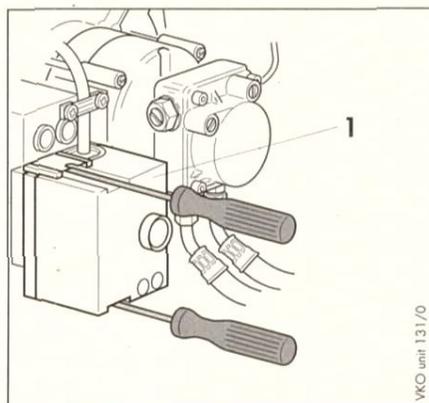


Abb. 12.7 Feuerungsautomat

Der eingebaute Feuerungsautomat (1) ist mit einer Kaltstartverriegelung versehen, d. h., daß nach ca. 120 Sek. Vorwärmzeit des Ölvorwärmers die Vorbelüftung und Zündung eingeschaltet wird.

Nach einer Störabschaltung beträgt die Wartezeit bis zur Wiedereinschaltung ca. 30 - 60 Sek.

- Zum Auswechseln des defekten Feuerungsautomaten (1) Klemmfedern mit Schraubendreher lösen und aus dem Stecksockel herausziehen.
- Neuen Feuerungsautomaten (1) einstecken und einrasten.



Achtung: Der Feuerungsautomat darf nur dann ein- oder ausgesteckt werden, wenn der Hauptschalter am Kesselschaltpult ausgeschaltet oder der Brennerstecker abgezogen ist.



13 Vorschriften, Regeln, Richtlinien

Die Kessel sind der Bauart nach zugelassen und entsprechend der Dampfkesselverordnung der Gruppe II zuzuordnen.

Bei der Aufstellung und Installation des Kessels sind die baurechtlichen, gewerblichen, immissionsschutzrechtlichen und wasserrechtlichen Vorschriften zu beachten.

Insbesondere verweisen wir auf die folgenden Vorschriften, Richtlinien, Normen und Regeln:

TRD 702, 412
DIN 4751 Teil 1 und 2

Alle Vordrucke im Zusammenhang mit Heizungsanlagen sind vom Carl Heymanns Verlag KG, Postfach 3 57, Köln, erhältlich.

Die Gas-Installation ist nach den Bestimmungen des DVGW-Regelwerkes Gas und den technischen Anschlußbedingungen (TAB) des Gas-Versorgungsunternehmens und die elektrische Ausrüstung der Anlage ist nach den VDE-Bestimmungen und den technischen Anschlußbedingungen (TAB) des Elektrizitäts Versorgungsunternehmens auszuführen.

Die Anforderungen an das Kesselwasser sind dem Abschnitt **13.2 Wasseraufbereitung in Heizungsanlagen** auf Seite 47 zu entnehmen.

Entsprechend der Dampfkesselverordnung besteht für Heißwassererzeuger der Gruppe II:

Anzeigepflicht für Anlagen mit einer Beheizungsleistung je Einzelkessel <1 MW.

Jeder fertige Kesselblock wurde im Werk einer Wasserdruckprüfung mit 5,2 bar unterzogen.

Erfolgt die Montage (Reparatur) des Kesselblocks am Aufstellungsort, so ist eine Wasserdruckprüfung mit einem Prüfüberdruck von 5,2 bar vorzunehmen.

Der Anlagenersteller hat in diesem Falle eine Bescheinigung über die vollzogene Wasserdruckprüfung auszustellen.

Für die Gesamtanlage ist eine Betriebsanleitung durch den Heizungsbauer zu erstellen.

Auf das Ausstellen der Bescheinigung über die ordnungsgemäße Installation der Anlage wird hingewiesen (siehe § 15 (3) DampfkV).



13 Vorschriften, Regeln, Richtlinien

Weiterhin verweisen wir auf,

DIN 4701
Heizungen; Regeln für die Berechnung
des Wärmebedarfs von Gebäuden

DIN 1988-TRWI
Technische Regeln für Trinkwasser-
installation

DVGW-TRGI 1986
Technische Regeln für Gas-Installa-
tionen

VDE-Vorschriften

Heizraum-Richtlinien

HeizAnV
Heizungsanlagen-Verordnung

DIN 4756
Gasfeuerungen in Heizungsanlagen

DIN 3440
Temperaturregel- und Begrenzungs-
einrichtungen für Warmwasser-
erzeugungsanlagen

DIN 4705
Berechnung von Schornstein-
Abmessungen

DIN 18160 Teil 1 und 2
Hausschornsteine

13.1 Vorschriften zum Aufstellungsort

Zur Wahl des Aufstellungsortes sowie zu den Maßnahmen der Be- und Entlüftungseinrichtungen des Heizraumes ist die Zustimmung der zuständigen Bauaufsichtsbehörde, meistens vertreten durch den Bezirks-Schornsteinfegermeister, einzuholen.

Es dürfen nur Ausdehnungsgefäße angeschlossen werden, die entweder der Bauart nach zugelassen oder durch einen Sachverständigen einzeln geprüft worden sind.

Die Verbrennungsluft, die dem Gerät zugeführt wird, muß technisch frei von chemischen Stoffen sein, die z. B. Fluor, Chlor und Schwefel enthalten. Sprays, Lösungs- und Reinigungsmittel, Farben, Klebstoffe beinhalten derartige Substanzen, die beim Betrieb des Gerätes im ungünstigsten Fall zu Korrosionen auch in der Abgasanlage führen können.

Bei der Installation von Lüftungseinrichtungen mit Ablufführung ins Freie im Aufstellungsraum des Gas-Heizkessels ist zu beachten, daß durch die Absaugung über z. B. eine Dunstabzugshaube Unterdruck im Aufstellungsraum auftreten kann.

Dieser Unterdruck kann unter ungünstigen Umständen bei gleichzeitigem Betrieb des Gas-Heizkessels zum Rückstrom der Abgase führen.

Ein Abstand des Gerätes von Bauteilen aus brennbaren Baustoffen bzw. mit brennbaren Bestandteilen ist nicht erforderlich, da bei Nennwärmeleistung des Gerätes hier eine niedrigere Temperatur auftritt als die zulässige Temperatur von 85 °C. Bei der Aufstellung des Kessels auf brennbarem Fußboden (z. B. Holz, PVC o. a.) muß der Kessel auf eine Unterlage aus nicht brennbarem Material gestellt werden.



13.2 Wasseraufbereitung in Heizungsanlagen

Anforderungen an die Wasserbeschaffenheit nach VDI-2035.

A Wärmeerzeuger mit Anlagenleistung bis 100 kW

Als Füllwasser kann Wasser mit einer Carbonhärte bis $3,0 \text{ mol/m}^3$ ($16,8^\circ \text{dH}$) verwendet werden. Bei härterem Wasser muß zur Vermeidung von Steinbildung eine Härtekomplexierung oder Enthärtung vorgenommen werden (siehe VDI 2035; Abschnitt 8.1.1 und 8.1.2).

Heizungswasser (Umlaufwasser):

Bei offenen Heizungsanlagen mit zwei Sicherheitsleitungen, bei denen das Heizungswasser durch das Ausdehnungsgefäß zirkuliert, muß eine Zugabe sauerstoffabbinder Mittel (VDI 2035, Abschn. 8.2.2) erfolgen, wobei ein ausreichender Überschuß im Rücklauf durch regelmäßige Kontrollen gewährleistet werden muß. Bei allen anderen Anlagen dieser Gruppe sind Maßnahmen zur Überwachung der Zusammensetzung des Heizungswassers nicht erforderlich.

B Wärmeerzeuger mit Anlagenleistungen von 100 bis 1.000 kW.

Als Füllwasser kann Wasser mit einer Carbonhärte bis $2,0 \text{ mol/m}^3$ ($11,2^\circ \text{dH}$) verwendet werden. Bei härterem Wasser gilt das unter A für Füllwasser Gesagte. Vor allem bei größeren Anlagen wird eine Wasseraufbereitung gemäß VDI 2035; Abschn. 8.2.1 empfohlen.

13.2.1 Wasserchemische Richtwerte für Heizungsanlagen mit direkt befeuerten Heißwassererzeugern

VdTÜV-Merkblatt

Technische Chemie 1466 / 09.87

		Wasser für Erst- und Teilfüllung (>25% Netzvolumen)		Ergänzungswasser		Umwälzwasser (Rücklauf)	
		salzarm	salzhaltig	salzarm	salzhaltig	salzarm	salzhaltig
Allg. Anforderungen	-	Farblos, klar, ohne Sedimente					
pH-Wert bei 25 °C	-	> 7-9,5	7-9,5	8-10,5	8,5-11,5	9-10,5 ³⁾	9,5-11,5
K _S 4,3	mmol/l	< -0,5	-	< 6-	< 10	-	-
K _S 8,2	mmol/l	-	-	0-3	0,05-6,0	0,02-0,5	0,5-6,0
El. Leitfähigkeit bei 25 °C	µS/cm	< 20	< 800	< 50	< 2000	< 100 ³⁾	< 2000
Erdalkalien (Ca + Mg)	mmol/l	< 0,01	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02	< 0,02
Sauerstoff (O ₂)	mg/l	-	-	< 2 ²⁾	< 2 ²⁾	< 0,05	< 0,02
Phosphat (PO ₄)	mg/l	-	-	-	-	< 10	< 20
Bei Einsatz von Sauerstoffbindemitteln Hydrazin (N ₂ H ₄)	mg/l	-	-	-	-	0,2-2	0,5-5
Natriumsulfit (Na ₂ SO ₃)	mg/l	-	-	-	-	-	10-30

²⁾ Stellt sich bei Temperaturen < 80 °C ein.

³⁾ Bei einem pH-Wert von 9-9,5 ist eine Leitfähigkeit $\approx 50 \text{ µS/cm}$ einzuhalten.

Tabelle 13.1 Wasserchemische Richtwerte



14 Vaillant Kundendienst

Hier finden Sie eine Aufstellung der Telefonnummern unseres Werkskundendienstes. Alle Fernsprechanchlüsse sind mit einem automatischen Anrufbeantworter/Auskunftgeber ausgerüstet, welche außerhalb der Geschäftszeiten angeschaltet sind und Nachrichten (z. B. Aufträge) entgegennehmen.

Stand 0497

Aachen.....	02 41/	9 46 81 50
Berlin/Brandenburg.....	0 30/	97 80 21 50
Bielefeld.....	05 21/	9 32 36 50
Bremen.....	04 21/	4 34 38 50
Chemnitz.....	03 71/	5 23 11 50
Dortmund.....	02 31/	9 69 21 50
Dresden.....	03 52 04/	4 33 50
Düsseldorf.....	0 21 02/	42 21 50
Erfurt.....	03 61/	4 38 11 50
Frankfurt/M.....	0 69/	94 22 71 50
Freiburg.....	07 61/	4 52 11 50
Hamburg.....	0 40/	50 06 51 50
Hannover.....	05 11/	7 40 11 50
Kassel.....	05 61/	9 58 86 50
Köln.....	0 22 34/	9 57 43 50
Koblenz.....	02 61/	9 27 39 50
Leipzig.....	03 42 92/	6 11 50
Magdeburg.....	03 91/	5 09 19 50
Mannheim.....	06 21/	7 77 67 50
München.....	0 89/	74 51 71 50
Münster.....	02 51/	6 26 31 50
Neubrandenburg.....	03 95/	5 81 47 30
Nürnberg.....	09 11/	9 61 21 50
Ravensburg.....	07 51/	5 09 18 50
Remscheid.....	0 21 91/	18 23 33
Rostock.....	03 82 03/	7 05 70
Saarbrücken.....	06 81/	8 76 01 50
Stuttgart.....	07 11/	9 03 41 50
Wuppertal.....	02 02/	2 60 87 50



14.1 Werksgarantie

Dem Eigentümer des Gerätes räumen wir eine Werksgarantie zu den in der Bedienungsanleitung genannten Bedingungen ein.

Garantiarbeiten werden grundsätzlich nur von unserem Werkskundendienst ausgeführt.

Wir können Ihnen daher etwaige Kosten, die Ihnen bei der Durchführung von Arbeiten an dem Gerät während der Garantiezeit entstehen, nur dann erstatten, falls wir Ihnen einen entsprechenden Auftrag erteilt haben und es sich um einen Garantiefall handelt.



15 Technische Daten

15.1 Technische Daten VKO unit

1) Der Förderdruck bei Ölfeuerungen kann durch Flammenlänge und -form beeinflusst werden. Anfahrwiderstand das Drei- bis Fünffache des angegebenen Zugbedarfs.

2) Abgastemperatur bei 80 °C Kesselvorlaufterperatur und 20 °C Raumtemperatur (Rechenwert zur Auslegung des Schornsteins nach DIN 4705, DIN 18160). Bei Abgastemperaturen < 160 °C muß das Gerät an einen kondensatbeständigen Schornstein angeschlossen werden.

3) Bei einer Luftzahl λ von: ca. 1,2 bei Ölfeuerung

Kesseltyp	VKO unit	17	22	27	33	38	
Nennwärmeleistung		17	22	27	33	38	kW
Wärmeleistungsbereich	von	-	16	22	28	33	kW
	bis	17	22	27	33	38	kW
Gliederzahl		2	2	2	3	3	Stck
Anzahl der Einbauten		0	0	3	0	3	Stck
Gasinhalt des Kessels		38,0	38,0	38,0	57,6	57,5	l
Wasserseitiger Widerstand bei $\Delta t = 20$ K		3,7	4,3	5,1	7,0	10,5	mbar
Abgasseitiger Widerstand		0,02	0,03	0,06	0,04	0,10	mbar
Förderdruck ¹⁾		0,04	0,05	0,08	0,06	0,12	mbar
Abgastemperatur ²⁾		157	181	176	185	180	°C
Abgasmassenstrom ³⁾		31	37	45	59	71	kg/h
Zul. Betriebsdruck		4					bar
Zul. Vorlaufterperatur		120					°C
Einstellbare Vorlaufterperatur		90					°C
Elektro-Anschluß		230 V / 50 Hz					V/Hz
Elektrische Leistungsaufnahme		120					W
Motorleistung		110					W
Motordrehzahl		2800					1/min
Zündtrafo	Fab.	Danfoss EBI-M 2 X 7,5 kV					
Ölfeuerungsautomat	Fab.	Landis & Gyr LOA 36					
Öl-Pumpe	Fab.	Suntec AE 45 C					
Ölvorwärmer	Fab.	Rapa DSV 2					
Brennerdüse	Fab. Fluidics	0,40/60° HF	0,50/45° HF	0,65/45° HF	0,85/45° HF	1,00/45° HF	gph
Ölpumpendruck		11,5	14,0	11,5	11,5	9,0	bar
Öldurchsatz bei Nennleistung		1,60	2,05	2,52	3,05	3,55	kg/h
Öl-Qualität		EL, 51603 Teil 1					DIN
Eigengewicht		207	207	212	258	265	kg
Kesselwasserinhalt		43	43	43	57	57	l
Gesamtgewicht		250	250	255	315	322	kg
Höhe		965	965	965	965	965	mm
Breite		600	600	600	600	600	mm
Tiefe		870	870	870	1030	1030	mm
Abgasstutzen/Abgasrohr	Ø	130	130	130	130	130	mm
Vorlauf/Rücklauf	Rp	1	1	1	1	1	
Füll- und Entleerungshahn	DN	15	15	15	15	15	
Schnellentleerungs-Anschluß	DN	25	25	25	25	25	

Tabelle 15.1 Technische Daten VKO unit...

15.2 Technische Daten VKO...

- ¹⁾ Der Förderdruck bei Ölfeuerungen kann durch Flammenlänge und -form beeinflusst werden. Anfahrwiderstand das Drei- bis Fünffache des angegebenen Zugbedarfs.
- ²⁾ Abgastemperatur bei 80 °C Kesselvorlauftemperatur und 20 °C Raumtemperatur (Rechenwert zur Auslegung des Schornsteins nach DIN 4705, DIN 18160).
- ³⁾ Bei einer Luftzahl λ von:
ca. 1,2 bei Ölfeuerung
ca. 1,15 bei Gasfeuerung.

Kesstyp	VKO	22	27	35	42	55	70	
Nennwärmeleistung		22	27	35	42	55	70	kW
Wärmeleistungsbereich	von bis	16 22	22 27	27 35	35 42	42 55	55 70	kW kW
Gliederzahl		2	2	3	3	4	5	Stck
Anzahl der Einbauten		0	3	0	3	1	3	Stck
Brennraumtiefe		320	320	480	480	640	800	mm
Wasserseitiger Widerstand bei $\Delta t = 20$ K		4,3	5,1	7,0	10,5	2,0	3,0	mbar
Abgasseitiger Widerstand		0,03	0,06	0,04	0,10	0,09	0,23	mbar
Förderdruck ¹⁾		0,05	0,08	0,06	0,12	0,14	0,28	mbar
Abgastemperatur ²⁾		181	176	195	190	200	195	°C
Abgasmassenstrom ³⁾	Öl Gas	36 37	44 46	57 60	70 72	90 94	115 120	kg/h kg/h
Zul. Betriebsdruck		3						bar
Zul. Vorlauftemperatur		100						°C
Einstellbare Vorlauftemperatur		35...83						°C
Gasinhalt des Kessels		38,0	38,0	57,6	57,6	77,2	96,8	l
Eigengewicht Kesselwasserinhalt		165 43	170 43	215 57	220 57	245 71	290 85	kg l
Gesamtgewicht		208	213	272	277	316	375	kg
Höhe		965	965	965	965	965	965	mm
Breite		600	600	600	600	600	600	mm
Länge		520	520	680	680	840	1000	mm
Abgasstutzen/Abgasrohr \varnothing		130	130	130	130	150	150	mm
Brennerflamrohröffn. \varnothing max		110	110	110	110	110	110	mm
Vorlauf/Rücklauf Füll- und Entleerungshahn	Rp DN	1 15	1 15	1 15	1 15	1 1/2 15	1 1/2 15	

Tabelle 15.2 Technische Daten VKO...

83 13 90 DE



Joh. Vaillant GmbH u. Co.

D-42850 Remscheid · Telefon (0 21 91) 18-0 · Telex 8 513-879 · Telefax (0 21 91) 18-28 10

1097 Mü
Änderungen vorbehalten
Printed in Germany · Imprimé en Allemagne
Gedruckt auf 100% Altpapier