

Montageanleitung

Kesselanschluss-Verrohrung (Art.-Nr. 307 590)

zur Installation eines Verteilerbalkens oder einer Rohrgruppe
an einen Öl-Gebläsekessel iroVIT

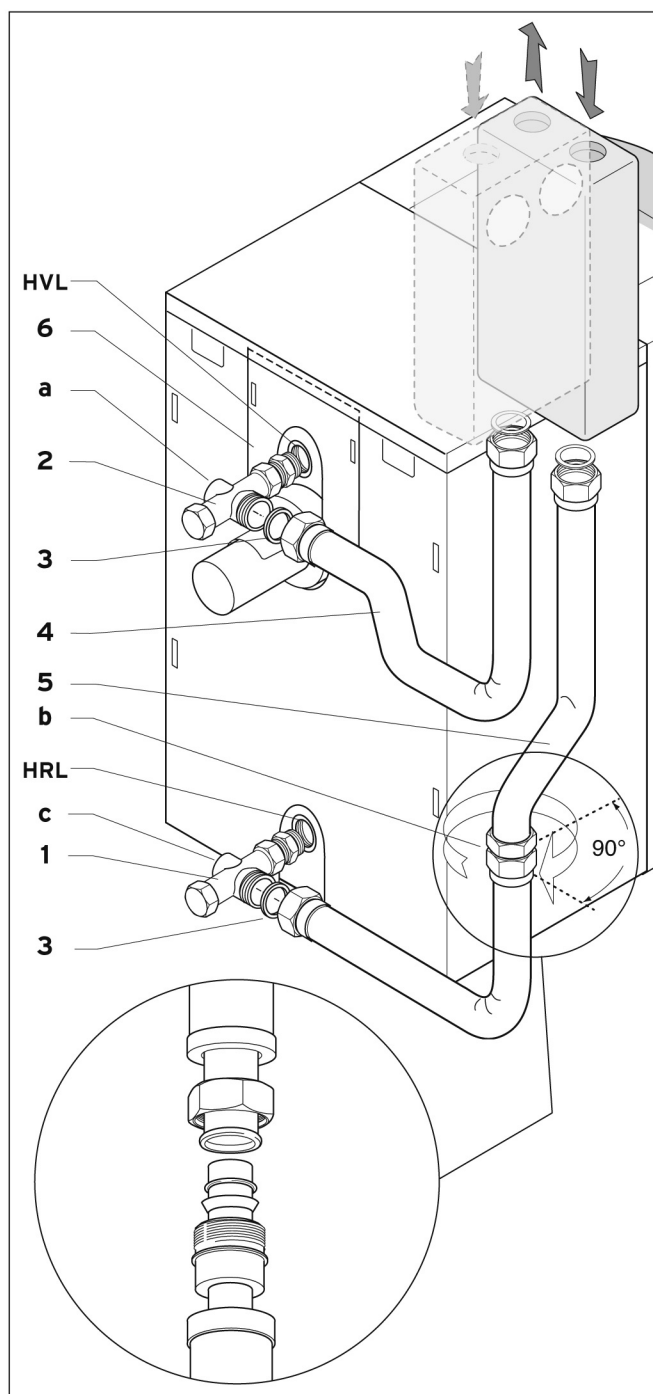


Abb. 1

Montage an Öl-Gebläsekessel iroVIT

Überprüfen Sie anhand der folgenden Stückliste das Zubehör vor der Montage auf Vollständigkeit:

Pos.	Bezeichnung	Maße	Stück
1	T- Stück für Heizungs- rücklauf mit Anschlüssen für Warmwasserspeicher und Ausdehnungsgefäß (c)	Überwurfmutter 1" x G 1 x G 1	1
2	T- Stück für Heizungs- vorlauf mit Anschlüssen für Sicherheitsgruppe (a) und Warmwasserspeicher	Überwurfmutter 1" x G 1 x G 1	1
3	Dichtung	DN 25	4
4	Rohrbogen für Heizungsvorlauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 2 Muttern	Überwurfmutter 1 1/4"	1
5	2-teiliges Rohrstück für Heizungsrücklauf mit Wärmedämmung 2 Manschetten 2 Muttern	Überwurfmutter 1 1/4"	1
6	Doppelnippel	G 1 x R 1	2

- Montieren Sie die Kesselanschluss-Verrohrung gemäß Abb. 1.

Hinweis!
Die Rohrgruppe kann zur Anpassung an die Gegebenheiten im Heizraum nach rechts oder links montiert werden.

An der Kesselanschluss-Verrohrung können Sie wahlweise eine Rohrgruppe oder einen Verteilerbalken mit zwei Rohrgruppen montieren.

Die Verschraubung im Rücklaufrohr ermöglicht, nach lösen der Trennstelle (b) das Schwenken der Rohrgruppe um das Vorlaufrohr. Die Montage der Rohrgruppe ist dadurch parallel oder im 90° Winkel zur Seitenwand des Kessels möglich.